



PRZEKRÓJ A-A

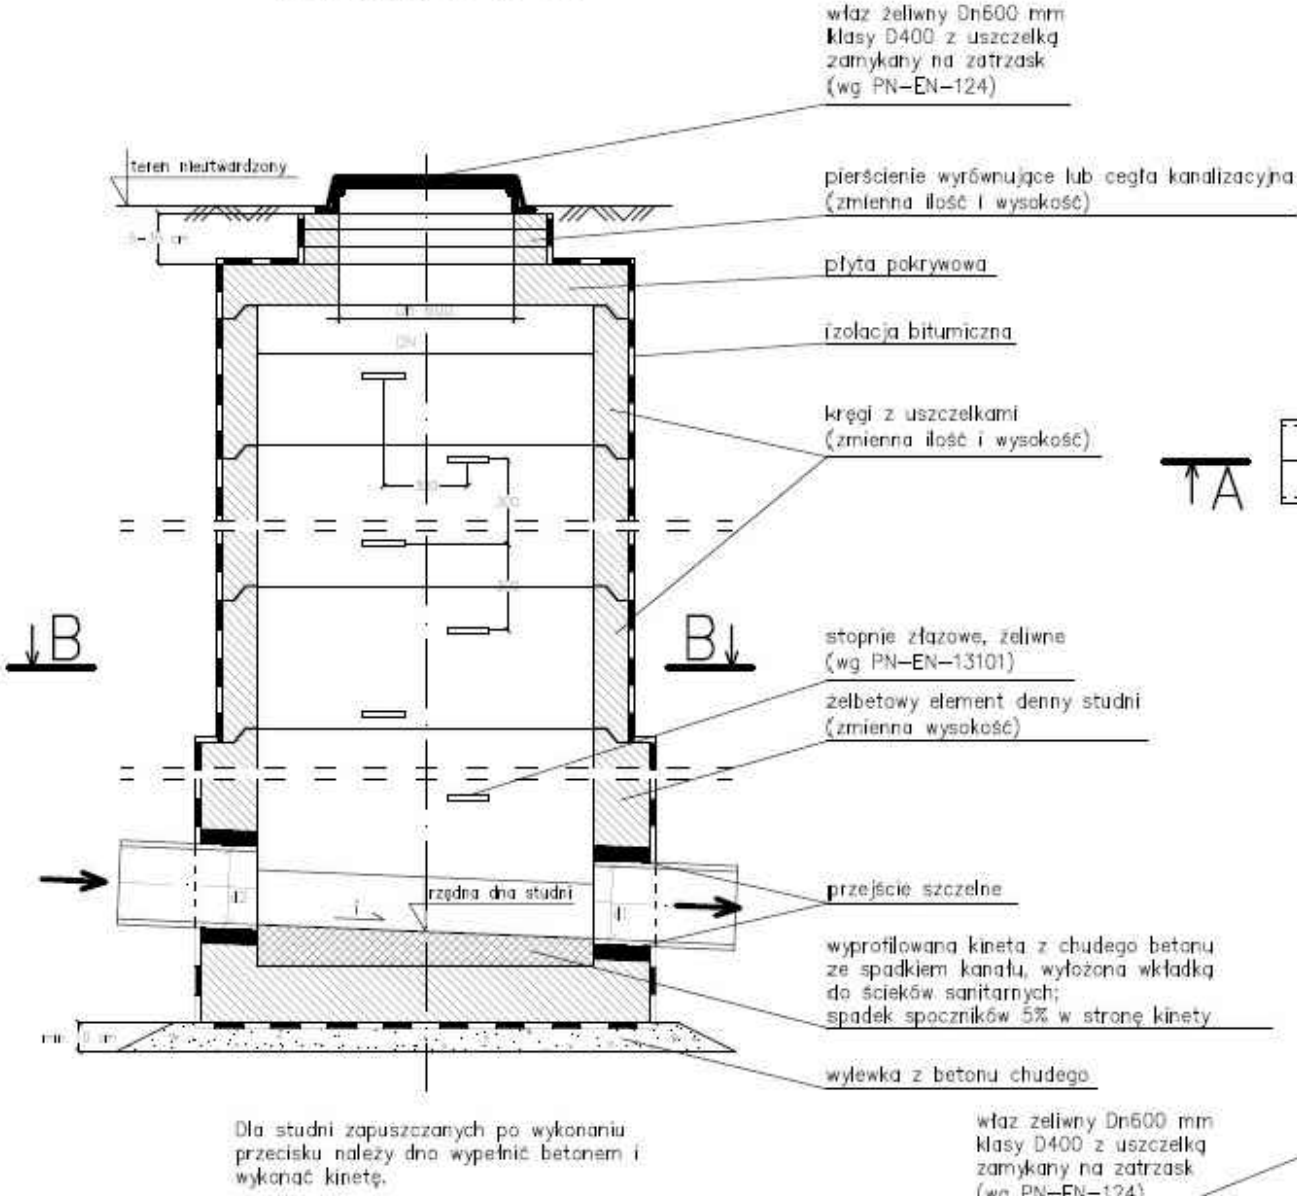

PRZEKRÓJ B-B




WARIANT DLA STUDNI W JEZDNI



SCHEMAT KASKADY

Dla wysokości wlotu kanału od dna studni powyżej 0,5 m. Przepad wykonać z kształtek żeliwnych bądź PVC, zależnie od materiału rury na której jest kaskada.



Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓSKAWIU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓSKAWIU, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/IIIa
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Data
Opracował		Podpis	LISTOPAD 2015
Projektant sprawdzający mgr inż. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1569/PW05/11	Podpis	Skala

Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ		8	