
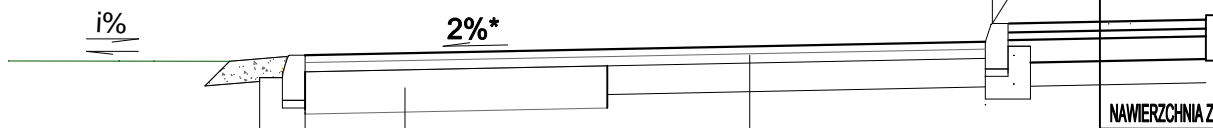


Przekrój normalny nr 1 ul. Ruczjanowa

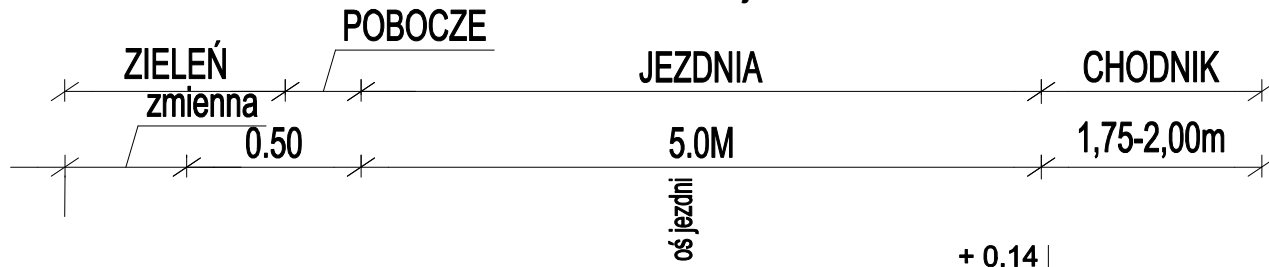

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ GR 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO KRUSZYWOWEJ GR 5CM
- PODSYPKA CEMENTOWO KRUSZYWOWA GR 5CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 GR 15CM
- ISTNIĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR4.CM
- WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR.5CM
- ISTNIĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4
- PODŁOŻE GRUNTOWE

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR4.CM
- WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR.5CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4 GR 25CM
- DOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1
- PODŁOŻE GRUNTOWE