


Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	$Rd1(\frac{Rd0}{Rd1})$	Rt2	Rd2	
W1-D1	PP SN16	3,0	117,68	116,58	117,66	116,64	proj. studnia Ø600
W2-D5	PP SN16	0,8	117,46	116,62	117,53	116,64	proj. studnia Ø600

UWAGA

1. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
Możliwe kolizje z wodocigiem, gazocigiem i kanalizacją sanitarną.

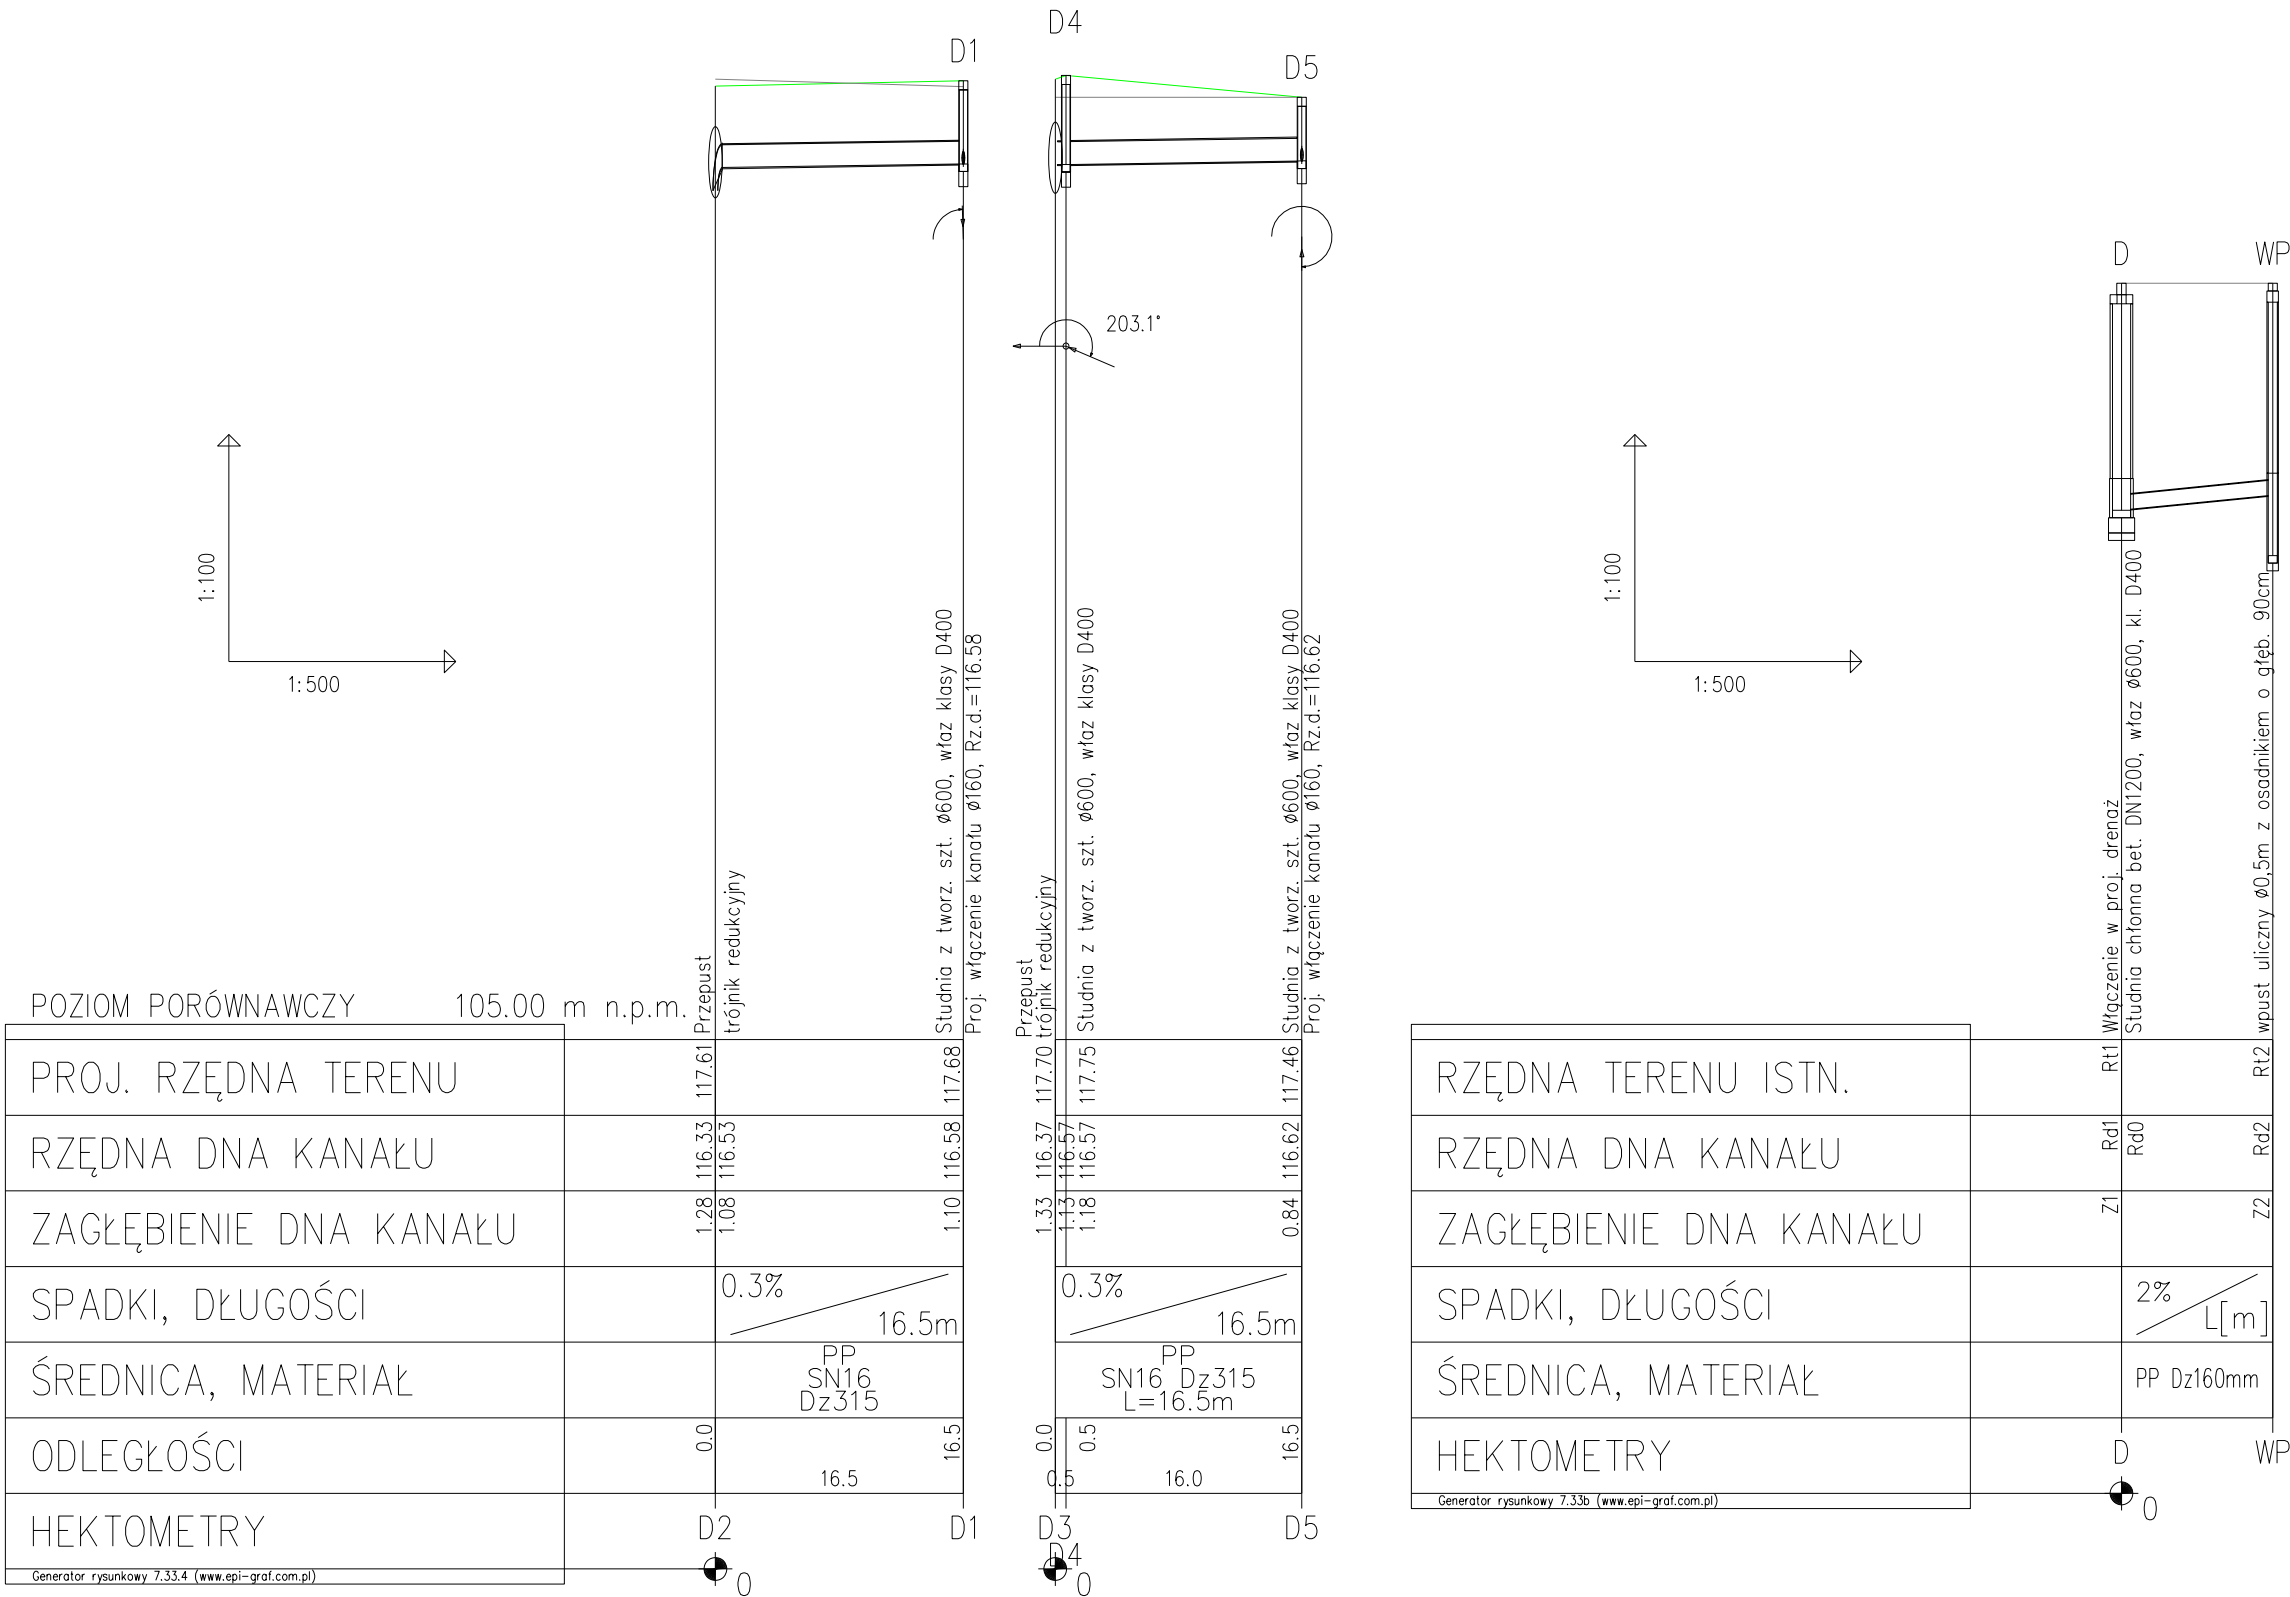

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor



GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Bajecznej wraz z odwodnieniem w Bobrowcu

Stadium

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
Nazwa rysunku Profil sieci kanalizacyjnej		Nr rysunku 2017-02-02_K-W-P-001-01	
Data 04.2017	Skala ---	Nr projektu 2017-02-02	Nr rewizji ---