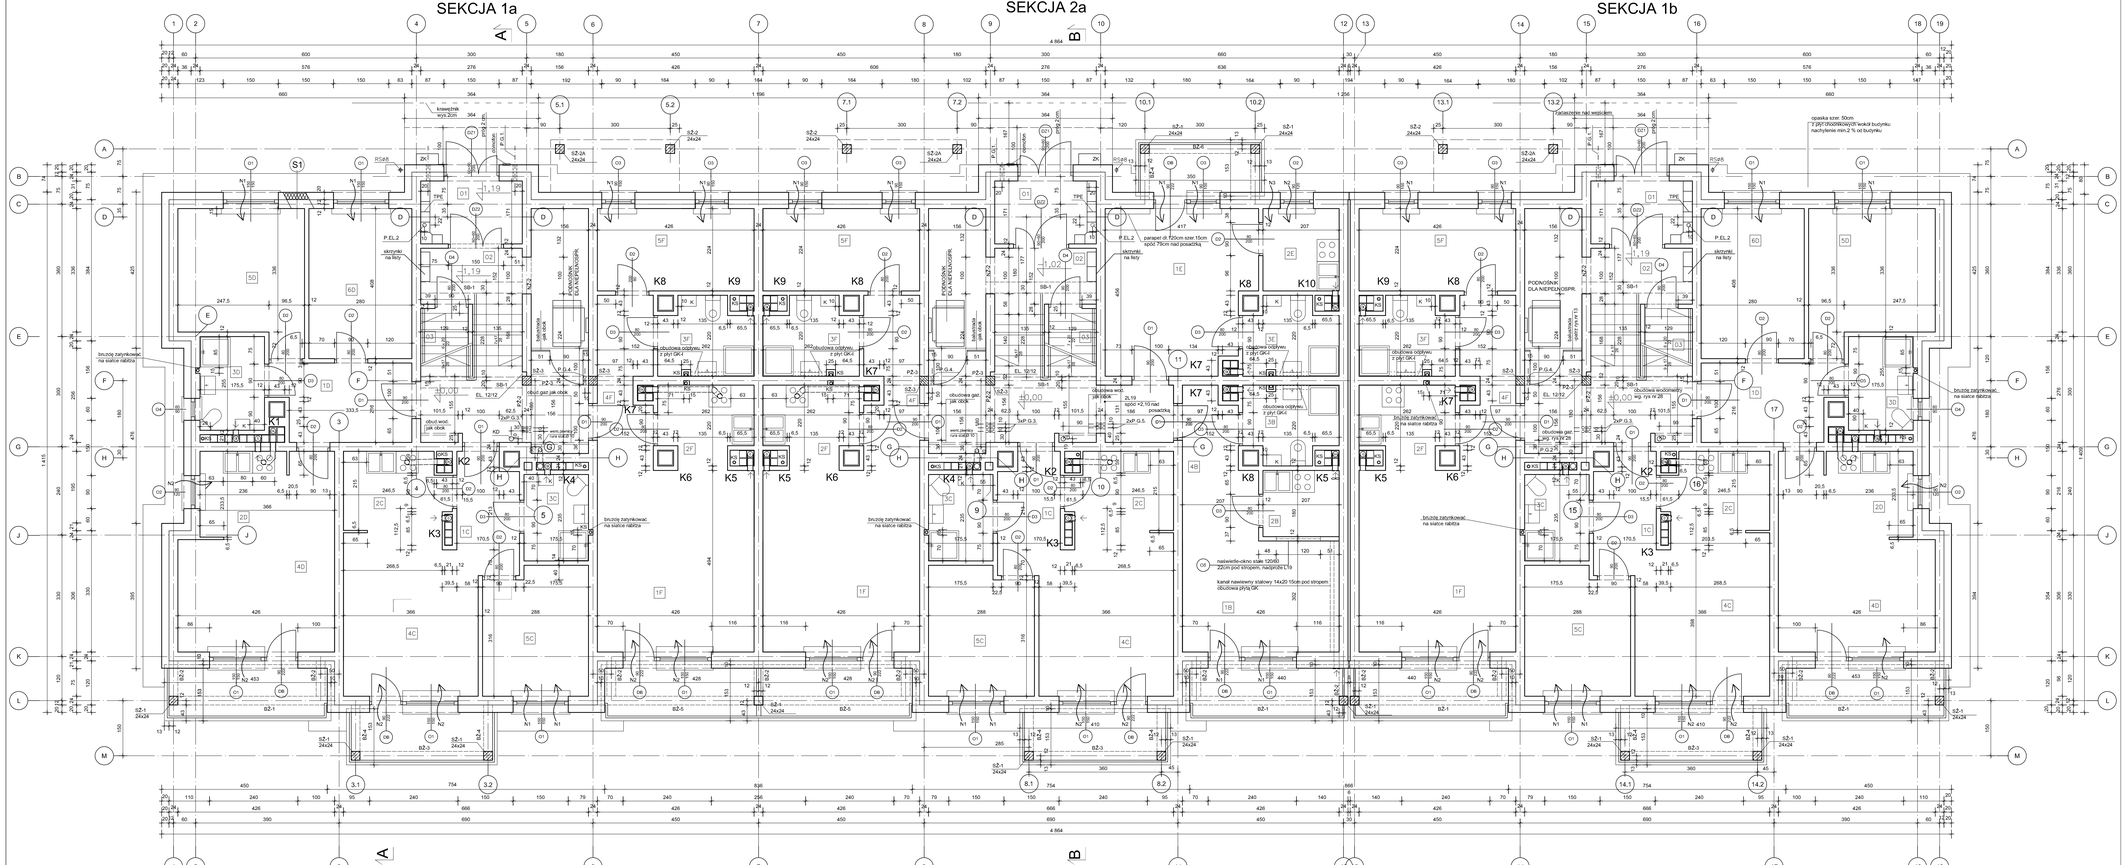

BUDYNEK "A2"- PARTER

SEKCJA 1a i SEKCJA 1b

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW (m2)
01	WATROLAP	4,72
02	KLATKA SCHODOWA	22,25

TYP "C" 2-ka

1C	PRZEDPOKÓJ	5,26
2C	ANEKS KUCHENNY	4,54
3C	ŁAZIENKA	4,12
4C	POKÓJ	17,14
5C	POKÓJ	9,60
	RAZEM	40,66 + 5,07 BALKON

TYP "D" 4-6 os

1D	PRZEDPOKÓJ	7,79
2D	ANEKS KUCHENNY	4,92
3D	ŁAZIENKA	4,46
4D	POKÓJ	16,89
5D	POKÓJ	12,25
6D	POKÓJ	11,42
	RAZEM	57,73 + 5,79 BALKON

TYP "F" 2-ka

1F	POKÓJ	21,04
2F	ANEKS KUCHENNY	5,23
3F	ŁAZIENKA	5,04
4F	PRZEDPOKÓJ	6,80
5F	POKÓJ	9,54
	RAZEM	47,65 + 5,63 BALKON

RAZEM SEKCJA 1a PARTER:	173,21 + 16,49 BALKONY
RAZEM SEKCJA 1b PARTER:	173,21 + 16,49 BALKONY
RAZEM SEKCJA 1a,b PARTER:	174,61 + 20,55 BALKONY

SEKCJA 2a

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW (m2)
01	WATROLAP	4,72
02	KLATKA SCHODOWA	25,46

TYP "E" 1-2os

1E	POKÓJ	17,44
2E	ANEKS KUCHENNY	4,64
3E	ŁAZIENKA	5,04
	RAZEM	27,12 + 4,26 BALKON

TYP "B" 1-2 os

1B	POKÓJ	12,87
2B	ANEKS KUCHENNY	4,93
3B	ŁAZIENKA	5,04
4B	PRZEDPOKÓJ	5,98
	RAZEM	28,80 + 5,63 BALKON

TYP "C" 2-ka

1C	PRZEDPOKÓJ	5,26
2C	ANEKS KUCHENNY	4,54
3C	ŁAZIENKA	4,12
4C	POKÓJ	17,14
5C	POKÓJ	9,60
	RAZEM	40,66 + 5,07 BALKON

TYP "F" 2-ka

1F	POKÓJ	21,04
2F	ANEKS KUCHENNY	5,23
3F	ŁAZIENKA	5,04
4F	PRZEDPOKÓJ	6,80
5F	POKÓJ	9,54
	RAZEM	47,65 + 5,63 BALKON

POW. UŻYTKOWA PARTERU : 521,03 m2 + POW.BALKONÓW : 53,57 m2

UWAGI:

- POZIOM POSADOWIENIA PARTERU= ± 0,00= 103,80m.n.p.m
- POWIERZCHNIE PODANE NA RYSUNKACH OBLICZONO W STANIE SUROWYM ŚCIAN (BEZ TYNKOWNI OKŁADZIN)
- POWIERZCHNIE OBLICZONE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN (Z OKŁADZINAMI PODANO W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W CZĘŚCI OPISOWEJ
- BALUSTRADY BALKONÓW I KLATEK SCHODOWYCH NA RYSUNKACH SCHEMATYCZNIE
- DLA PRZEJŚĆ PRZEWODÓW WODY, GAZU I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ ŚCIANY I PODŁOGI ŻELBETOWE WYKONAĆ PRZEPUSTY W ŚCISŁEJ KOORDYNACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- przepusty w ścianach zewn. instalowac w sposób uniemożliwiający przenikanie wody do wnętrza budynku
- dla went. grawitacyjnej stosować pustaki ceramiczne wg normy PN-73/B-10007 typu P (otwory widoczne wykonac jen cała wysokość pustaka poprzez wycięcie ściany bocznej na szer.14 cm. Pustaki z wlotami lokalizować górną krawędzią 15cm pod stropem,powyżej stosować cały pustak i dociąty na wys.15 cm
- na odnośnikach symboli okien -wymiary w świetle otworu
- na odnośnikach symboli drzwi -wymiary w świetle ościeżnic
- w szachtach kan.san. stosować drzwiczki nie ze stali nierdzewnej,ponad kompaktowymi miskami ustępowymi

OZNACZENIA:

- ZK- lokalizacja zlewozy kuchennych
- TPE- lokalizacja tablic pomiaru energii
- P. EL 1- przepust fajkowy dł.150cm na przewody elektryczne Ø 100 ,umieścić ze spadkiem 2% na zewnątrz budynku
- P. EL 2- przepust na przewody elektryczne Ø 100 dł.40cm
- EL-12/12 cm- bruzda na przewody elektryczne
- dla przewodów elektr przez ściany i podłogi żelb.PZ2 wykonać przewerty 8cm max 30mm i umieścić przepusty z rur PCV,wstrzymać przewodów powietrzn w odległ.min 20cm pod stropem TERIVA w mieszkaniach i klatce schodowej.Niezcielnienie przewodów cibą wełną,min.1 kitem akrylna g/0,5cm

W parterze budynku przepusty inst.gazu lokalizować następująco:

- P.G1. - oś na wys.70 cm nad posadzką wiatrolapu,prowadzić skośnie ze spadkiem 2%na zewnątrz budynku
- P.G2-w słupach pomieścić kocingracjami(korzgoszenie z prej.gaz)
- P.G3.-pomiędzy wieńcem a podciągiem(spadz wnętrza przepusty 10,2cm pod stropem TERIVA
- P.G4-w poziomy żelbetowym,przepust podwijać do górnego rzędu podciągu
- P.G5-w ścianie nadprożnia(spadz wnętrza przepusty 10,2 cm pod stropem(szyb mieszkalnej
- na rzucie nie ukazanoprzepustw PG.6 i P.GT, których lokalizacje w poziomie należy wykonać zgodnie z projektem instalacji gazu.

Dla wszystkich przypustów obowiązują następujące uwagi :=przewidzienie przepustów ekonomicznosc z projektem instalacji gazu i rozmieszczeniem osprzętu elektrycznego.

-przepusty z rur stalowych dobrać do średnic przewodów gaz,ale aby luz wynosił min.2mm,uszczelnienie kitem akrylowym trwale plastycznym na głębokość min.0,5 cm, stabilizacja wewnątrz przepustu pakułami,szlyfon

-długość przepustu dobrać tak aby końcówki zostały wysunięte na 0,5cm pona obrys przegrody w stanie wykończonym tynkiem,czy okładzina z uwzględnieniem osłeplenia w ścianie zewn.kl.schodowej

-K- lokalizacja dwuługowych

kotłów gazowych(minimalna odległość od ściany w świetle wykończonej ściany 10 cm)

-domiary lokalizacji trzonów kuchennych i przyborii sanpodano do ścian nieoznikowanych, bez okładzin

-otal przewód went.z pleckcy włączyć do kominia 30cm nad posadzką.

-pion ka w brudach zakryć płytą mdf,impregn., gr.1,5cm na stału stal.jak dla obudow G-K-, bruzdy gł.10cm

-K1-K13- kominy wentylacyjne-podłączenia pokazano na rysunkach szczegółowych-nr 14,15,16- otwory wlotowe wentylacji wykonywac w trakcie wznoszenia ścian kominów i osadzić poziome przewody odlotowe

- KRATKI WENTYLACYJNE 14/29 W STWORACH Z GÓRNA KRAWĘDZIĄ 15 cm POD STROPEM-kratki z siatkami przeciw owadom
- wentylatory nabudowane na wlotach do przew.went.

N1 - nawiewnik o przepływie powietrza 25m³/h w ramie okiennej
N2 - nawiewnik o przepływie powietrza 35m³/h w ramie okiennej
N3 - nawiewnik o przepływie powietrza 35m³/h w ścianie (na wysokości min.2m ponad posadzką)

PRACOWNIA s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31

INWESTYCJA :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, Ul., ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42, OBRĘB 56, PIOTRKÓW	DATA: 24 kwiet- 2017
	AKTUALIZACJA PROJEKTU - BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:50
TYTUŁ:	RZUT PARTERU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowski upr. nr 6/88 WŁ	RYSUNEK: 2
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Zań upr. nr 148/95/WŁ	