




3P	ZESTAWIENIE OBŁĄCZEŃ EL. ZASILANIA JEDNOSTEK WEWN. KLIMATYZACJI							Rozdz. T-3P			
NR POM.	OZNACZENIE	NAZWA		KLIMATYZATOR	wartości nastawiające	wartości nastawiające	YDY3x2,5	spadek napięcia	obwód nr P312-B10 -30AC	zasil. jedn. wewn. klimat.	sterowanie YKSLY 2x0,75
3/1											
3/2		biuro	10,90	16	16	0,13	7	0,003	7	7	7
3/3		biuro	11,02	16	32	0,26	7	0,009	7	7	7
3/3		biuro	10,66	16	48	0,39	7	0,019	7	7	7
3/4		wc	8,30		48	0,39	7	0,028	7	7	7
3/5		sociálny	9,00		48	0,39	7	0,038	7	7	7
3/6		biuro	10,94	16	64	0,53	7	0,050	7	7	7
3/7		biuro	11,28	16	80	0,66	7	0,066	7	7	7
3/8		biuro	22,97	16	96	0,79	7	0,085	7	7	7
3/9		biuro	10,91	16	112	0,92	7	0,107	7	7	7
3/10		biuro	10,93	16	128	1,05	7	0,132	7	7	7
3/11		schowek	2,43		128	1,05	7	0,157	7	7	7
3/12		wc	8,00		128	1,05	7	0,182	7	7	7
3/13		biuro	10,97	16	144	1,18	7	0,210	7	7	7
3/14		biuro	8,82	16	160	1,31	7	0,241	7	7	7
3/15		biuro	18,45	18	178	1,46	7	0,276	7	7	7
3/16		biuro	11,70	16	194	1,59	7	0,314	7	7	7
3/17		biuro	11,81	16	210	1,72	7	0,355	7	7	7
3/18		biuro	11,33	16	226	1,85	7	0,399	7	7	7
3/19		biuro	11,53	16	242	1,99	7	0,447	7	7	7
3/20		biuro	11,55	16	258	2,12	7	0,497	7	7	7
3/21		biuro	11,87	16	274	2,25	7	0,551	7	7	7
3/22		biuro	11,86	16	290	2,38	7	0,608	7	7	7
3/23		biuro	11,86	16	306	2,51	7	0,668	7	7	7
3/24		biuro	11,70	16	322	2,64	7	0,731	7	7	7
3/25		biuro	10,08	16	338	2,77	7	0,797	7	7	7
3/26		biuro	9,28	16	354	2,90	7	0,866	7	7	7
3/27		biuro	11,42	16	370	3,04	7	0,939	7	7	7
3/28		biuro	11,82	16	386	3,17	7	1,014	7	7	7
3/29		biuro	11,63	16	402	3,30	7	1,093	7	7	7
3/30		biuro	16,26	18	420	3,45	7	1,175	7	7	7
3/31		kuchnia	81,52		420	3,45	15		15	15	15
		SUMA	422,80	420			232		232		232

Z kablami zasilającymi od tablic pięterowych do jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych prowadzić przewody sterujące i podłączyć do tablic sterujących wszystkich systemów sterujących

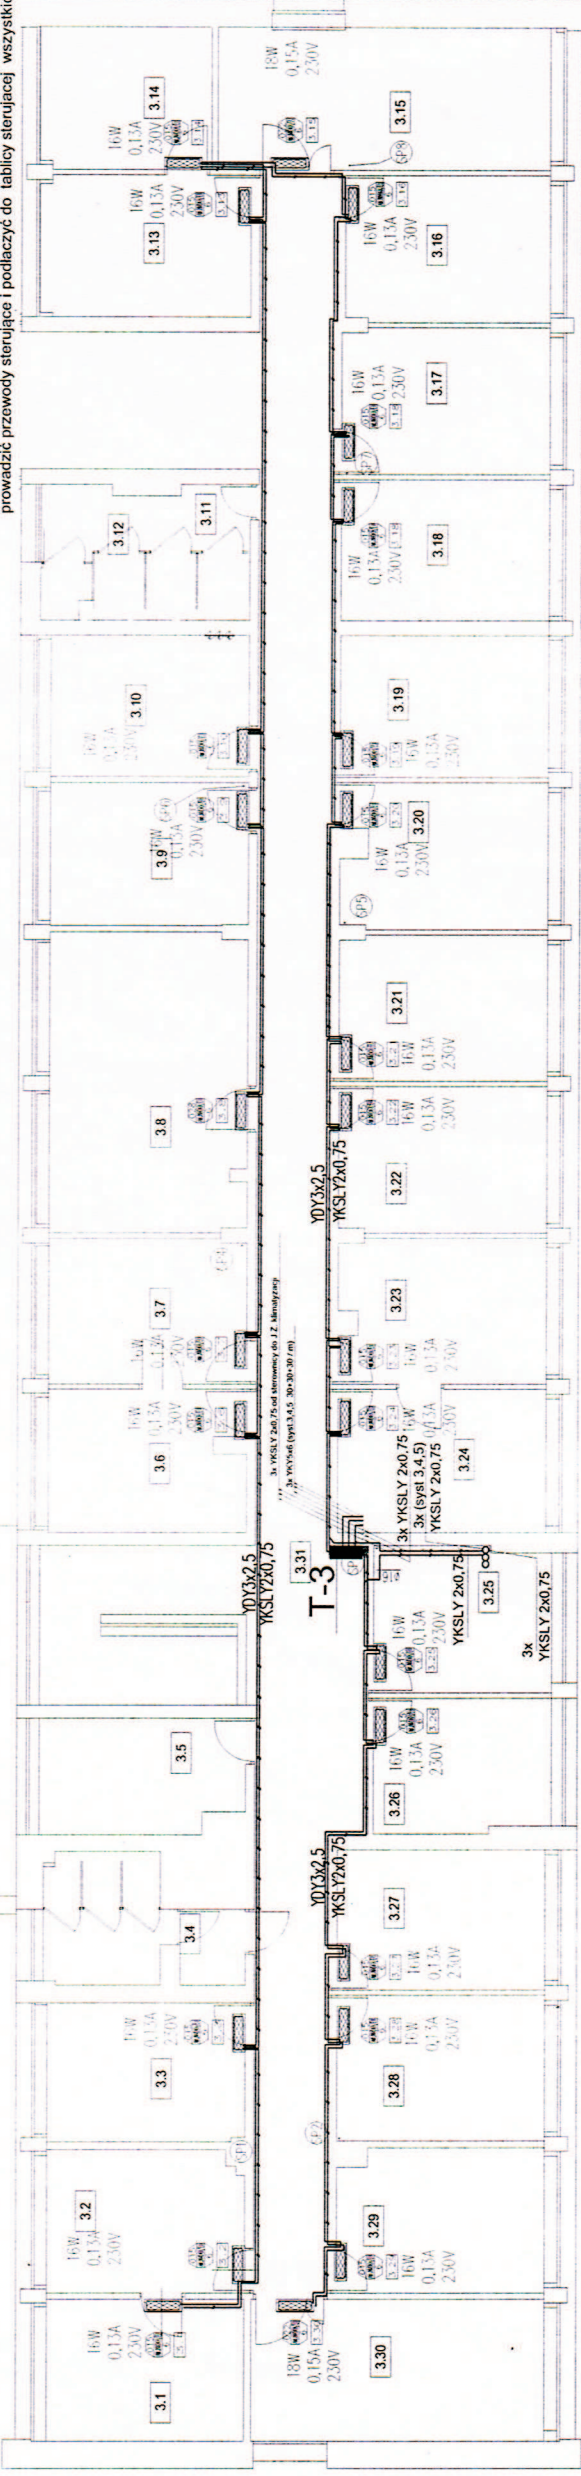

RE piętra

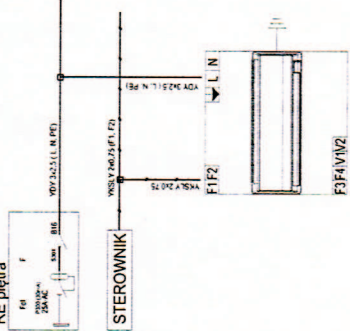

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z O.O.
UL. SZOSA CHELMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ

INWESTOR
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO.
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

NAZWA ZADANIA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO

dz. nr 58/2, obr. 20 Piaseczno-miasto

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

PROJEKTANT
IMIE I NAZWISKO
NR UPRAWNIENI
SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANT
MGR INŻ.
JÓZEF CZAJKOWSKI
UAN-V/8346/128/TO/86

SPRAWDZIŁ
MGR INŻ.
WOJCIECH MELKOWSKI
UAN-N-V/105/TO/85

KIEROWNIK PRACOWNI
MGR INŻ.
STEFAN GRALIKOWSKI
WPBP-NB-72/10/15/82

DATA
03.2017r.

DATA
03.2017r.

DATA
03.2017r.

SKALA
1:100

NR RYSUNEK
E30/str.50

OPRZEWODOWANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
KLIMATYZACJI