
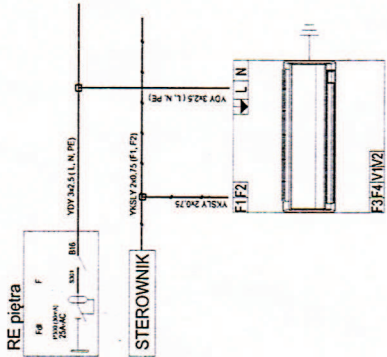



1P	NR POM.	OZNACZENIE	NAMWA	KLIMATYZATOR				YDY3x2.5	spadek napięcia	Rozdz. T-1P
				m²	Pi[W]	Σ[W]	L[m]	ΔU%	owód nr	od
1/1			biuro	31.40	28	28	0.23	8	0.006	8
1/2			biuro	10.88	16	44	0.36	8	0.016	8
1/3			wc	8.32	44	44	0.36	8	0.026	8
1/4			socialny	7.65	44	44	0.36	8	0.036	8
1/5			biuro	10.81	16	60	0.49	8	0.049	8
1/6			biuro	22.86	16	76	0.62	8	0.066	8
1/7			biuro	22.98	16	92	0.75	8	0.087	8
1/8			biuro	10.82	16	108	0.89	8	0.111	8
1/9			biuro	10.82	16	124	1.02	8	0.139	8
1/10			schowek	2.34	16	140	1.15	8	0.170	8
1/11			wc	8.23	16	140	1.15	8	0.201	8
1/12			komunikacja	64.27	16	140	1.15	8	0.233	8
1/13			biuro	16.80	18	158	1.30	8	0.264	8
1/14			biuro	16.65	18	176	1.44	8	0.299	8
1/15			biuro	21.32	18	194	1.59	8	0.339	8
1/16			biuro	11.39	16	210	1.72	8	0.382	8
1/17			biuro	11.39	16	226	1.85	8	0.429	8
1/18			biuro	11.82	16	242	1.99	8	0.480	8
1/19			biuro	11.82	16	258	2.12	8	0.534	8
1/20			biuro	11.74	16	274	2.25	8	0.592	8
1/21			biuro	11.74	16	290	2.38	8	0.653	8
1/22			biuro	11.39	16	306	2.51	8	0.718	8
1/23			hall	37.29	16	322	2.64	8	0.786	8
1/24			biuro	11.47	16	338	2.77	8	0.858	8
1/25			biuro	16.32	18	356	2.92	8	0.930	8
1/26			schody	22.39	24	380	3.12	18	1.086	8
			SUMA	435.48	380	380	3.12	18	1.171	18
									1.362	242

Z kablami zasilającymi od tablic piętowych do jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych prowadzić przewody sterujące i podłączyć wszystkie systemy sterujących

OZNACZENIA  
YKSLY2x0.75 sterowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klir  
YDY3x2.5 zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji  
YKY5x6 YKY5x4

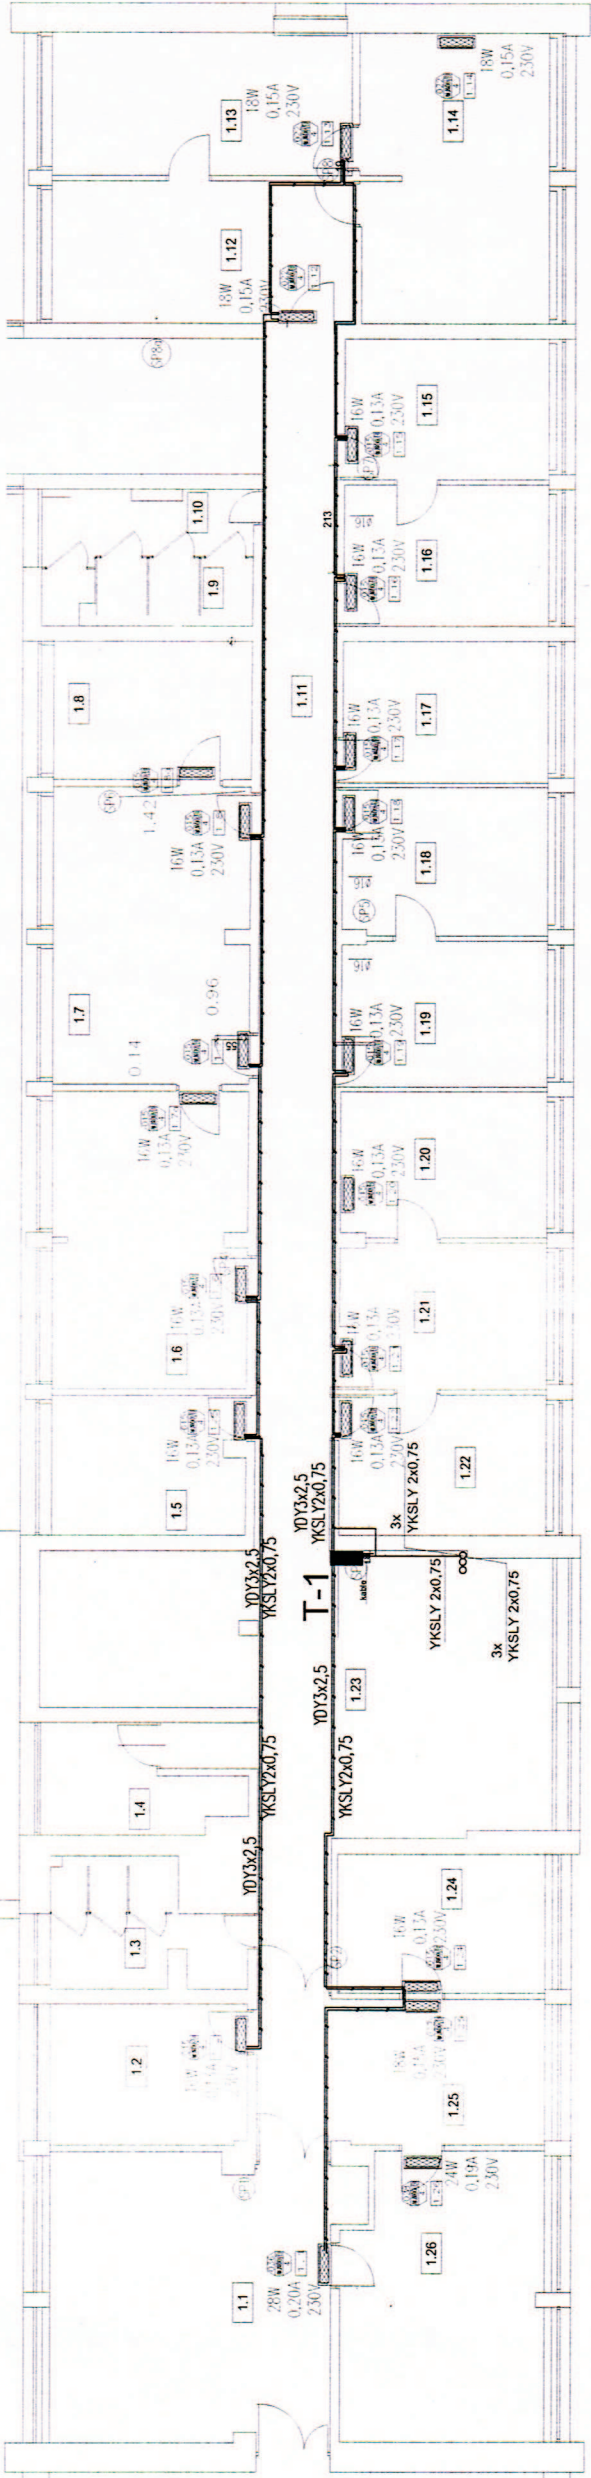

BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ			
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO. ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
NAMWA ZADANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno dz. nr 58/2, obr. 20 Piaseczno-miasto			
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN SPECIALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. JOZEF CZAJKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/8346/128/TO/86	03.2017r.	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. WOJCIECH MELKOWSKI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-N-V/105/TO/85	03.2017r.	
KIEROWNIK PRACOWNIK	MGR INŻ. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR.-BUDOWLANA UAN-IV/8346/128/TO/86 WPBP-NB-721015/82	03.2017r.	
NAMWA RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA			SKALA
OPRZEWODOWANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH				1:100
KLIMATYZACJI				DATA OPRAC. 03.2017 r.
				NR RYSUNEK E28/str.48