







WŁĄCZENIE DO ISTN. GAZOCIĄGU
Przebieg z przewodem Ø80, R2.o=118,10

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		105.00 m n.p.m.	i=1 Prz. poprz.	KOLANO
RZĘDNA TERENU ISTN.			117.40	117.06
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU			116.10	115.76
NAZIOM			1.25	1.25
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.30	1.30	1.30
PODSYPKA		0.15	0.15	0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI			8.5 ‰	41.21m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø90 PE100 SDR 17,6	L=41.21m
ODLEGŁOŚCI		0.00	5.02	34.82
HEKTOMETRY			11	12




ODCINEK "E-F"

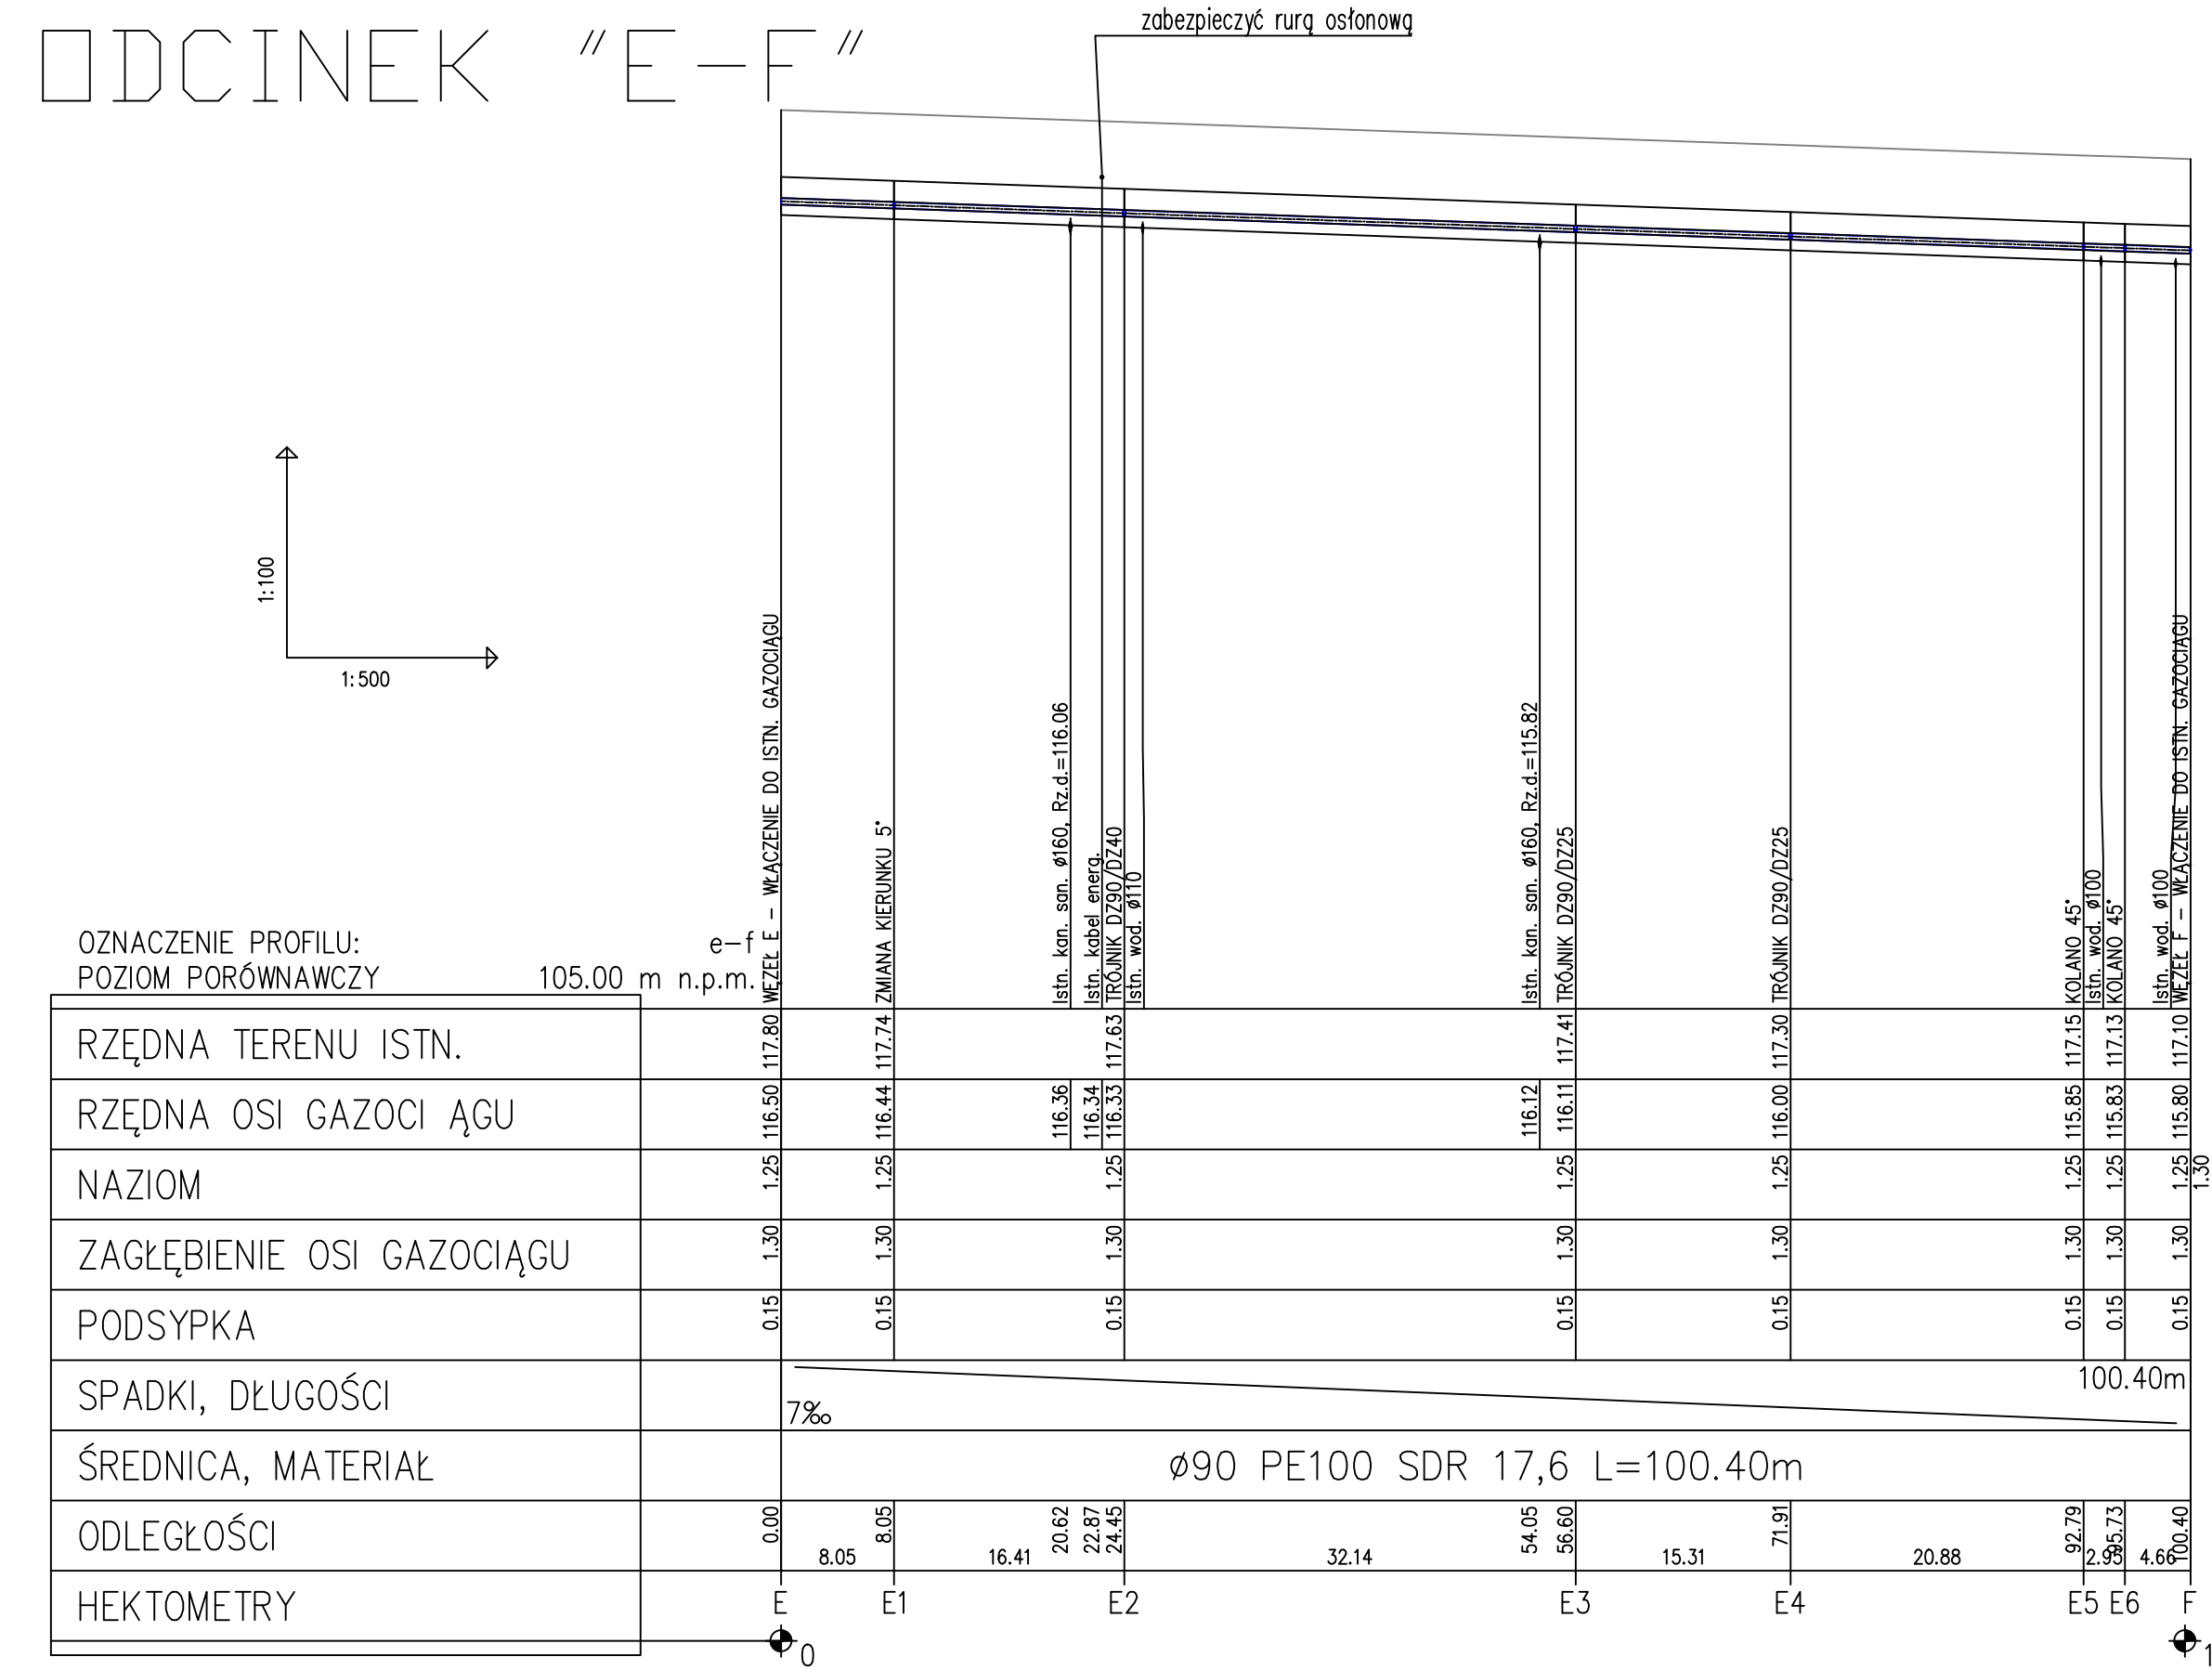

- | | |
|-------|--|
| UWAGI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. sieci. 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb. 3. Włazy w skrzyńkach ulicznych powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych ponad poziom terenu. 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć. 5. Armatura wg rysunków schematowych. |
|-------|--|

UWAGA !
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYch sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

	<p style="text-align: center;">Burmistrz Miasta i Gminy Piaszno ul. Ścieśki 1 65-050 Piaszno tel. (22) 781 73 86; fax (22) 756 70 49 e-mail: urazaj@piaszno.eu www.piaszno.eu</p>	
<p>Konsorzjum firm: ROBIMART Prace Budowlane ROBIMART Sp. z o.o. al. Ścieśki 1 p.10 65-050 Piaszno tel. (22) 756 74 86; fax (22) 789 7910 e-mail: hazaj@robimart.pl www.robimart.pl</p>		
<p>Nazwa zamierzenia budowlanego</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W OBROKU</p>		
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W OBROKU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE</p>		
<p>Stadium</p> <p style="font-size: 1.2em;">PROJEKT BUDOWLANY</p>	<p>Brzozo</p> <p style="font-size: 1.2em;">SANTARNA</p>	<p>Tom</p> <p style="font-size: 1.5em;">II/III</p>
<p>Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski</p> <p>Opracował inż. Kamil Bonaszk</p> <p>Przebiegił nadzór mgr inż. Agata Czechaczynska-Wojciechowska</p> <p>Nazwa rysunku</p>	<p>Specjalizacja i nr uprawnień szantema 109/346/P005/01</p> <p>Podpis</p> <p>Specjalizacja i nr uprawnień szantema 109/346/P005/01</p> <p>Podpis</p>	<p>Data</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">GRUDZIEŃ 2015</p> <p>Skala</p> <p style="text-align: right;">1:500</p> <p>Nr strony</p>
<p style="font-size: 1.2em;">SCHEMAT BUDOWY GAZOCIĄGÓW</p>		<p style="font-size: 2em;">3.7</p>