


PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD KANAŁEM PIASECZYŃSKIM
WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ

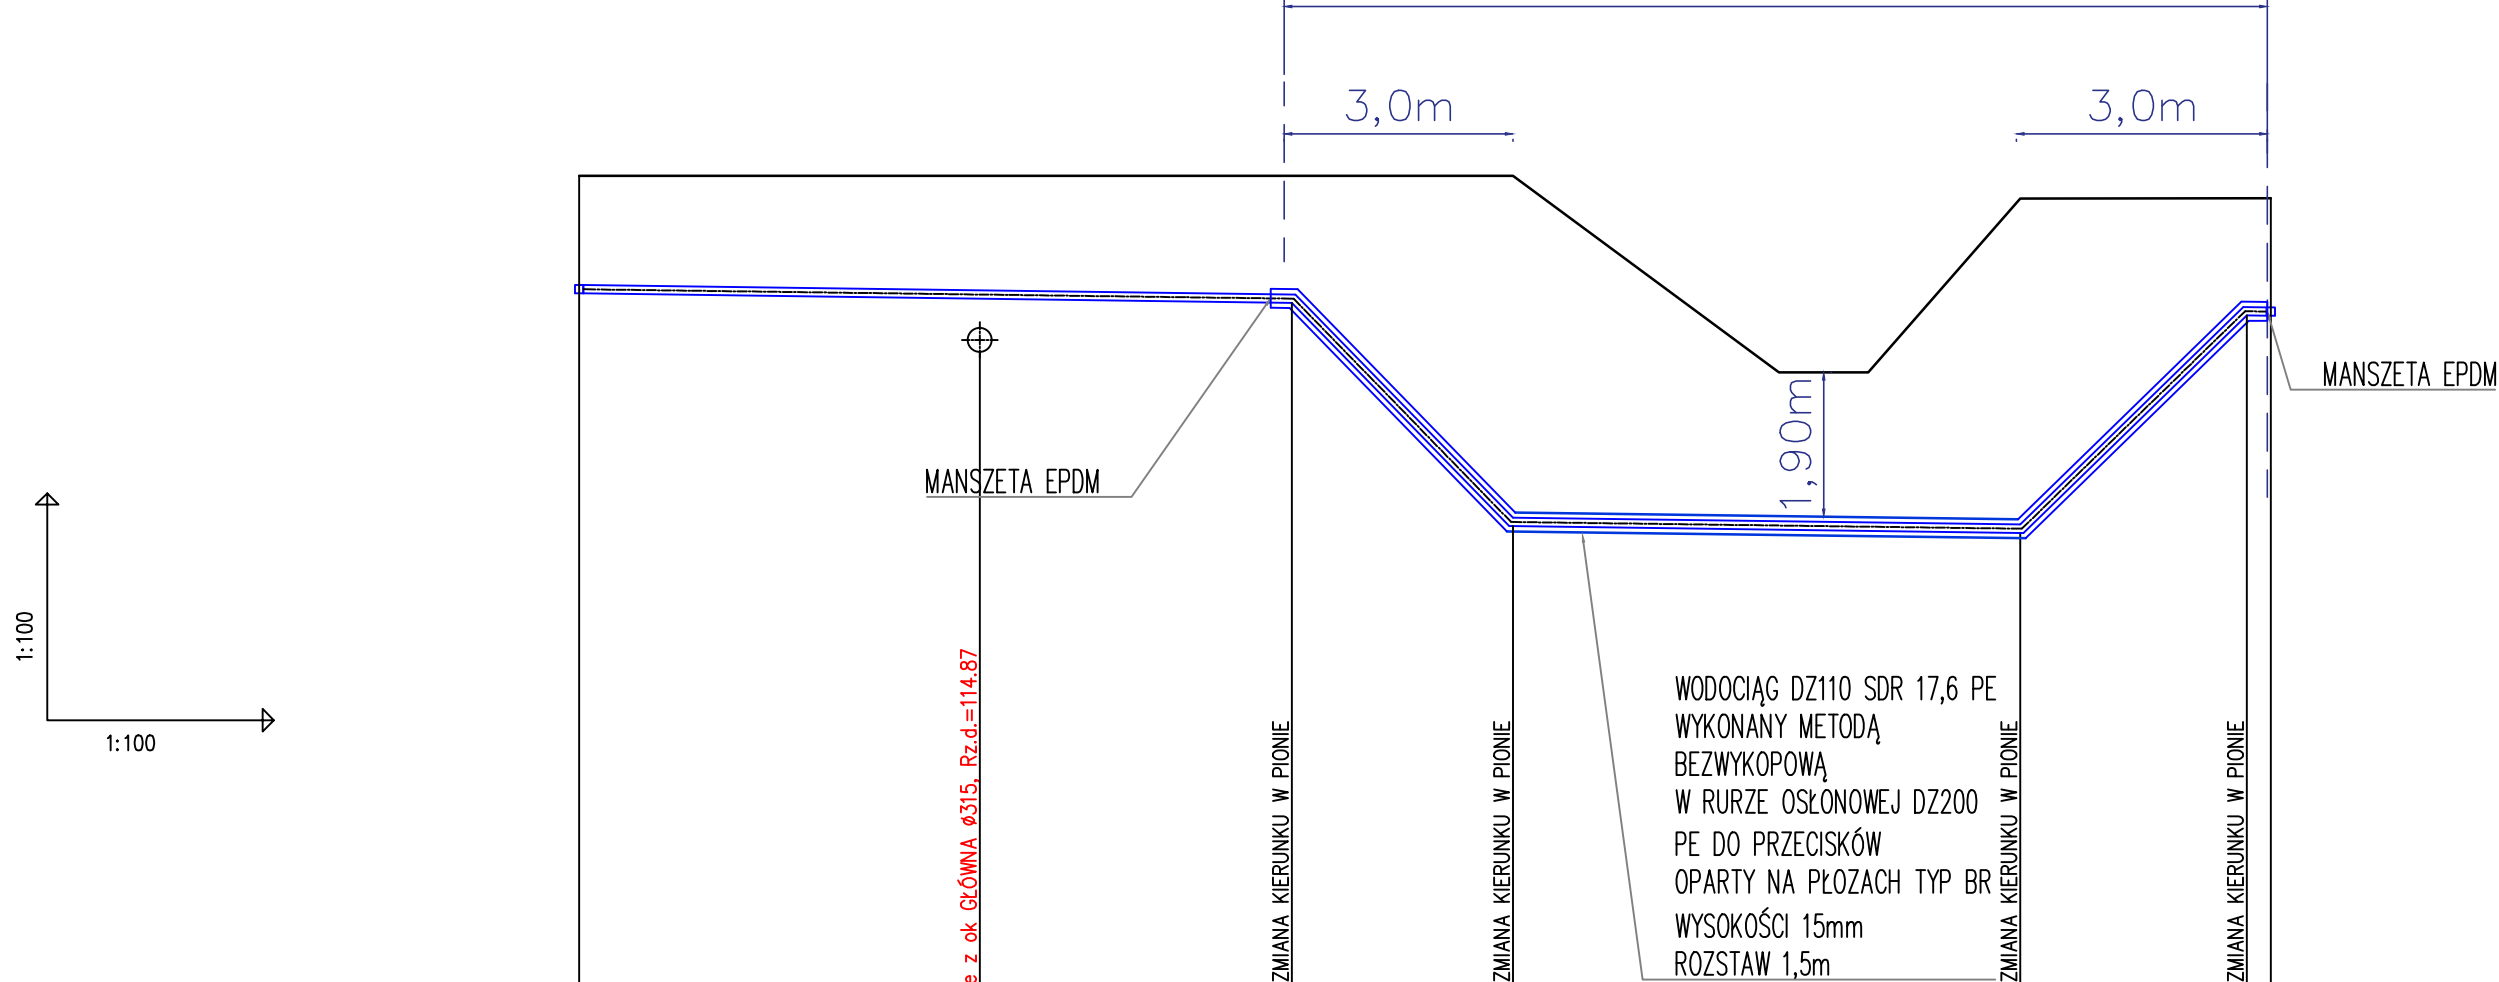

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		117.20	117.20	117.20	114.60	114.60	116.90	116.90	116.90
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		115.70	115.70	115.70	112.58	112.56	112.53	115.70	115.40
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50	1.50	4.58			4.36	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		13.2 ‰	9.43m	450 ‰	2.92m	13.2 ‰	6.71m	450 ‰	3.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			ø110 PE100 SDR 11 L=22.37m						
ODLEGŁOŚCI		29.66	39.09	42.01			48.72		52.03
HEKTOMETRY		W2	p1	p2			p3		W3

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno <i>ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno</i> tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urząd@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu			
 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. <i>ul. Słazica I piętro V, 05-800 Pruszków</i> tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Branża SANITARNA	Tom II/III	
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna LOD/1346/P00S/10	Podpis	Data GRUDZIEŃ 2016
Opracował inż. Kamil Banasiak		Podpis	Skala 1:500
Projektant sprawdzający mgr inż. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna LOD/1569/PWOS/11	Podpis	
Nazwa rysunku PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD KANAŁEM PIASECZYŃSKIM		Nr rys. 2.7	Nr strony