

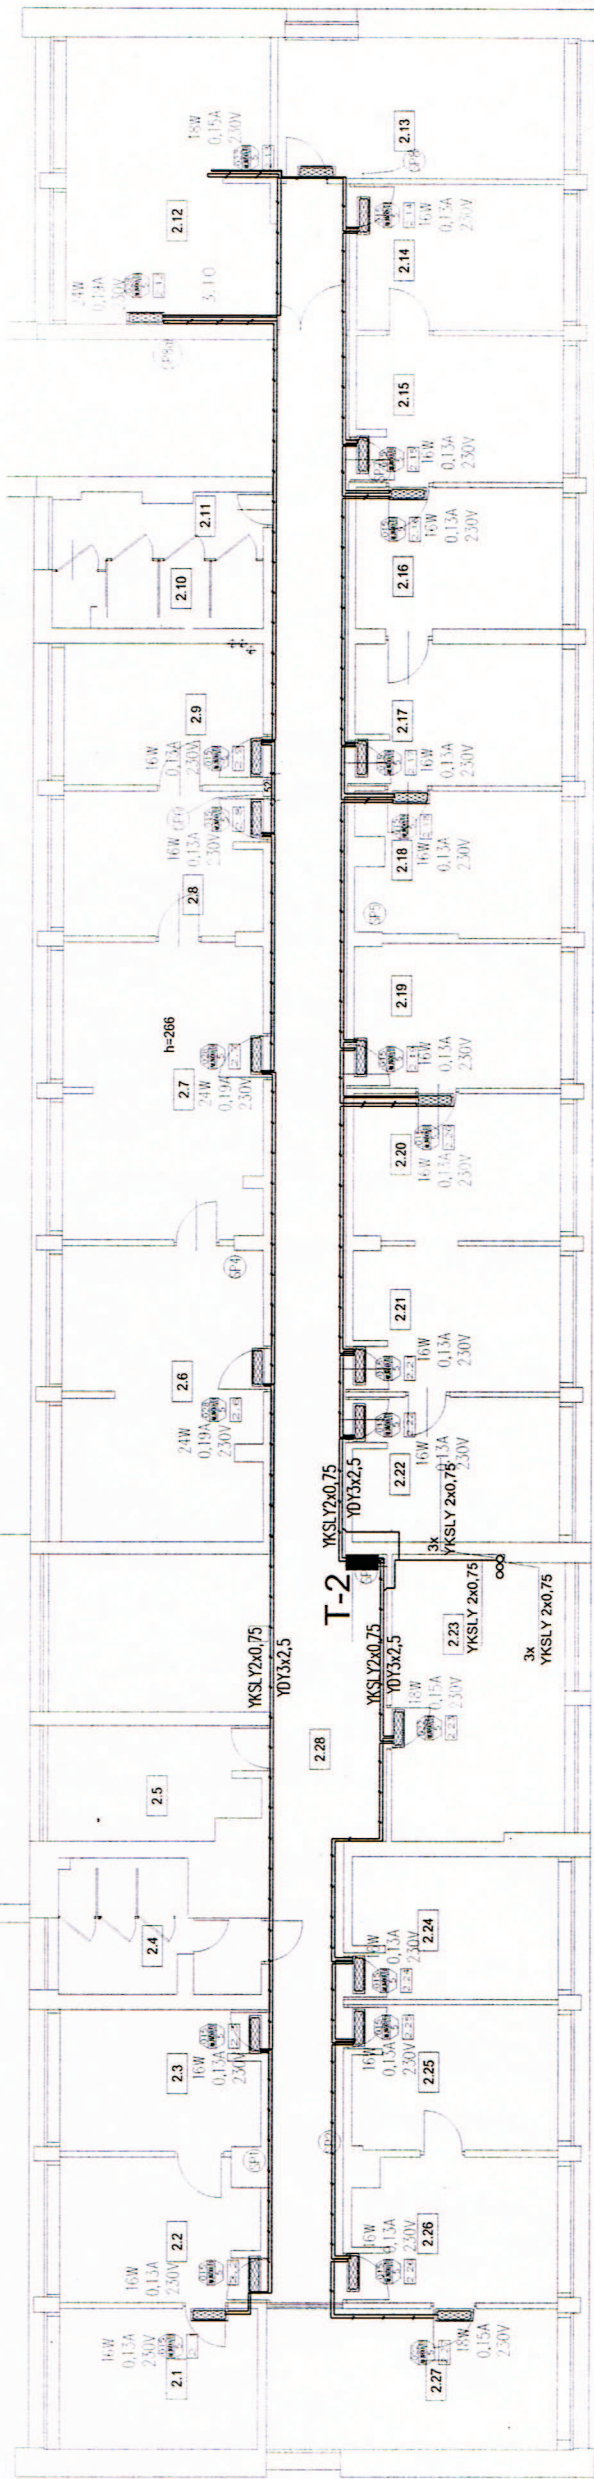


2P	ZESTAWIENIE OBŁĄCZEŃ EL. ZASILANIA JEDNOSTEK WEWN. KLIMATYZACJI	Rozdz. T-2P								
NR POM.	OZNACZENIE	NAZWA	KLIMATYZATOR		wartości narastająco	wartości narastająco	YDY3x2,5	spadek napięcia	owód nr P312-B10 -30AC	Rozdz. T-2P
			m²	P[W]	Σ[P[W]]	Σ[I[A]]	L[m]	ΔU%	zasil. jedn. wewn. klimat.	sterowanie od sterownika 2x0,75 YKSŁY
2/1		biuro	11,00	16	16	0,13	8	0,004	8	8
2/2		biuro	11,00	16	32	0,26	8	0,011	8	8
2/3		biuro	11,00	16	48	0,39	8	0,021	8	8
2/4		wc	8,70	16	48	0,39	8	0,032	8	8
2/5		socijalny	8,60	48	48	0,39	8	0,043	8	8
2/6		biuro	22,80	24	72	0,59	8	0,059	8	8
2/7		biuro	21,90	24	96	0,79	8	0,081	8	8
2/8		biuro	11,23	16	112	0,92	8	0,106	8	8
2/9		biuro	10,96	16	128	1,05	8	0,134	8	8
2/10		schowek	2,34	128	128	1,05	8	0,163	8	8
2/11		wc	8,23	128	128	1,05	8	0,192	8	8
2/12		biuro	27,18	24	152	1,25	8	0,226	8	8
2/13		biuro	15,87	18	170	1,39	8	0,264	8	8
2/14		biuro	11,86	16	186	1,53	8	0,305	8	8
2/15		biuro	11,77	16	202	1,66	8	0,350	8	8
2/16		biuro	11,45	16	218	1,79	8	0,399	8	8
2/17		biuro	11,45	16	234	1,92	8	0,452	8	8
2/18		biuro	11,38	16	250	2,05	8	0,508	8	8
2/19		biuro	11,60	16	266	2,18	8	0,567	8	8
2/20		biuro	11,80	16	282	2,31	8	0,630	8	8
2/21		biuro	11,57	16	298	2,44	8	0,697	8	8
2/22		biuro	11,57	16	314	2,58	8	0,767	8	8
2/23		biuro	19,21	18	332	2,72	8	0,841	8	8
2/24		biuro	11,29	16	348	2,85	8	0,919	8	8
2/25		biuro	11,70	16	364	2,99	8	1,001	8	8
2/26		biuro	11,40	16	380	3,12	8	1,086	8	8
2/27		biuro	16,15	18	398	3,26	8	1,175	8	8
2/28		komunikacja	90,89	398	398	3,26	23	1,431	23	23
		SUMA	435,90	398			239		239	239

Z kablami zasilającymi od tablic piętowych do jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych prowadzić przewody sterujące i podłączyć do tablicy sterującej wszystkich systemów sterujących

OZNACZENIA
YKSŁY 2x0,75 sterowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji
YDY3x2,5 zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji



BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP Z O.O. UL. SZOSA CHELIŃSKA 119, 87-100 TORUŃ
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO. ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NAZWA ZADANIA	TERMO-ODNÓWNIENIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno dz. nr 58/2, obr. 20 Piaseczno-miasto
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. JÓZEF CZAJKOWSKI
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-IV/8346/128/TO/86
SPRAWDZIŁ	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. WOJCIECH MELKOWSKI
KIEROWNIK PRACOWNI	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. STEFAN GRALIKOWSKI
NAZWA RYSUNKU	RZUT 2 PIĘTRA
OPRZEWODOWANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI	OPRZEWODOWANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI
DATA OPRAC.	03.2017r.
NR RYSUNEK	E29/sr.49