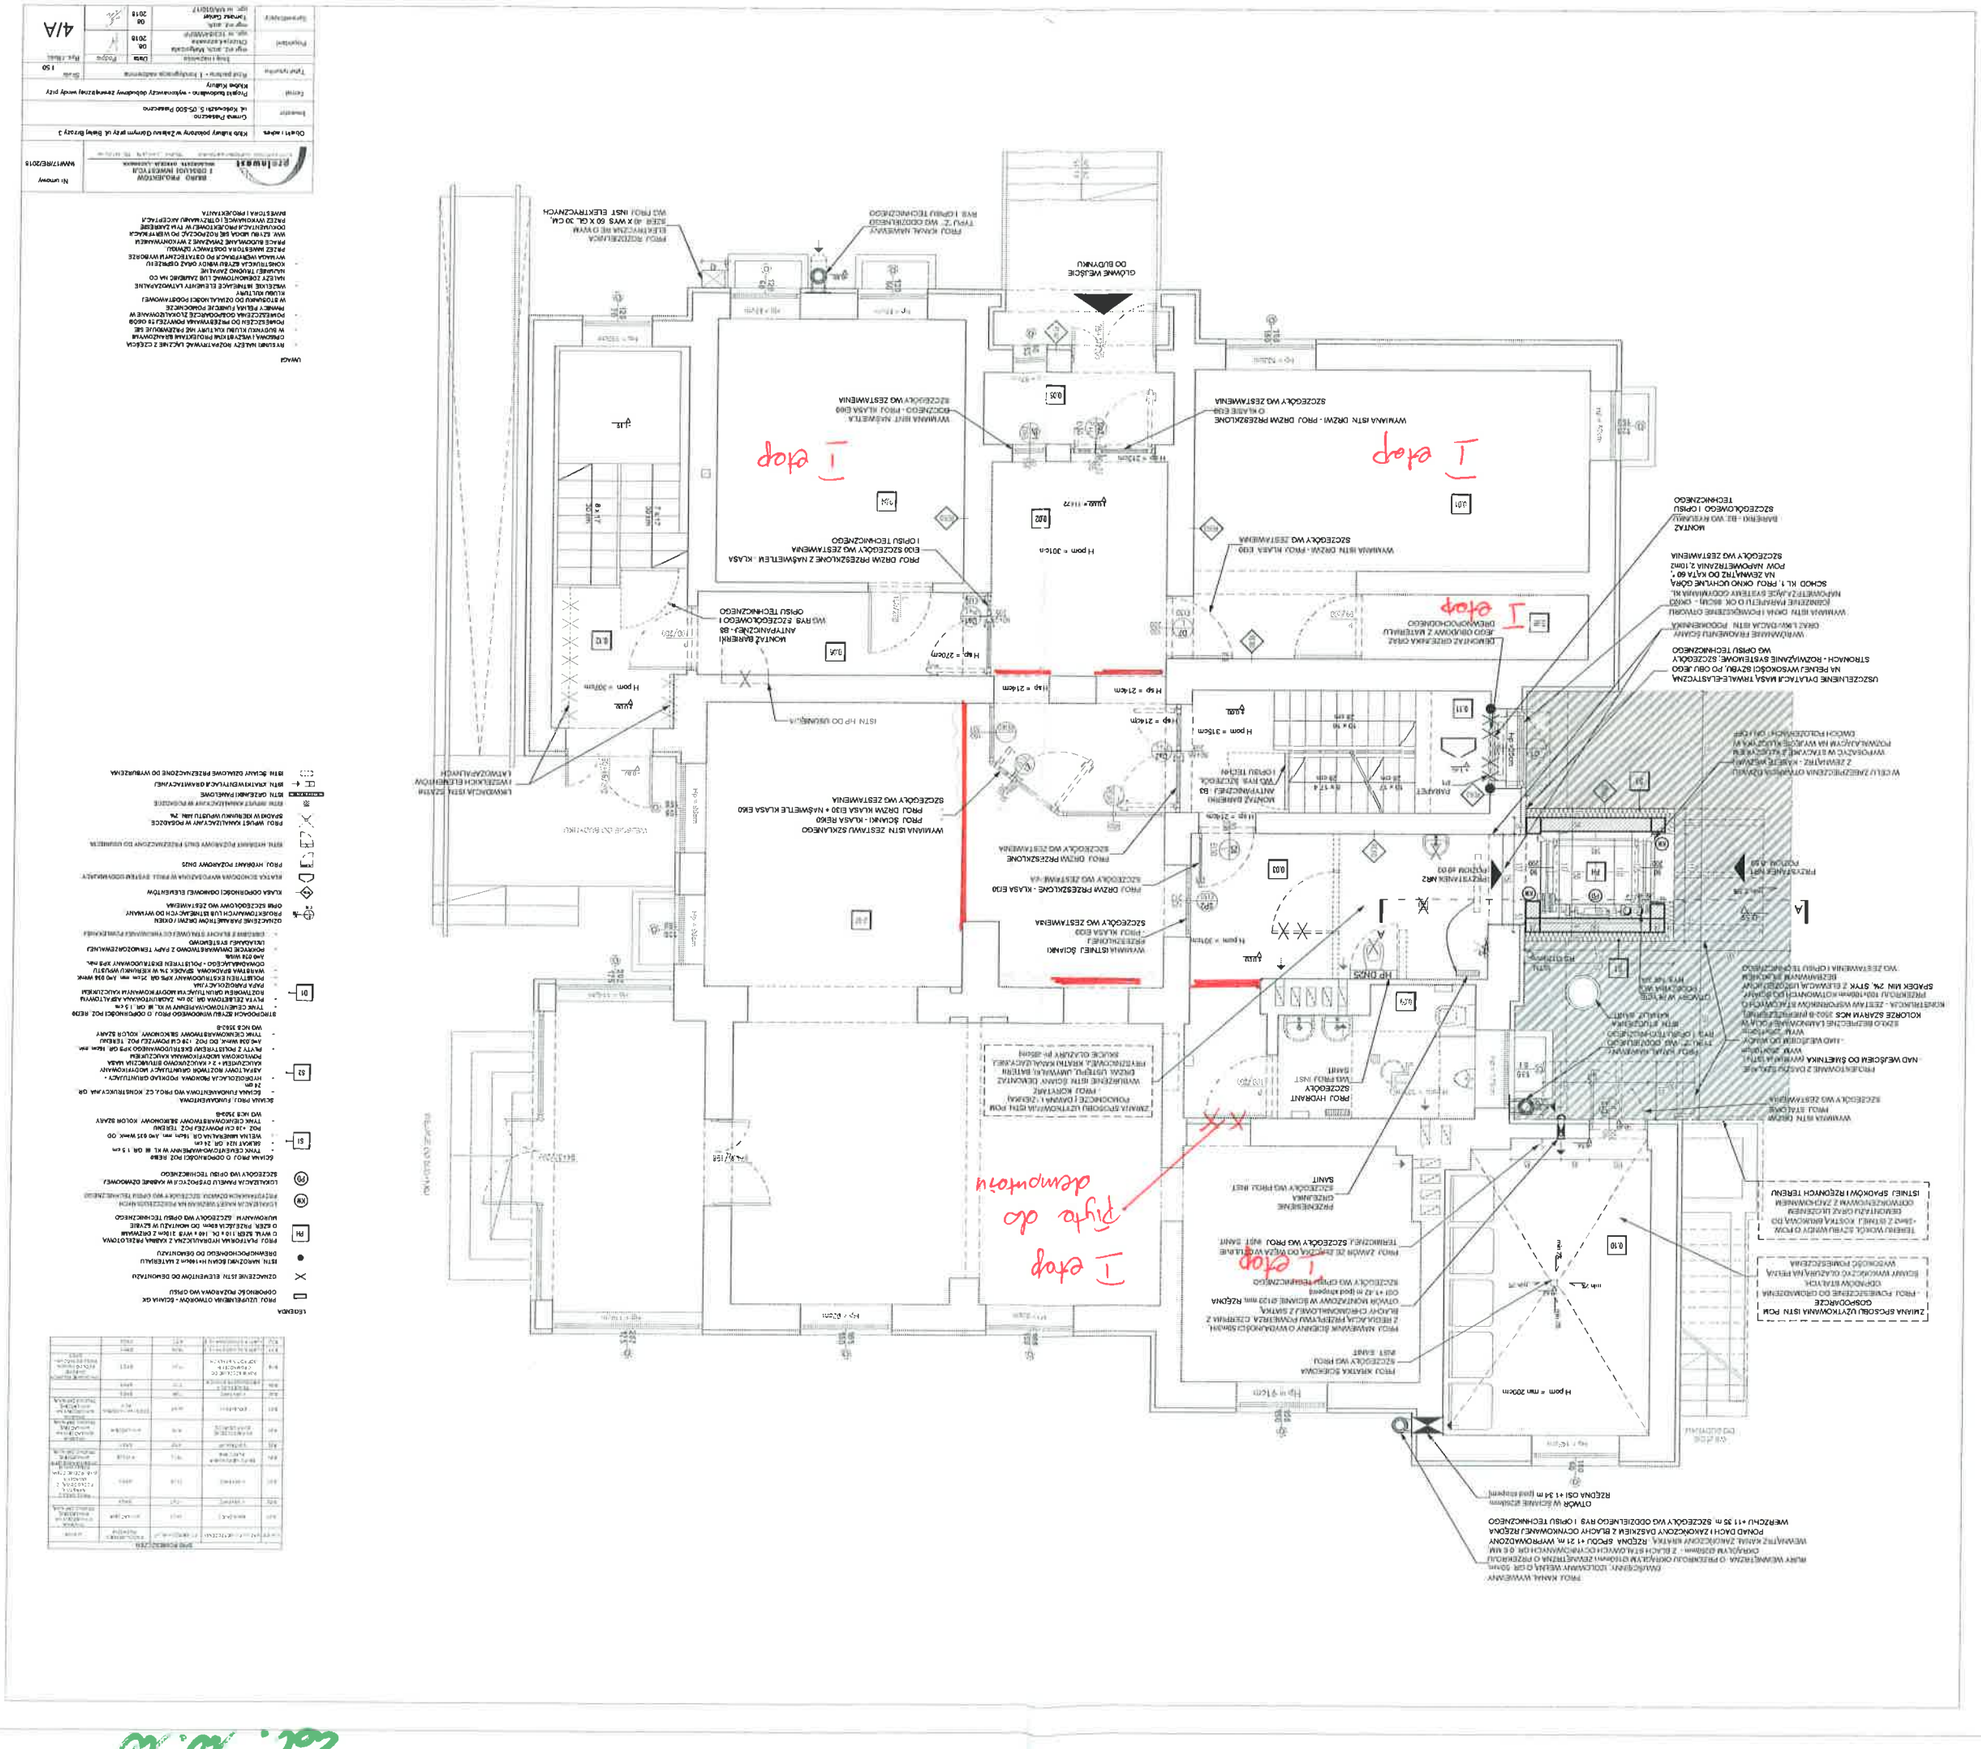

2 z. 10.11

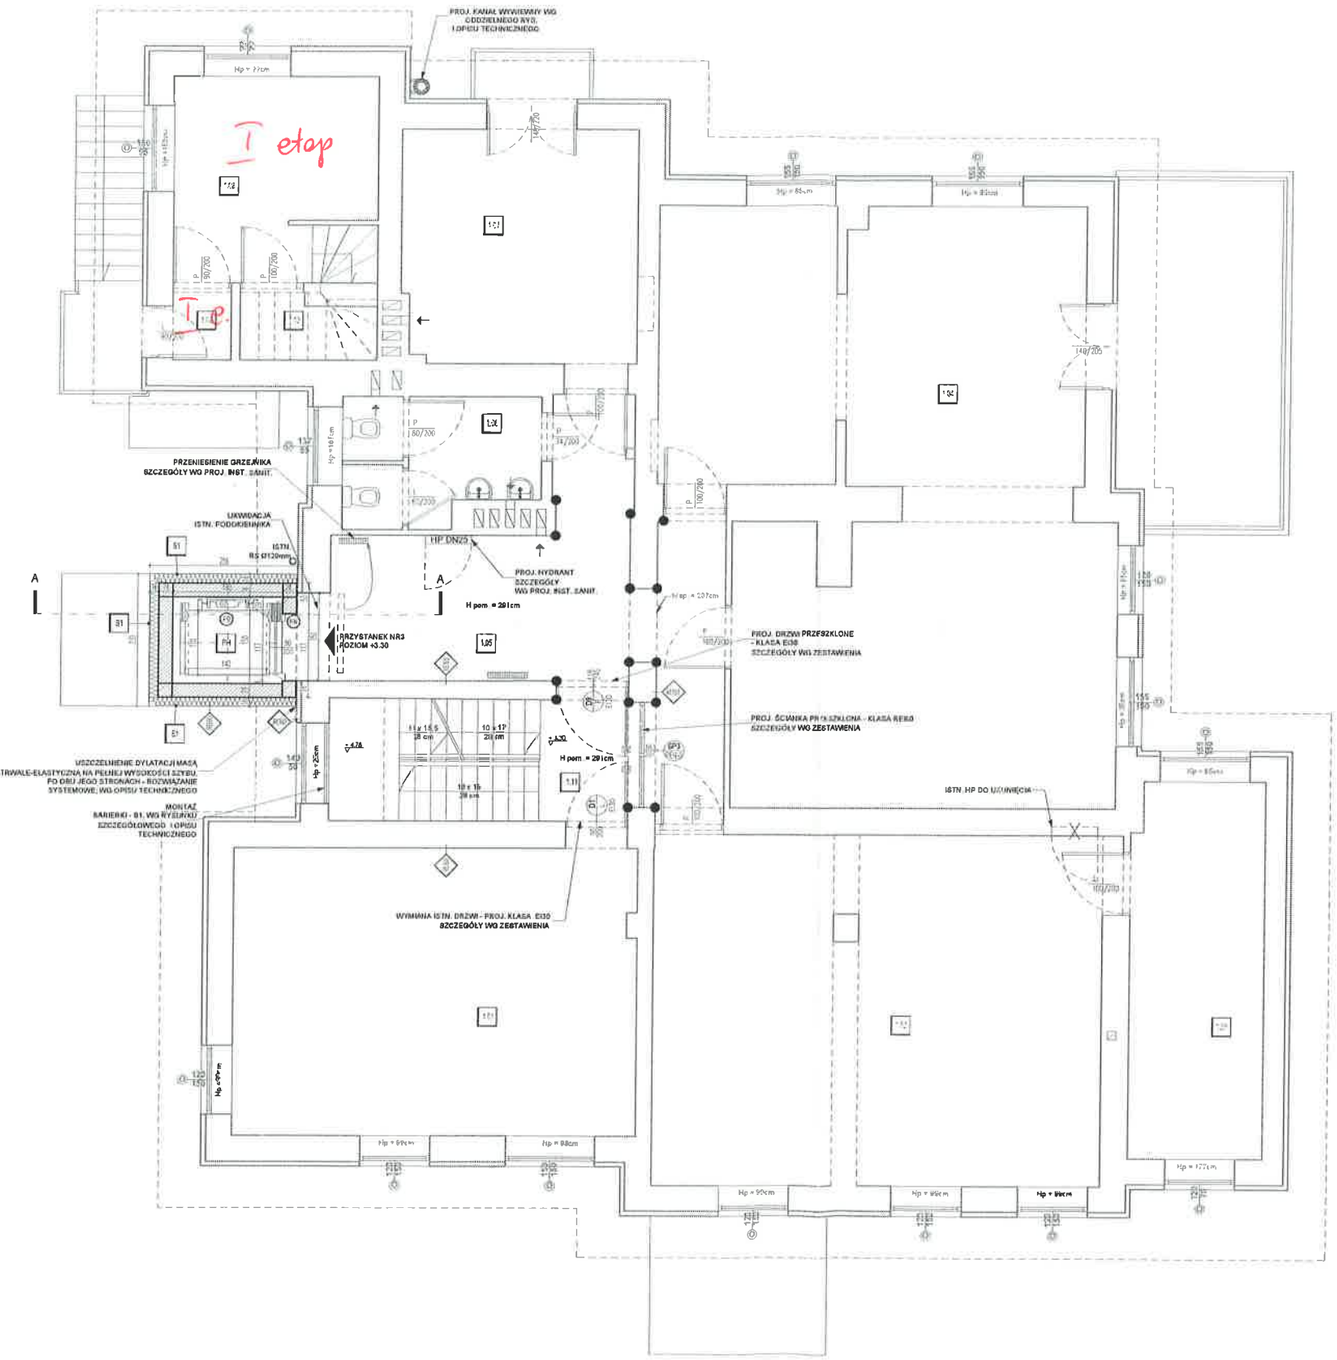
I etap
II etap
PROJ. KANAŁ WYWIEWNY WG ODDZIELNEGO RYS. I OPISU TECHNICZNEGO
PRZENIESIENIE GRZEJNIKA SZCZEGÓŁY WG PROJ. INST. SANIT.
LIKWIDACJA ISTN. FODGRZEWNIKA
ISTN. RS Ø120mm
HP DN25
PROJ. HYDRANT SZCZEGÓŁY WG PROJ. INST. SANIT.
H pom. = 281cm
PRZYSTANEK NR3 POZIOM +3.30
PROJ. DRZWI PRZESZKLONE - KLASA EI30 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
PROJ. ŚCIANKA PRZESZKLONA - KLASA EI30 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
USZCZELNIENIE DYLATACJI MASĄ TRWALE-ELASTYCZNĄ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI SZYBU, PO OBU JEGO STRONACH - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE, WG OPISU TECHNICZNEGO
MONTAŻ BARIERKI - B1, WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO I OPISU TECHNICZNEGO
WYMIANA ISTN. DRZWI - PROJ. KLASA EI30 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
ISTN. HP DO UZIOMIENIA
Hp = 77cm
Hp = 85cm
Hp = 88cm
Hp = 90cm
Hp = 98cm
Hp = 172cm
Hp = 257cm
Hp = 167cm
Hp = 207cm
Hp = 225cm
Hp = 235cm
Hp = 247cm
Hp = 280cm
Hp = 287cm
Hp = 297cm
Hp = 307cm
Hp = 317cm
Hp = 327cm
Hp = 337cm
Hp = 347cm
Hp = 357cm
Hp = 367cm
Hp = 377cm
Hp = 387cm
Hp = 397cm
Hp = 407cm
Hp =

Zał. 10.12.

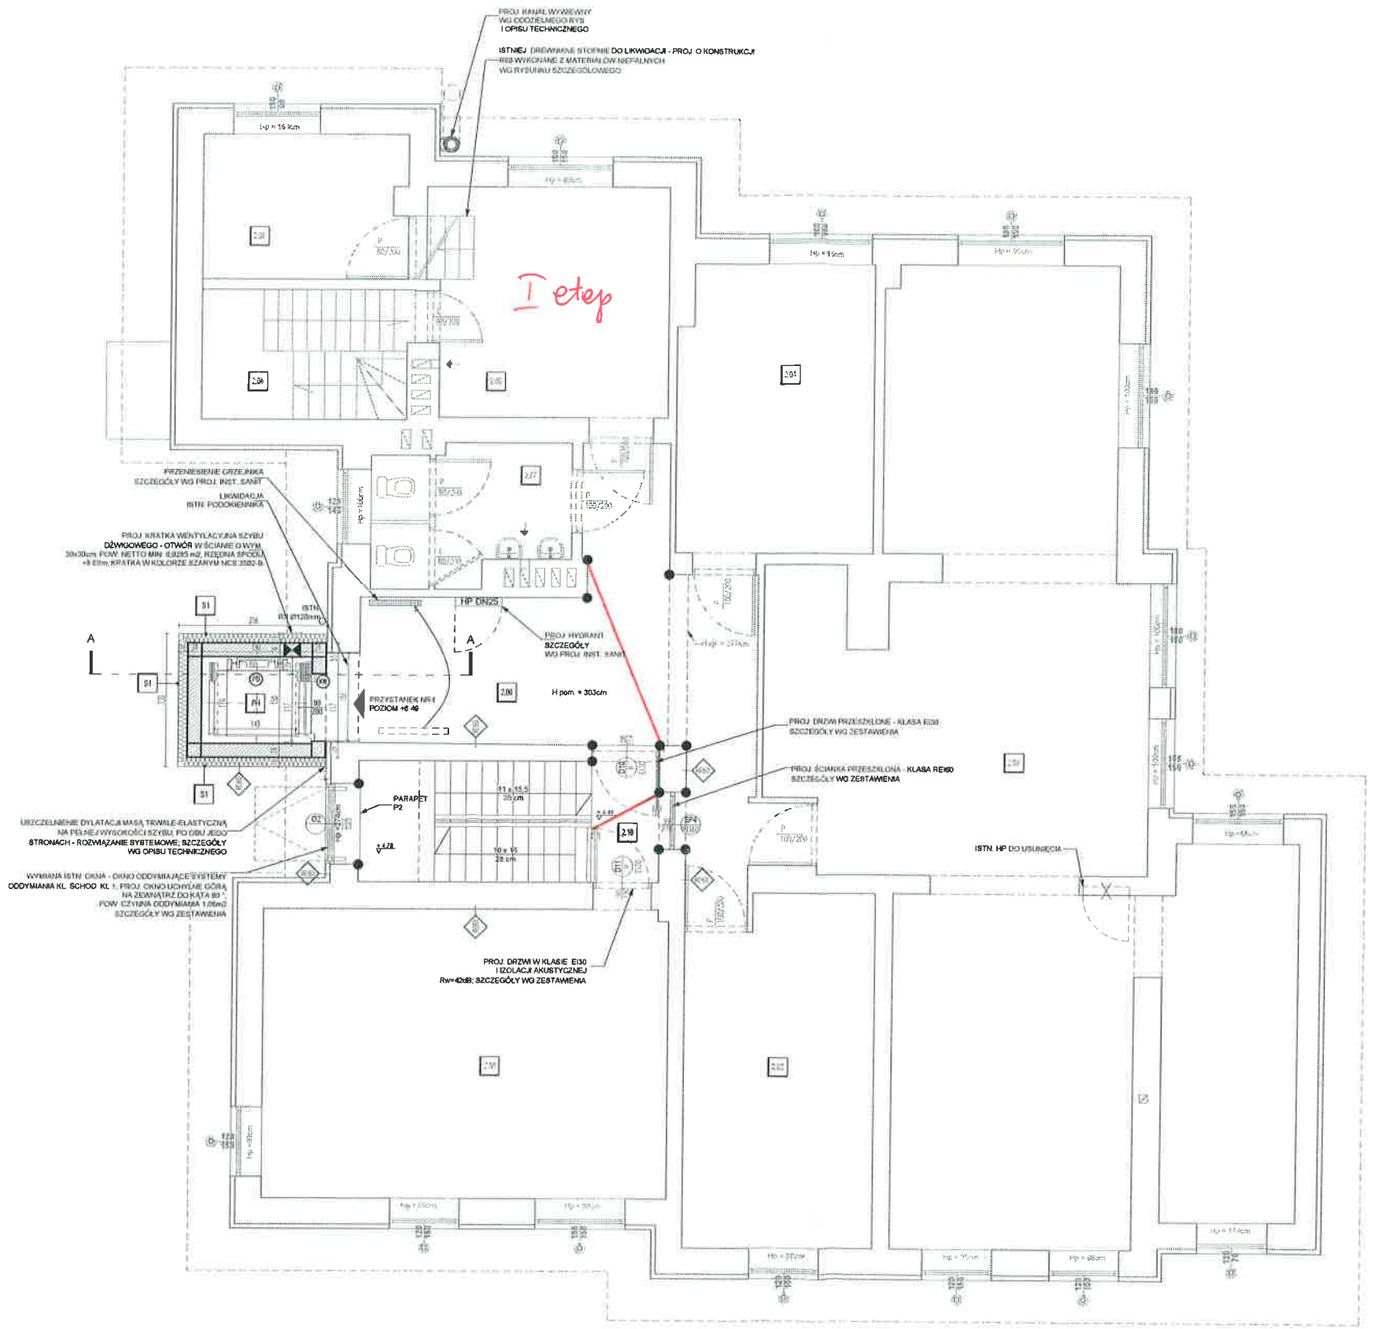
PROJ. PANEL WYWIEWNY WG OGÓDELNEGO RYS. I OPISU TECHNICZNEGO
ISTNIEJ. DREWNIANE STOPNIE DO LIKWIDACJI - PROJ. O KONSTRUKCJI REI 60 WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO
I etap
PRZENIESIENIE GRZEJNIKA SZCZEGÓŁY WG PROJ. INST. SANIT.
LIKWIDACJA ISTN. PODOKIENNIKA
PROJ. KRATKA WENTYLACYJNA SZYBU DŹWIGOWEGO - OTWÓR W ŚCIANIE O WYM. 30x30cm. POW. NETTO MIN. 0,0625 m2, RZEDNA ŚRODKA +9.69m. KRATKA W KOLORZE SZAMYM NCE 2502-8
ISTN. KOMIN Ø120mm
HP DN25
PROJ. HYDRANT SZCZEGÓŁY WG PROJ. INST. SANIT.
H pom. = 303cm
PRZYSTANEK NR 4 POZIOM +6.40
PROJ. DRZWI PRZESZKLONE - KLASA EI30 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
PROJ. ŚCIANKA PRZESZKLONA - KLASA REI60 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
PARAPET P2
USZCZELNIENIE DYLATACJI MASĄ TRWALE-ELASTYCZNĄ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI SZYBU PO OBU JEGO STRONACH - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE, SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO
WYMIANA ISTN. OKNA - OKNO ODDYMIAJĄCE SYSTEMY ODDYMIANIA KL. SCHOD KL 1, PROJ. OKNO UCHYLNE GÓRĄ NA ZEWNĄTRZ DO KĄTA 80 °, POW. CZYNNA ODDYMIANIA 1,06m2 SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
PROJ. DRZWI W KLASIE EI30 I IZOLACJA AKUSTYCZNEJ Rw=42dB, SZCZEGÓŁY WG ZESTAWIENIA
ISTN. HP DO USUNIĘCIA
2.0A
2.01
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49