
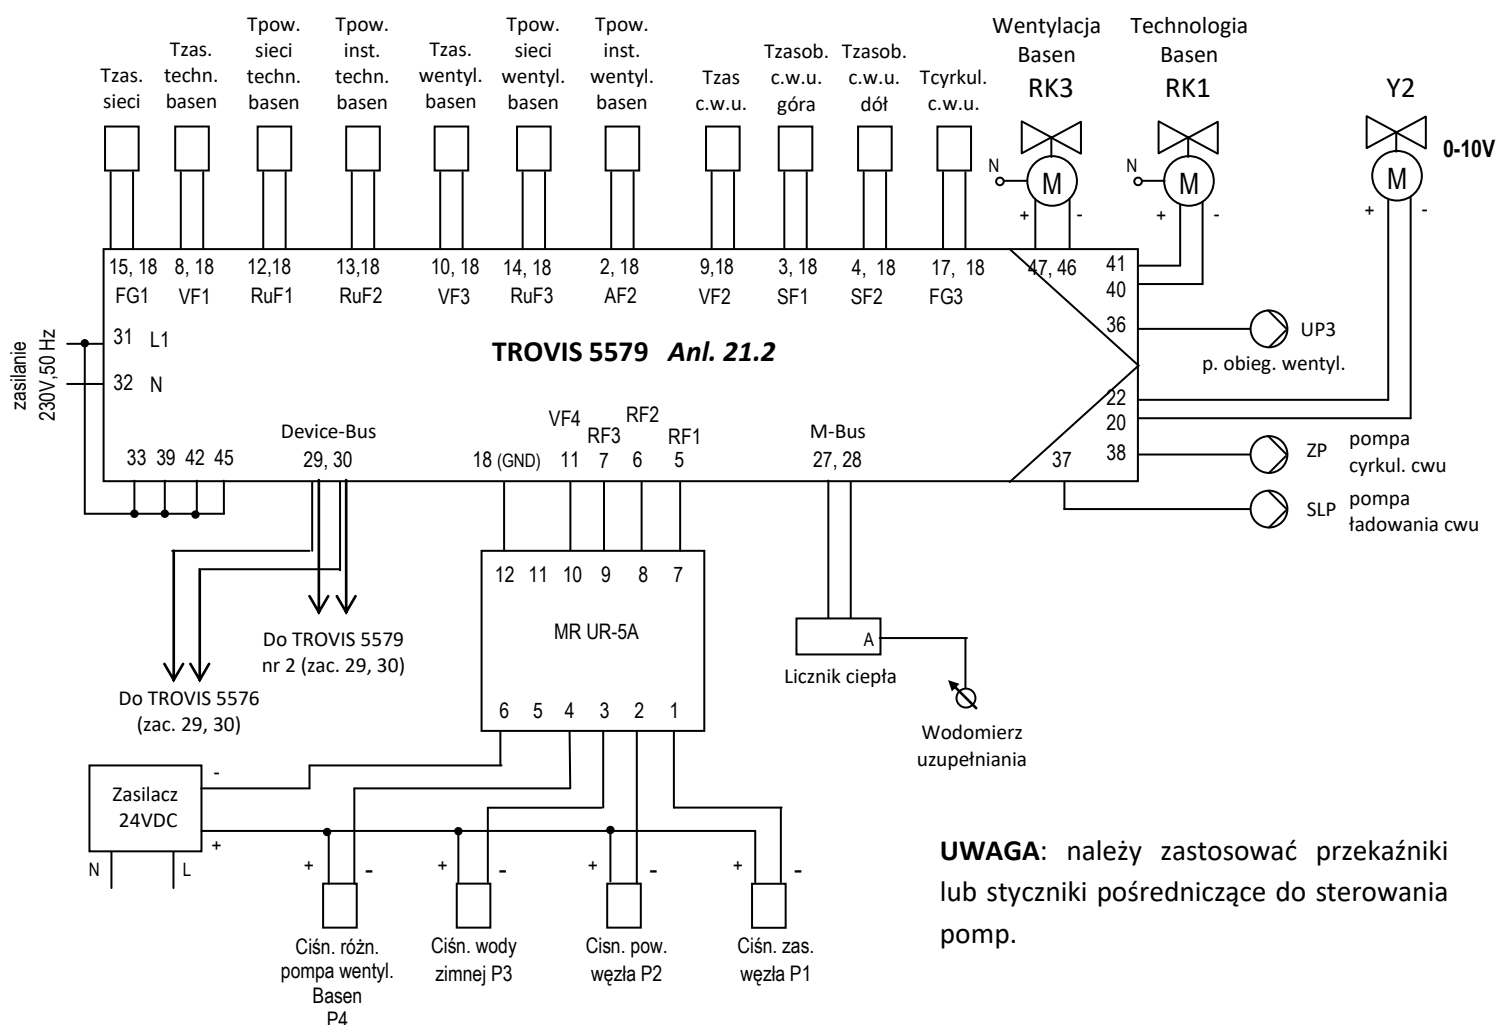




2. TROVIS 5579 nr 1 – Anl 21.2

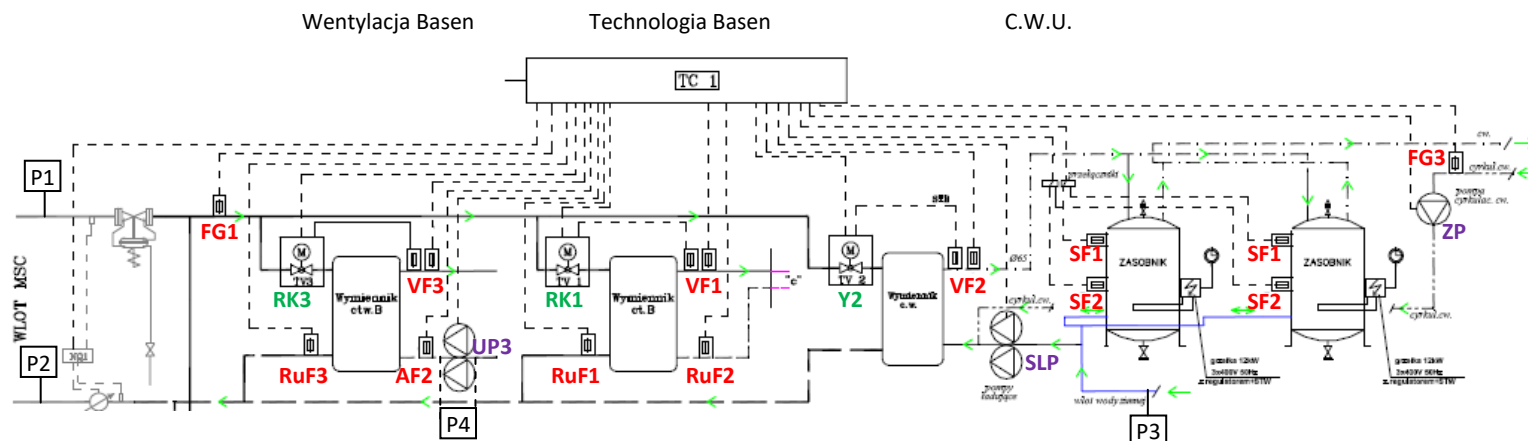

Przetworniki ciśnienia 4-20mA

UWAGA: należy zastosować przełączniki lub styczniki pośredniczące do sterowania pomp.

3. TROVIS 5579 nr 2 – Anl 25.0

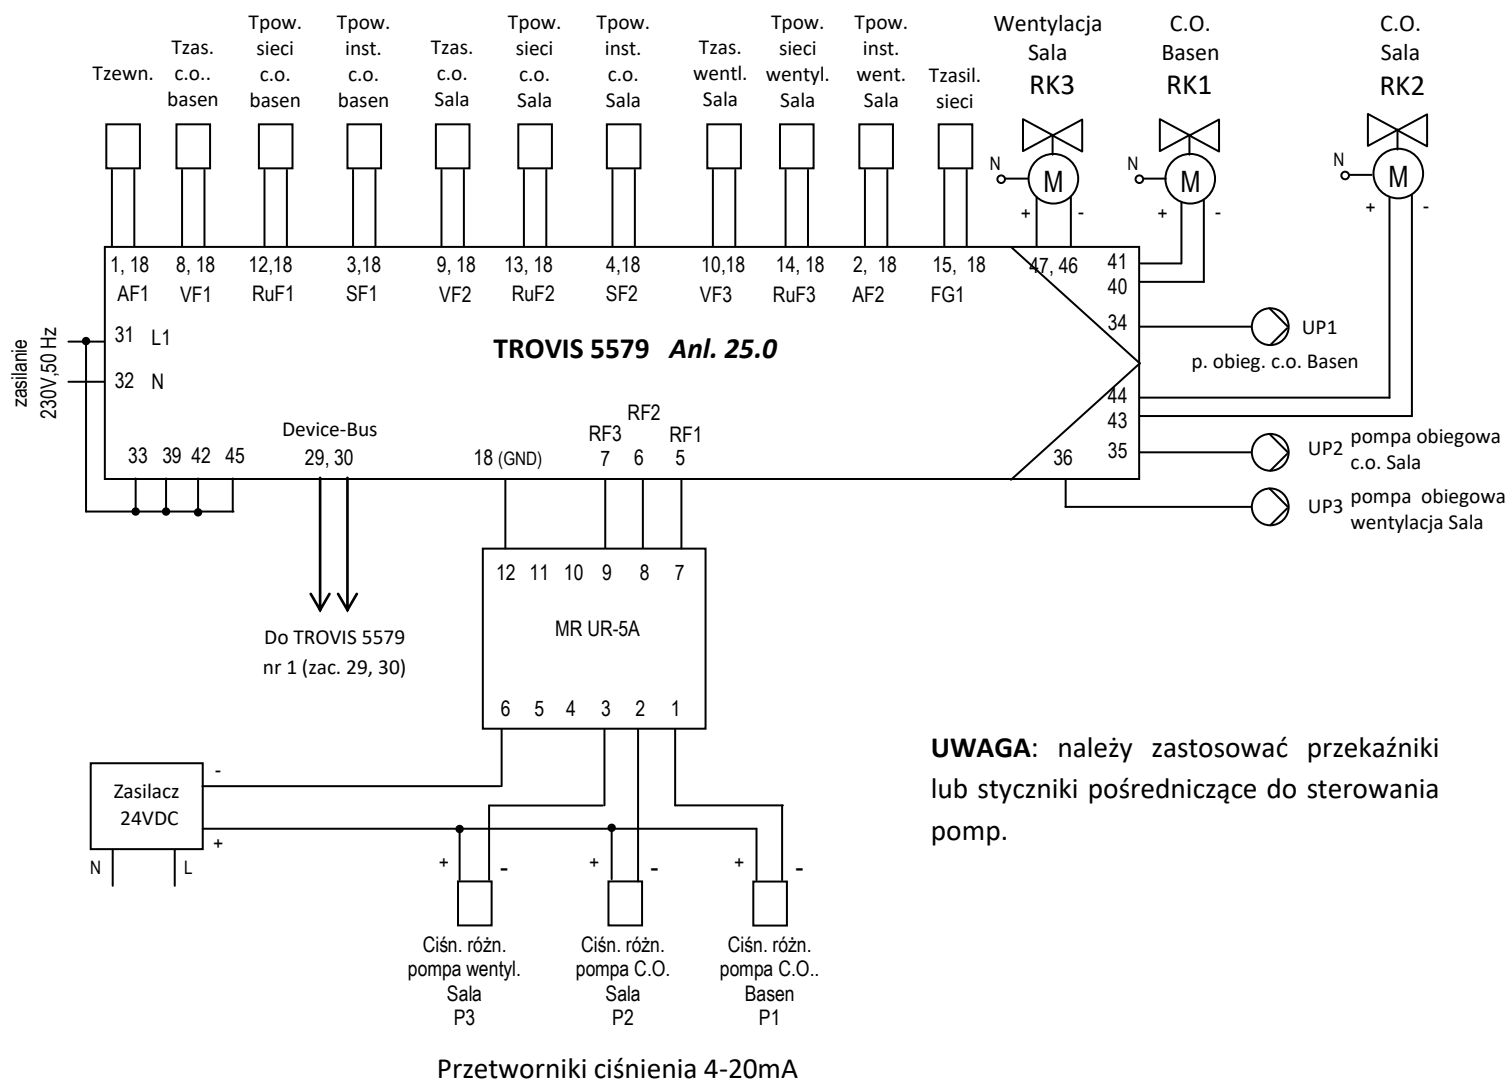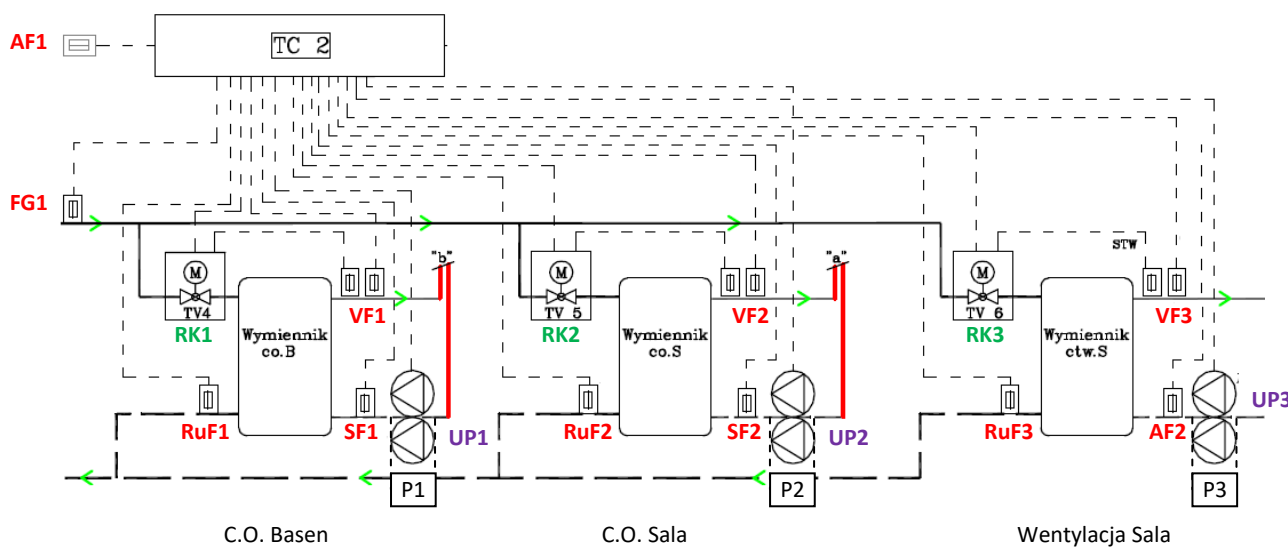

UWAGA: należy zastosować przekaźniki lub styczniki pośredniczące do sterowania pomp.

4. TROVIS 5576 – Anl 10.0

