


projektowana

| Zestawienie powierzchni | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------|
| 1 | korytarz | 5,49 m ² | gres |
| 2 | pom.socjane | 8,58 m ² | gres |
| 3 | kotłownia/gospo. | 8,15 m ² | gres |
| 4 | wc dzieci damski | 2,22 m ² | gres |
| 5 | komunikacja | 11,66 m ² | gres |
| 6 | wc dzieci męski | 2,71 m ² | gres |
| 7 | wc dorosłych | 4,74 m ² | gres |
| 8 | prysznic | 2,45 m ² | gres |
| 9 | siłownia | 10,79 m ² | gres |
| 10 | sala komputerowa | 14,26 m ² | gres |
| 11 | sala główna | 54,15 m ² | gres |
| 12 | przedsionek | 7,25 m ² | gres |
| SUMA | | 132,45 m ² | |

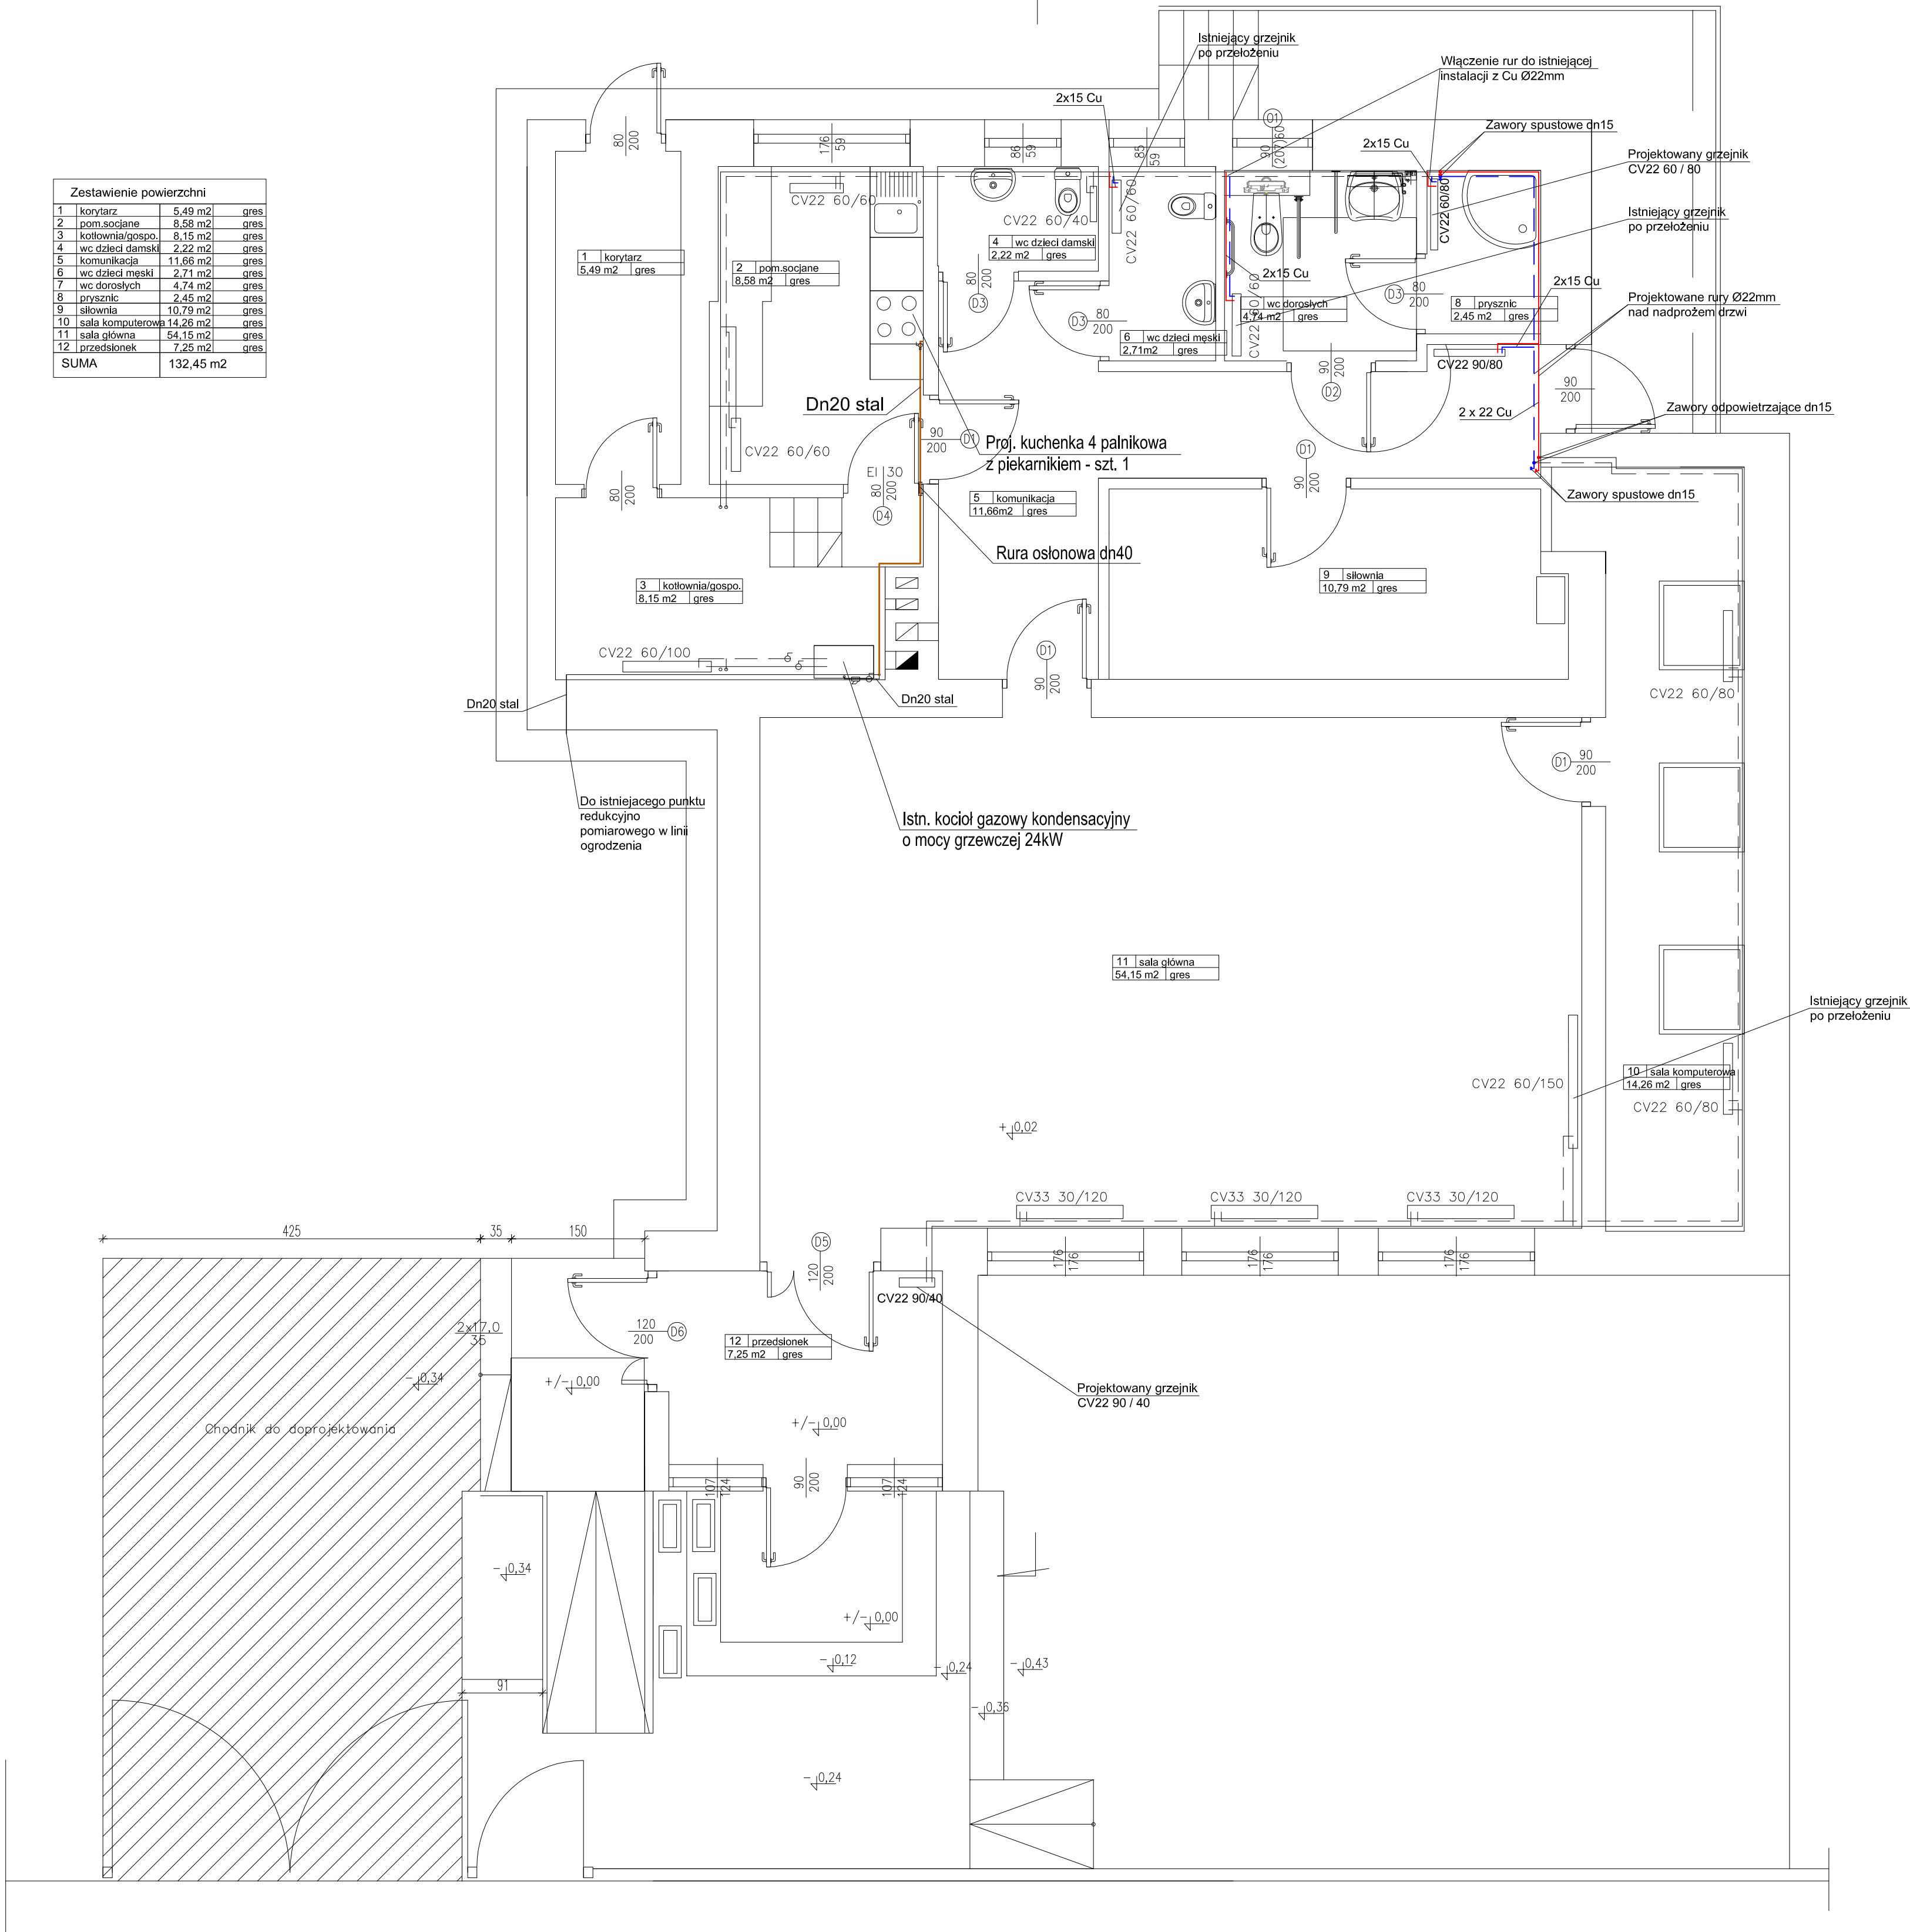

- OZNACZENIA:
- istniejące przewody instalacji C.O.
 - projektowane przewody instalacji C.O.
 - istniejący grzejnik typu CV
 - projektowany grzejnik typu CV
 - projektowana instalacja gazu

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego opowieszenia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

dom retro
pracownia
architektoniczna

MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL: domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. MALINOWEJ 10 W MIESZKOWIE
ORAZ ZMIANY JEGO SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NAŚWIE TLICĘ
na dz.nr ew. 3/4 , obręb 0025 Mieszkowo, jed. ewid. 141804_5.

INSTALACJA CO - RZUT BUDYNKU
STAN PROJEKTOWANY

INWESTOR: Gmina Piaseczno
ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno

Projektował: mgr inż. Grzegorz Andrych
upr. bud. Nr MAZ/0520/PWOS/10
spec. instalacyjna

Sprawdził: dr. inż. Marta Chłudzinska
upr. bud. Nr MAZ/0523/PWOS/10
spec. instalacyjna

Nr. rys. 2
SKALA 1:50
faza: P.B.
branża: SANIT.
28 sierpnia 2018r.