


Inwentaryzacja



OZNACZENIA:
istniejące przewody instalacji C.O.
istniejący grzejnik typu CV do demontażu
istniejący grzejnik typu CV bez zmian

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyjątkowego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

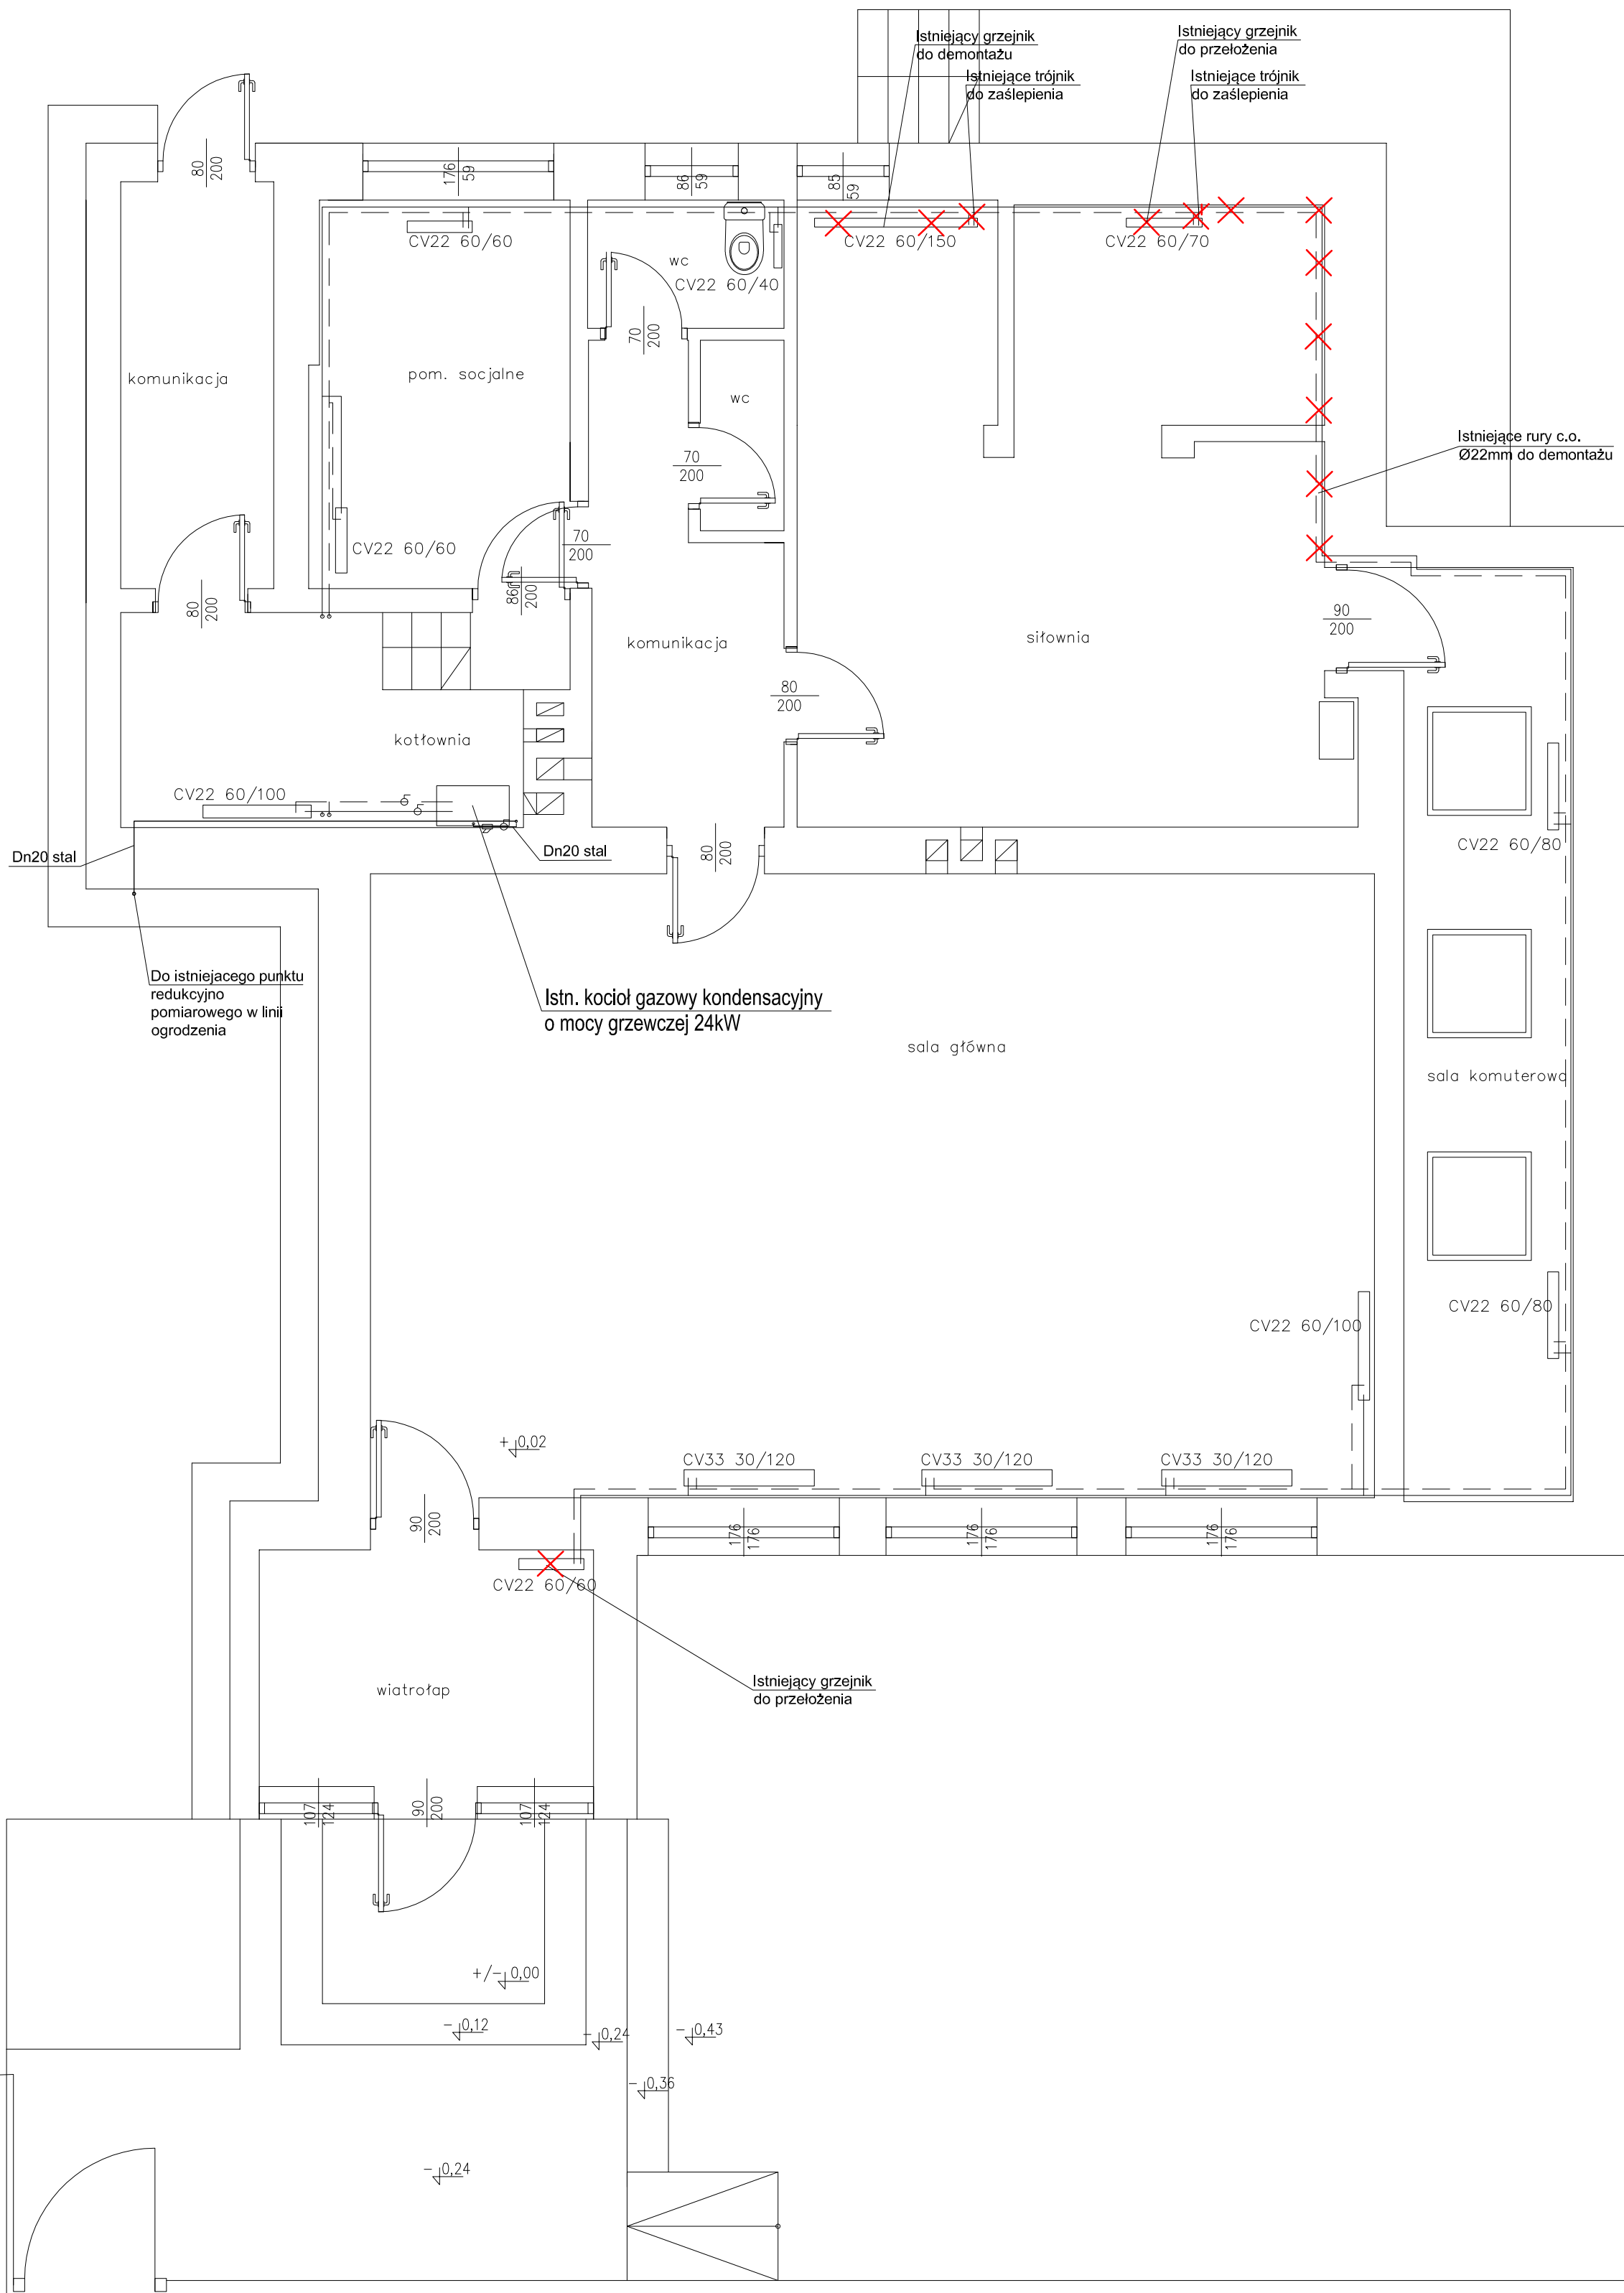

MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL.: 608 016 527;
EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
PRZY UL. MALINOWEJ 10 W MIESZKOWIE
ORAZ ZMIANY JEGO SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NAŚWIECIEŁ
na dz.nr ew. 3/4 , obręb 0025 Mieszkowo, jed. ewid. 141804_5.

INSTALACJA CO - RZUT BUDYNKU
STAN ISTNIEJĄCY-DEMONTAŻE

INWESTOR: Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Projektował: mgr inż. Grzegorz Andrych
upr. bud. Nr MAZ/0520/PWOS/10
spec. instalacyjna

Sprawdził: dr. inż. Marta Chłudzinska
upr. bud. Nr MAZ/0523/PWOS/10
spec. instalacyjna

Nr. rys. 1
SKALA 1:50
faza: P.B.
branża: SANIT.
28 sierpnia 2018r.