

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 22 667 32 06
faks 22 667 35 78
joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

VIVALO Sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78-13
02-640 Warszawa

Warszawa, 11.07.2018

Wasz znak:


Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.622.18

Dot.: sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ul. Okrężnej, ul. Redutowej i ul. Koszykowej w Piasecznie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień, w załączeniu przekazuje aneks nr 2 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.200.18.G.IZ, dotyczący przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie ul. Okrężnej i ul. Redutowej w Piasecznie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Aleksander Sawicki

Załączniki:

- Aneks nr 2 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.200.18.G.IZ.

Aneks nr 2
WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY* GAZOCIĄGU
Nr: PSGWA.ZMSM.763.200.18.G.IZ

OKREŚLONE PRZEZ: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne.

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

Inwestor: Gmina Piaseczno

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociąg / ~~gazociąg z przyłączami~~ / przyłącze / przyłącza *

Lokalizacja: ul. Okrężna, ul. Redutowa, ul. Koszykowa

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej informuje, iż w związku z Państwa wnioskiem nastąpiła zmiana warunków technicznych przebudowy sieci gazowej w rejonie planowanej budowy dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie, nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej.

Z

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*)

a. Gazociąg*:

W związku z planowaną budową dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie, nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej.

W celu rozpoczęcia realizacji projektu należy przebudować:

Ciśnienie (MOP): 500 kPa

- Gazociąg ϕ 63 PE średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków, jako A-B, rok budowy: 2014,
- Gazociąg ϕ 63 PE średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków, jako C-D, rok budowy: 2014,
- Gazociąg ϕ 40 St. średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków, jako E-F, rok budowy: 1984,

b. ~~Przylączy~~:

c. ~~Punkty gazowe do 10 m³/h~~:

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

a. Gazociąg*:

Ciśnienie (MOP) : 500 kPa

- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako A-B przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako C-D przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako E-F przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,

Na

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*)

a. Gazociąg*:

W związku z planowaną budową dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika – ul. Okrężna) w Piasecznie, nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej.

W celu rozpoczęcia realizacji projektu należy przebudować:

Ciśnienie (MOP): 500 kPa

- Gazociąg ϕ 63 PE średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Warunków, jako A-B, rok budowy: 2014,
- Gazociąg ϕ 63 PE średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Warunków, jako C-D, rok budowy: 2014,
- Gazociąg ϕ 40 St. średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Okrężnej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Warunków, jako E-F, rok budowy: 1984,
- Gazociąg ϕ 63 PE średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Koszykowej w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Warunków, jako G-H, rok budowy: 2014,

- Gazociąg ϕ 65 St. średniego ciśnienia, zlokalizowany w ul. Kopernika w Piasecznie, odcinek oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Warunków, jako I-J, rok budowy: 1984,

~~b. Przyłącza*:~~

~~c. Punkty gazowe do 10 m³/h*:~~

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

b. Gazociąg*:

Ciśnienie (MOP) : 500 kPa

- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako A-B przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako C-D przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako E-F przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako G-H przebudować na gazociąg ϕ 63 PE100 SDR11,
- Odcinek kolizyjny, oznaczony na schemacie jako I-J przebudować na gazociąg ϕ 90 PE100 SDR17,6,

Pozostałe zapisy w warunkach PSGWA.ZMSM.763.200.18.G.IZ z dnia 11.05.2017 nie ulegają zmianie.

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

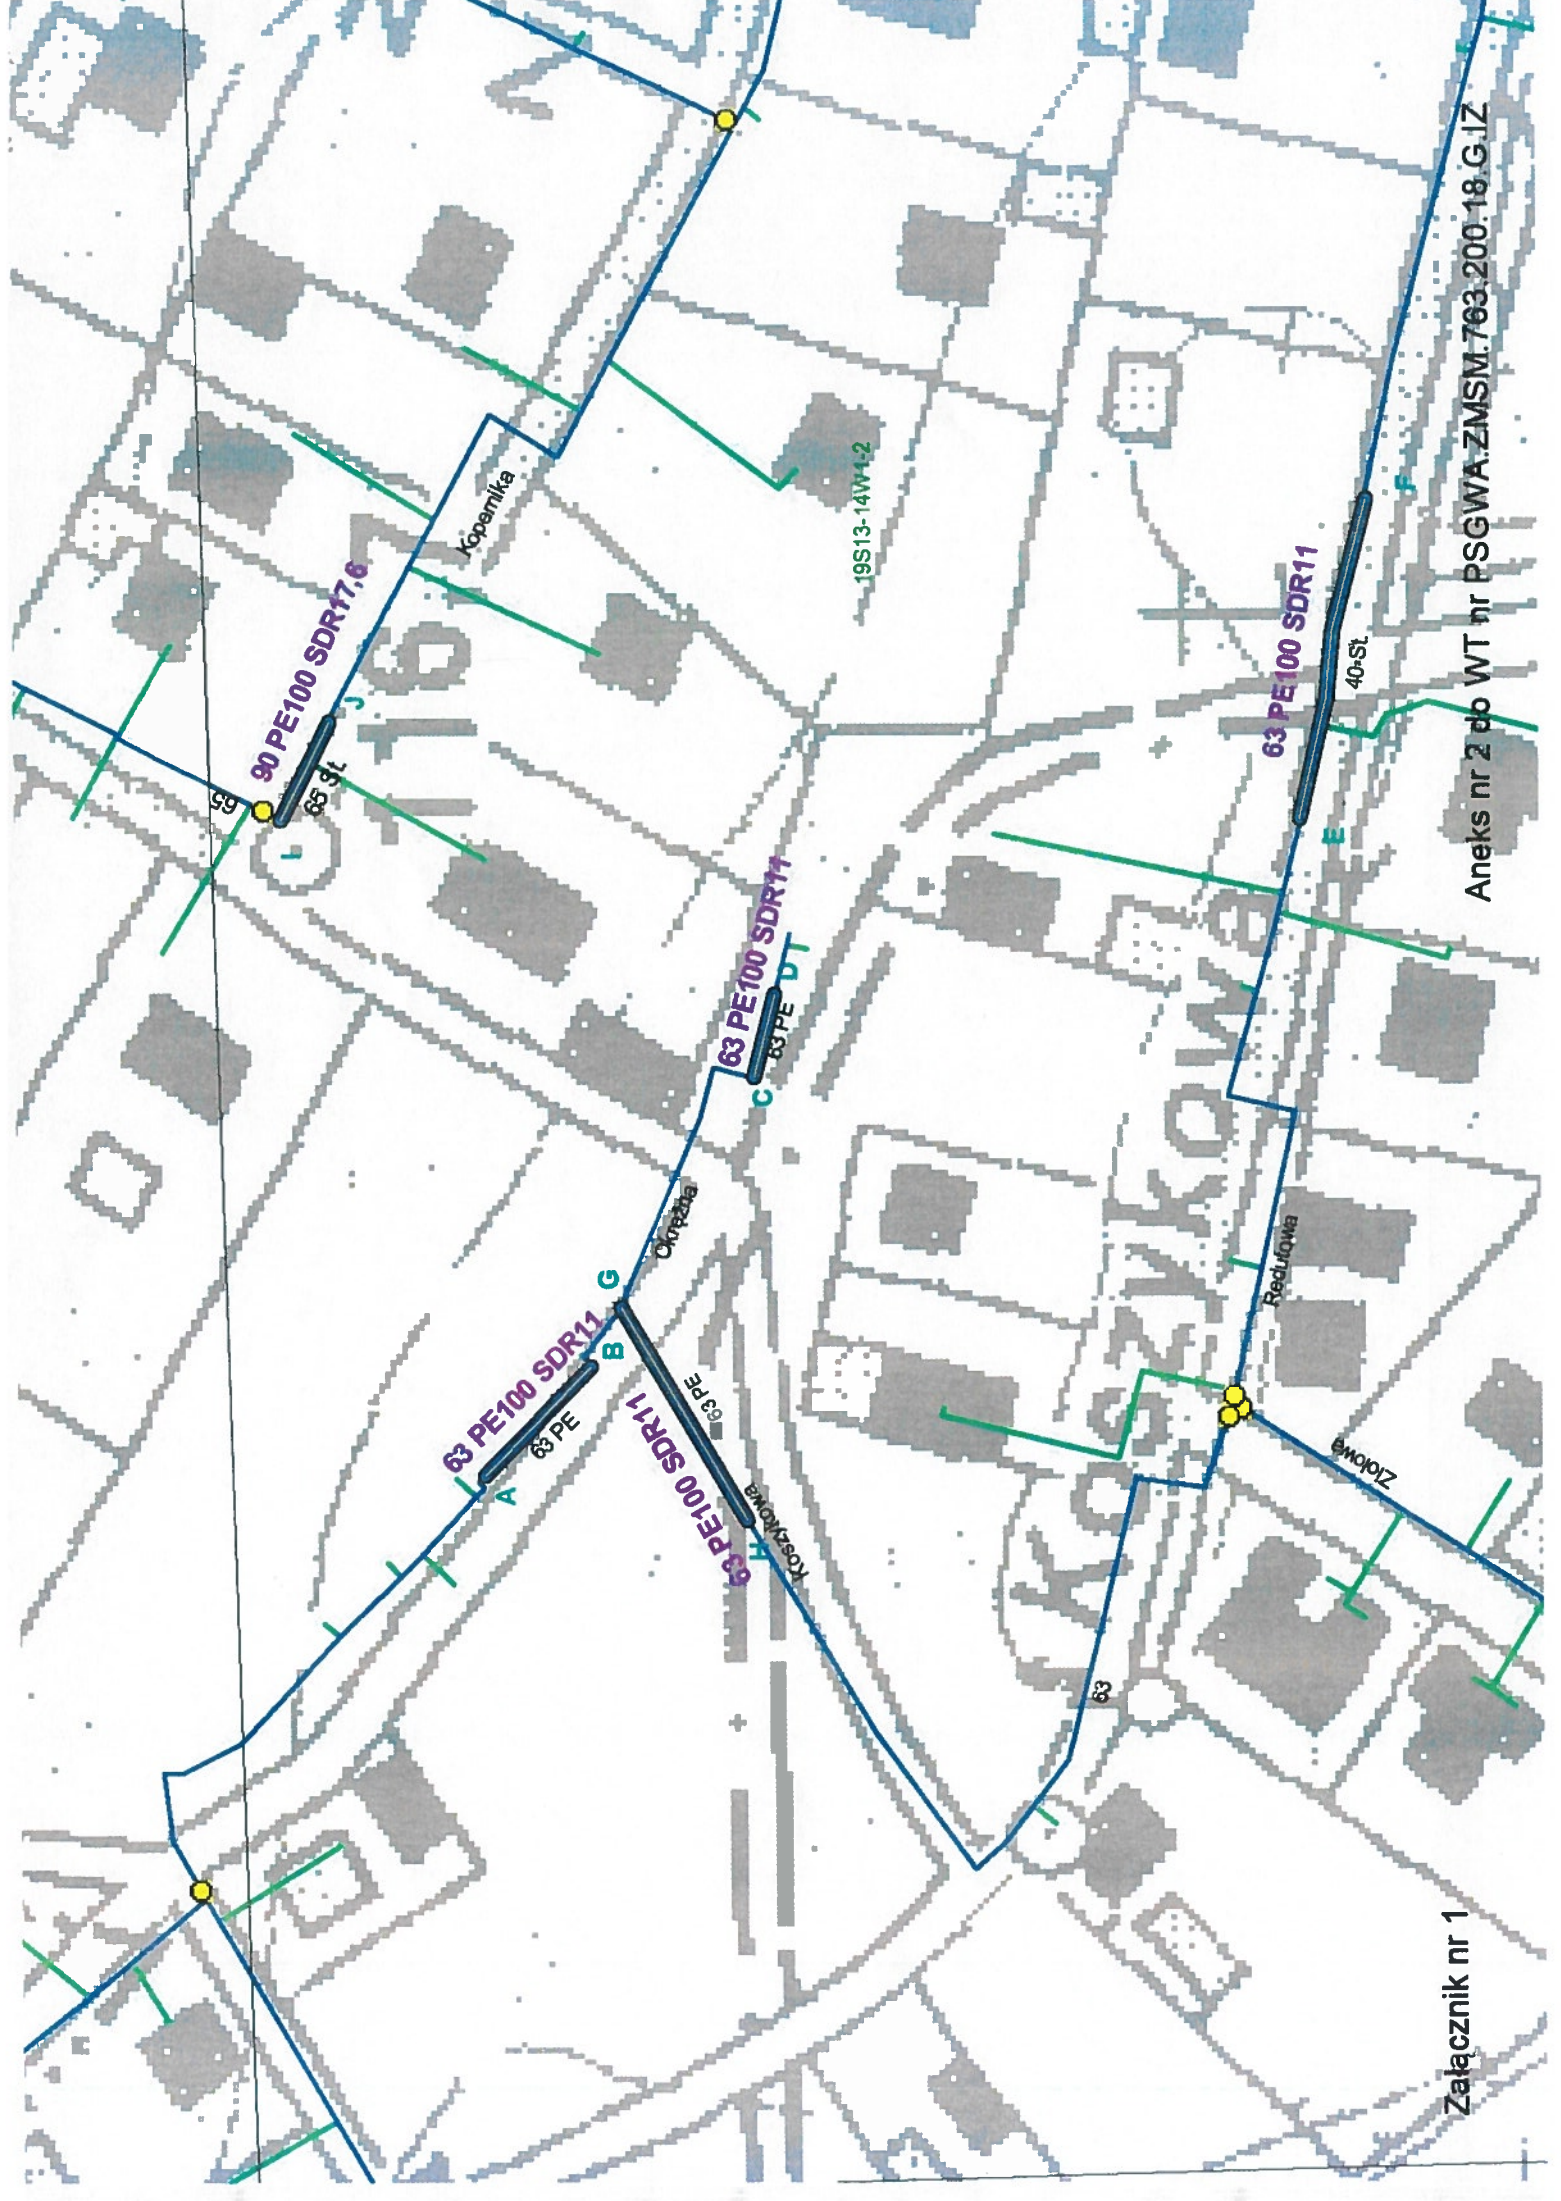

Joanna Zmarz

.....
przygotował

KIEROWNIK
działu Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Aleksander Sawicki

.....
zatwierdził



Załącznik nr 1

Aneks nr 2 do WT nr PSGWA.ZMSM.763.200.18.G.IZ