


UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE

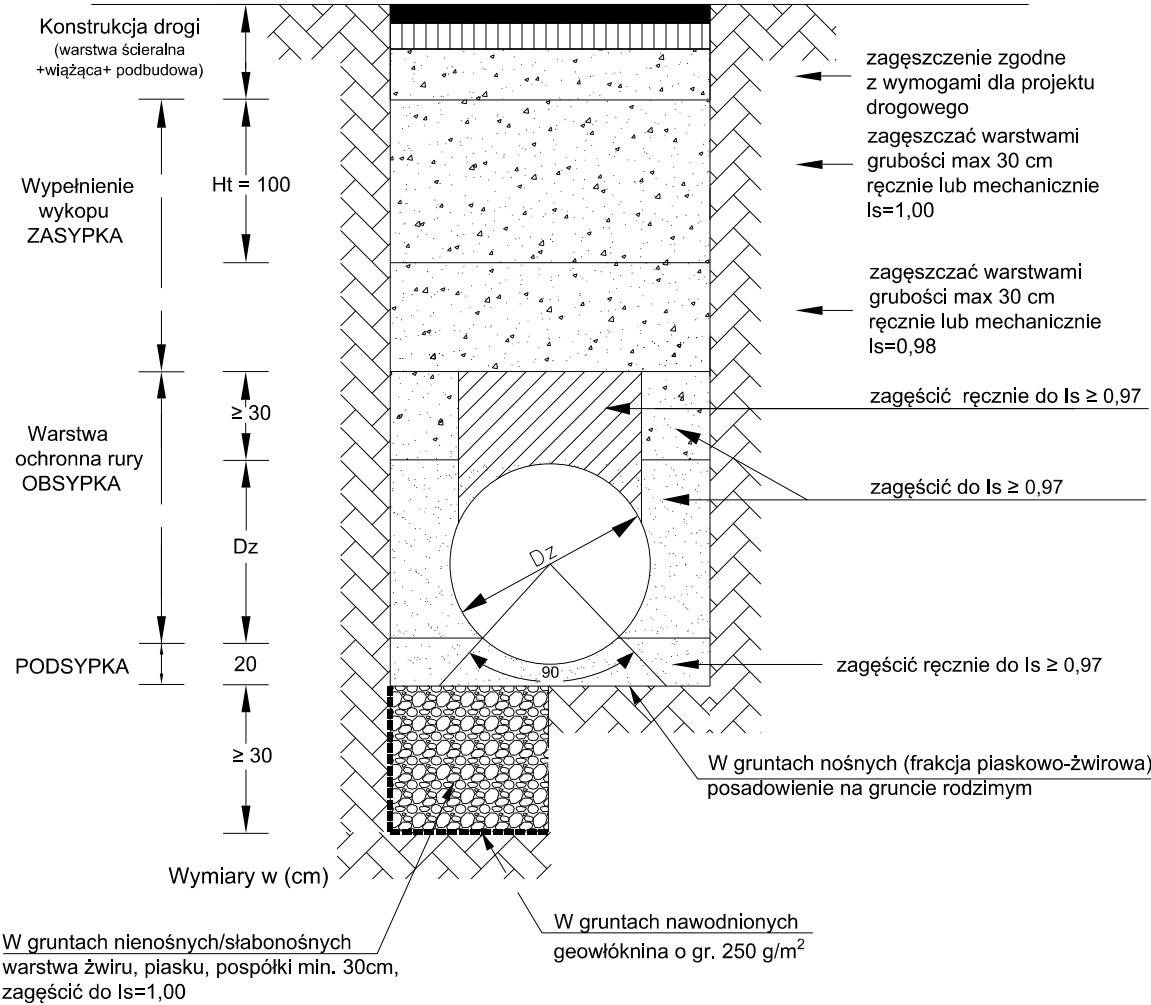

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić lokalizację i rzędne wysokościowe istniejącego rurociągu w miejscu połączenia z odcinkiem projektowanego przewodu.
- 2.Prace ziemne związane z wykopami, a także układaniem kanału prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na bliskość istniejących pracujących rurociągów oraz możliwość wystąpienia nienaniesionego istniejącego uzbrojenia terenu.
- 3.Zagłębienie istn. infrastruktury na skrzyżowaniu z proj. kanalizacją przyjęto z rzędnych naniesionych na mapie do celów projektowych. W przypadku nie występowania ww. informacji przyjęto normatywne zagłębienia dla istn. infrastruktury podziemnej.
- 4.W przypadku natrafienia na grunty słabonośne oraz nienośne należy wykonać wymianę gruntu na zagęszczony żwir/piasek/drobną pospółkę, jeśli ww. grunty mają stanowić podłoże budowlane. Gruntów j.w. nie należy używać do wykonywania zasypek wykopów.
- 5.Rysunek rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym oraz opisem technicznym.

Jednostka projektowa

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor



Piaseczno

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Piasecznie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
sanitarna	Projektant	mgr inż. Łukasz Getka	MAZ/0448/PBS/15	
Nazwa rysunku			Nr rysunku	
Profil podłużny przyłącza sanitarnego			2020-01-01_PW-S-P-001-03	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji	
05.2020	1:100/100	2020-01-01	---	