
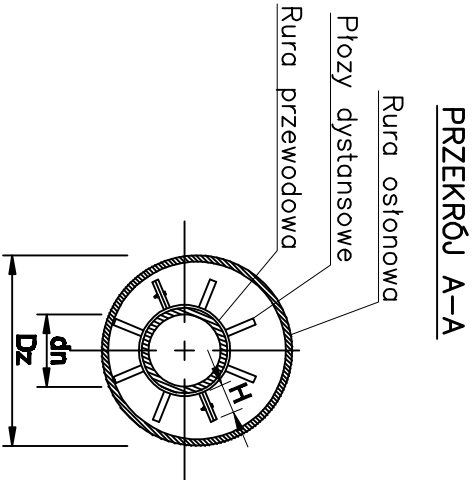


SZCZEGÓŁ RURY OSŁONOWEJ

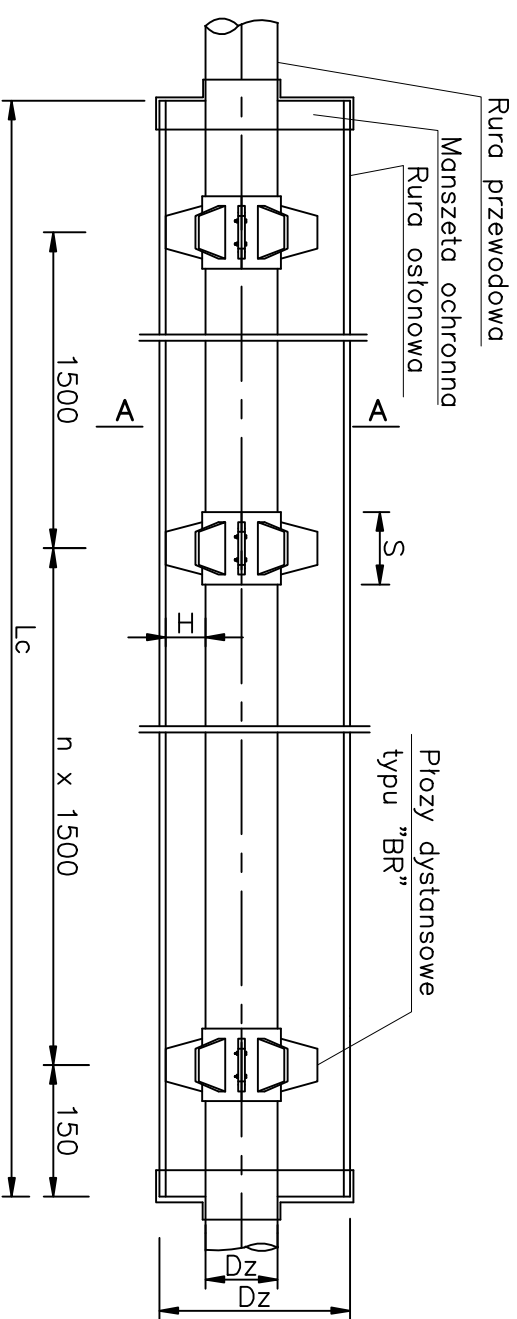

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
1	Odcinek wodociągu/przyłącza	T2-HPis2	N2-zI2	T3-zI3.1	T5-zI5.1	T6-zI6.1	T8-zI8.1	N9-zI9	T11-zI11.2
2	Rura wodociągowa dn PE [mm]	dn110	dn40	dn110	dn110	dn110	dn110	63x3,8	dn110
3	Rura osłonowa stal Dz x q[mm]	219,1x6,3	88,9x4,0	219,1x6,3	219,1x6,3	219,1x6,3	219,1x6,3	114,3x4,0	219,1x6,3
4	Płoza dystansowa typ	"BR"	"BR"	"BR"	"BR"	"BR"	"BR"	"BR"	"BR"
5	Wysokość płozy H [mm]	35	15	35	35	35	35	15	35
6	Szerokość płozy S [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rozstaw płoż L [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
8	Ilość płoż	7	7	7	8	17	21	16	11
9	Manszeta – typ	"N"	"N"	"N"	"N"	"N"	"N"	"N"	"N"
9	Dług. rury osłonowej Lc[m]	8	8	8	10,5	24	29,5	22	14

Autor:	KONSORCJUM PROJEKTOWE:		Inwestor:
	<div><div><div><div></div></div><div>ul. Niepodległości 13 / 73</div><div>02-653 Warszawa</div></div><div><div><div>REM</div><div>PROJEKT</div></div><div>ul. Jana Brzechwy 16</div><div>biuro projektów drogowych 96-100 Skieniewice</div></div></div> <div>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</div> <div>ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno</div>		

Tytuł projektu: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w m. Piaseczno**

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: SANITARNA	Nr rys.: W-8
Nazwa rysunku: RURA OSŁONOWA.	Data: 06.2019 r.		Skala: —
Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	
Sanitarna	Projektant:	mgr inż. Zbigniew SITEK	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Joanna CHMURKOWSKA	
		Nr ewid. SLK/4579/P005/13 <i>w specjalności inżynierskiej</i>	Podpis