

LEGENDA:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A,
- łącznik świecznikowy,
- łącznik astabilny "światło"
- łącznik astabilny "dzwonek"
- oprawa LED 1000lm lub równoważna świetłkowa,
- oprawa LED 4200lm lub 4x18W świetłkowa
- jw. lecz awaryjna z certyfikatem CNBOP


E1 [EXIT] — oprawa oświetlenia ewakuacyjnego INFINITY 2h

E3 [] — oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna INFINITY/LED AS 2h

E4 [] — oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna HELIOS/LED 2h

5xTRISSET 11
Sygnał z anten na dachu

RZUT PIĘTRA IV
Skala 1:100

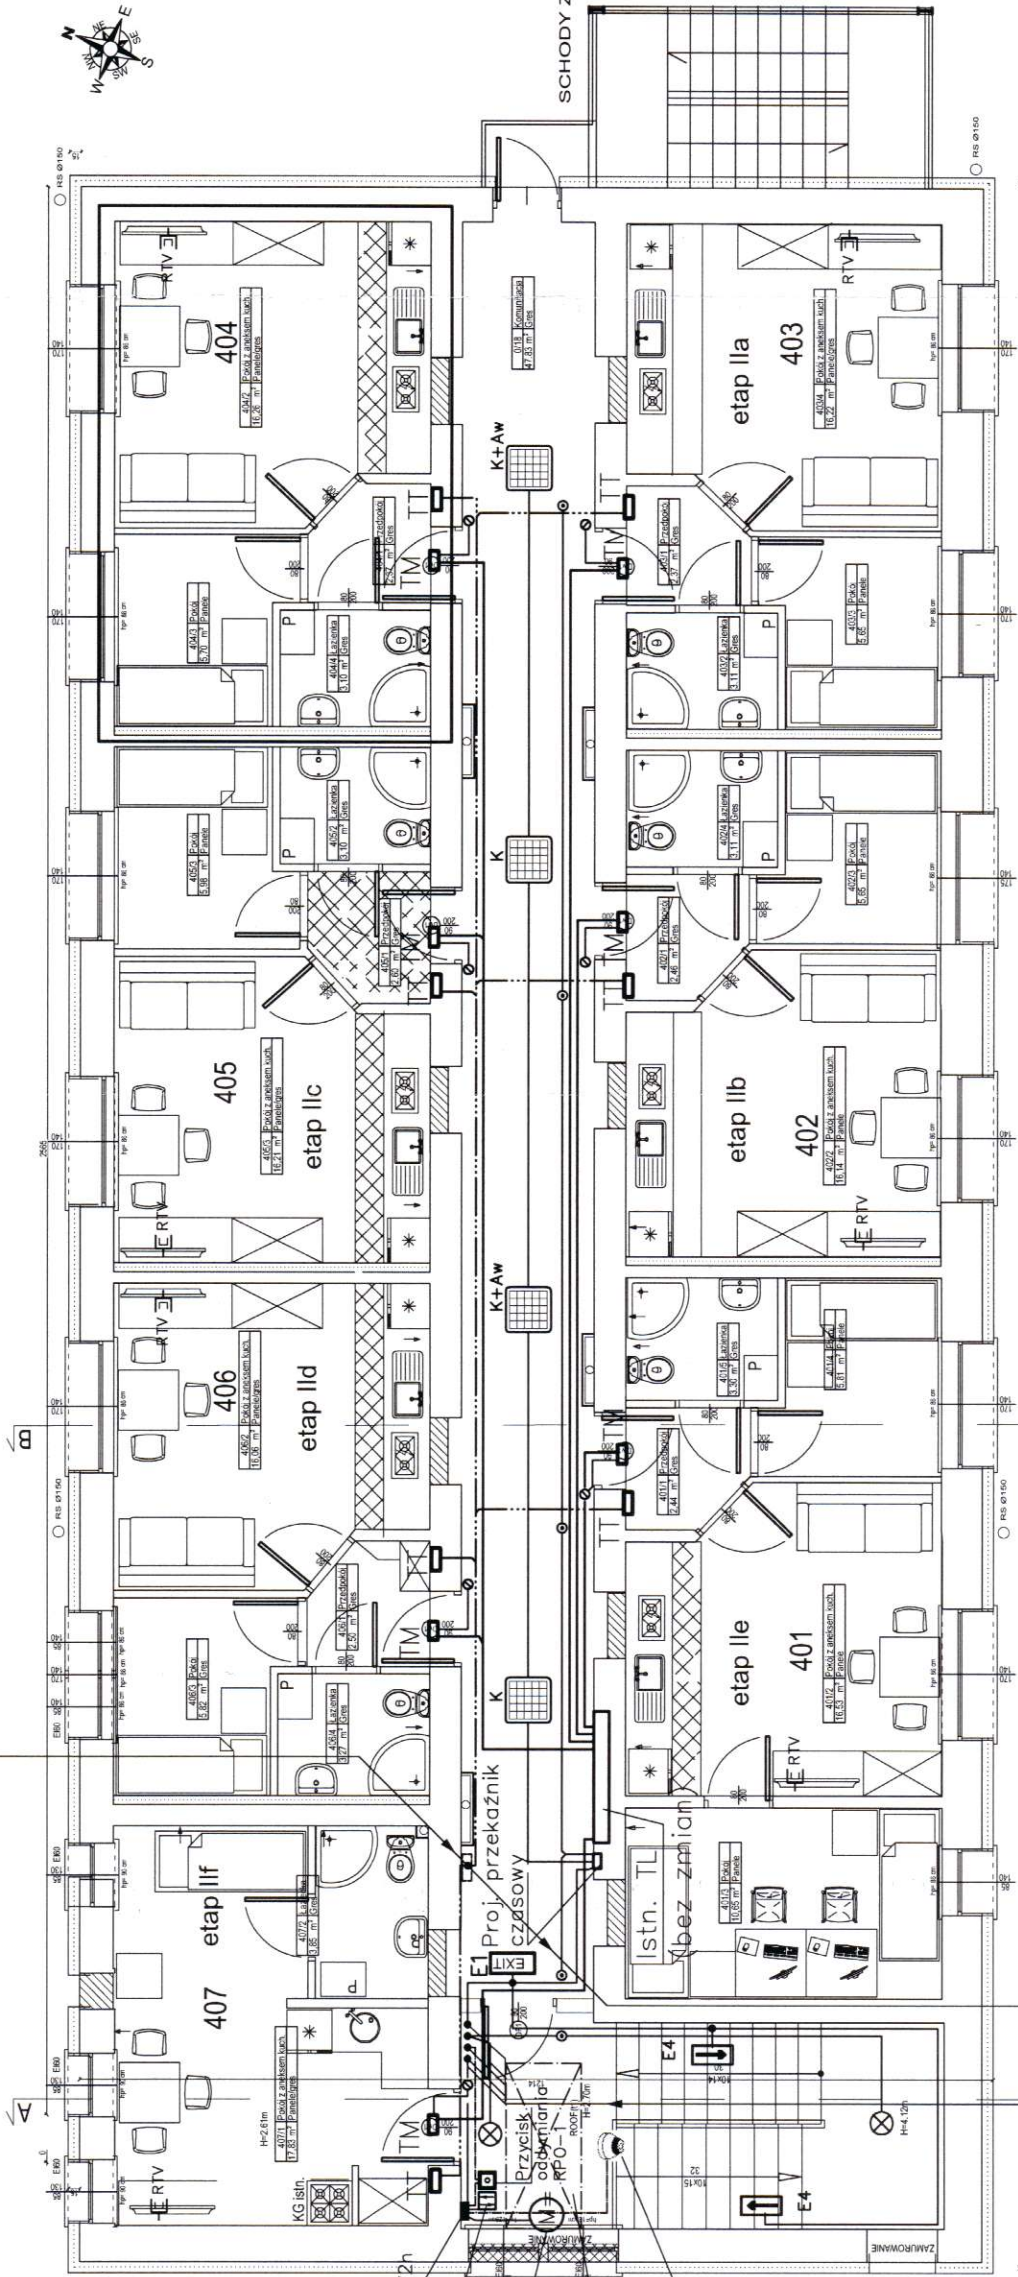

ETAP I - REMONT LOKALI
W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
WYKONANY W 2016r.

UWAGI OGÓLNE:

- Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i ostatecznie dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika lub inwestora,
- Dopuszcza się zmianę typów aparatury i opraw pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.
- Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY, YDYp ułożonymi wg zasad określonych w opisie technicznym.
- Przewody teletechniczne ułożyć w rurach pod tynkiem,
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny,
- Trasy przewodów i rozmieszczenia instalacji sanitarnej i przewidywanego wyposażenia,

5xTRISSET 11/RL37
Sygnał z anten na dachu
7xTRISSET 113/RL37
Sygnał z mutliswitcha lub TVK
14xUTP 4x2x0,5 kt. 5e
oddymianie sieć LAN
ULTIMODE BS-24SM
Światłowod
YTKSY eksp 2x2x0,5 domofon

YDY 3x1,5 zasil. centrali oddymiającej.
YDY 5x1,5 oświetlenie klatki schod.
YnTKSY 2x2x0,8 + YnTKSY 4x2x0,8 — oddymianie korytarzy

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"

ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740



TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ADRES:	UL. PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIOUSKI 5, 05-500 PIASECZNO
STADIUM:	P. W.
TEMA:	RZUT IV PIĘTRA
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ upr. bud. WAM/0180/PODE/14
OPRACOWAŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr. bud. nr 358/13, 338/82
SPRAWDZIŁ:	E6