

LEGENDA:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A,
- łącznik świecznikowy,
- łącznik astabilny "światło"
- łącznik astabilny "dzwonkowy"
- oprawa LED 1000lm lub równoważna świetłkowa,
- oprawa LED 4200lm lub 4x18W świetłkowa
- jw. lecz awaryjna z certyfikatem CNBOP


- E1 EXIT – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego INFINITY 2h
- E3 – oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna INFINITY/LED AS 2h
- E4 – oprawa ewakuacyjna kierunkowa naścienna HELIOS/LED 2h

5xTRISET 11/RL37
Sygnał z anten na dachu
21xTRISET 113/3xRL47
Sygnał z mutliswitcha lub TVK
42xUTP 4x2x0,5 kt. 5e
sieć LAN
ULTIMODE BS-24SM
Światłowody
YTKSY eksp 2x2x0,5 domofon

YDY 3x1,5 zasil. centrali oddymiającej
YDY 5x1,5 oświetlenie klatki schod.
YnTKSY 2x2x0,8 + YnTKSY 4x2x0,8 –oddymianie
YDY 3x2,5 oświetlenie korytarzy

RZUT PIĘTRA I

Skala 1:100

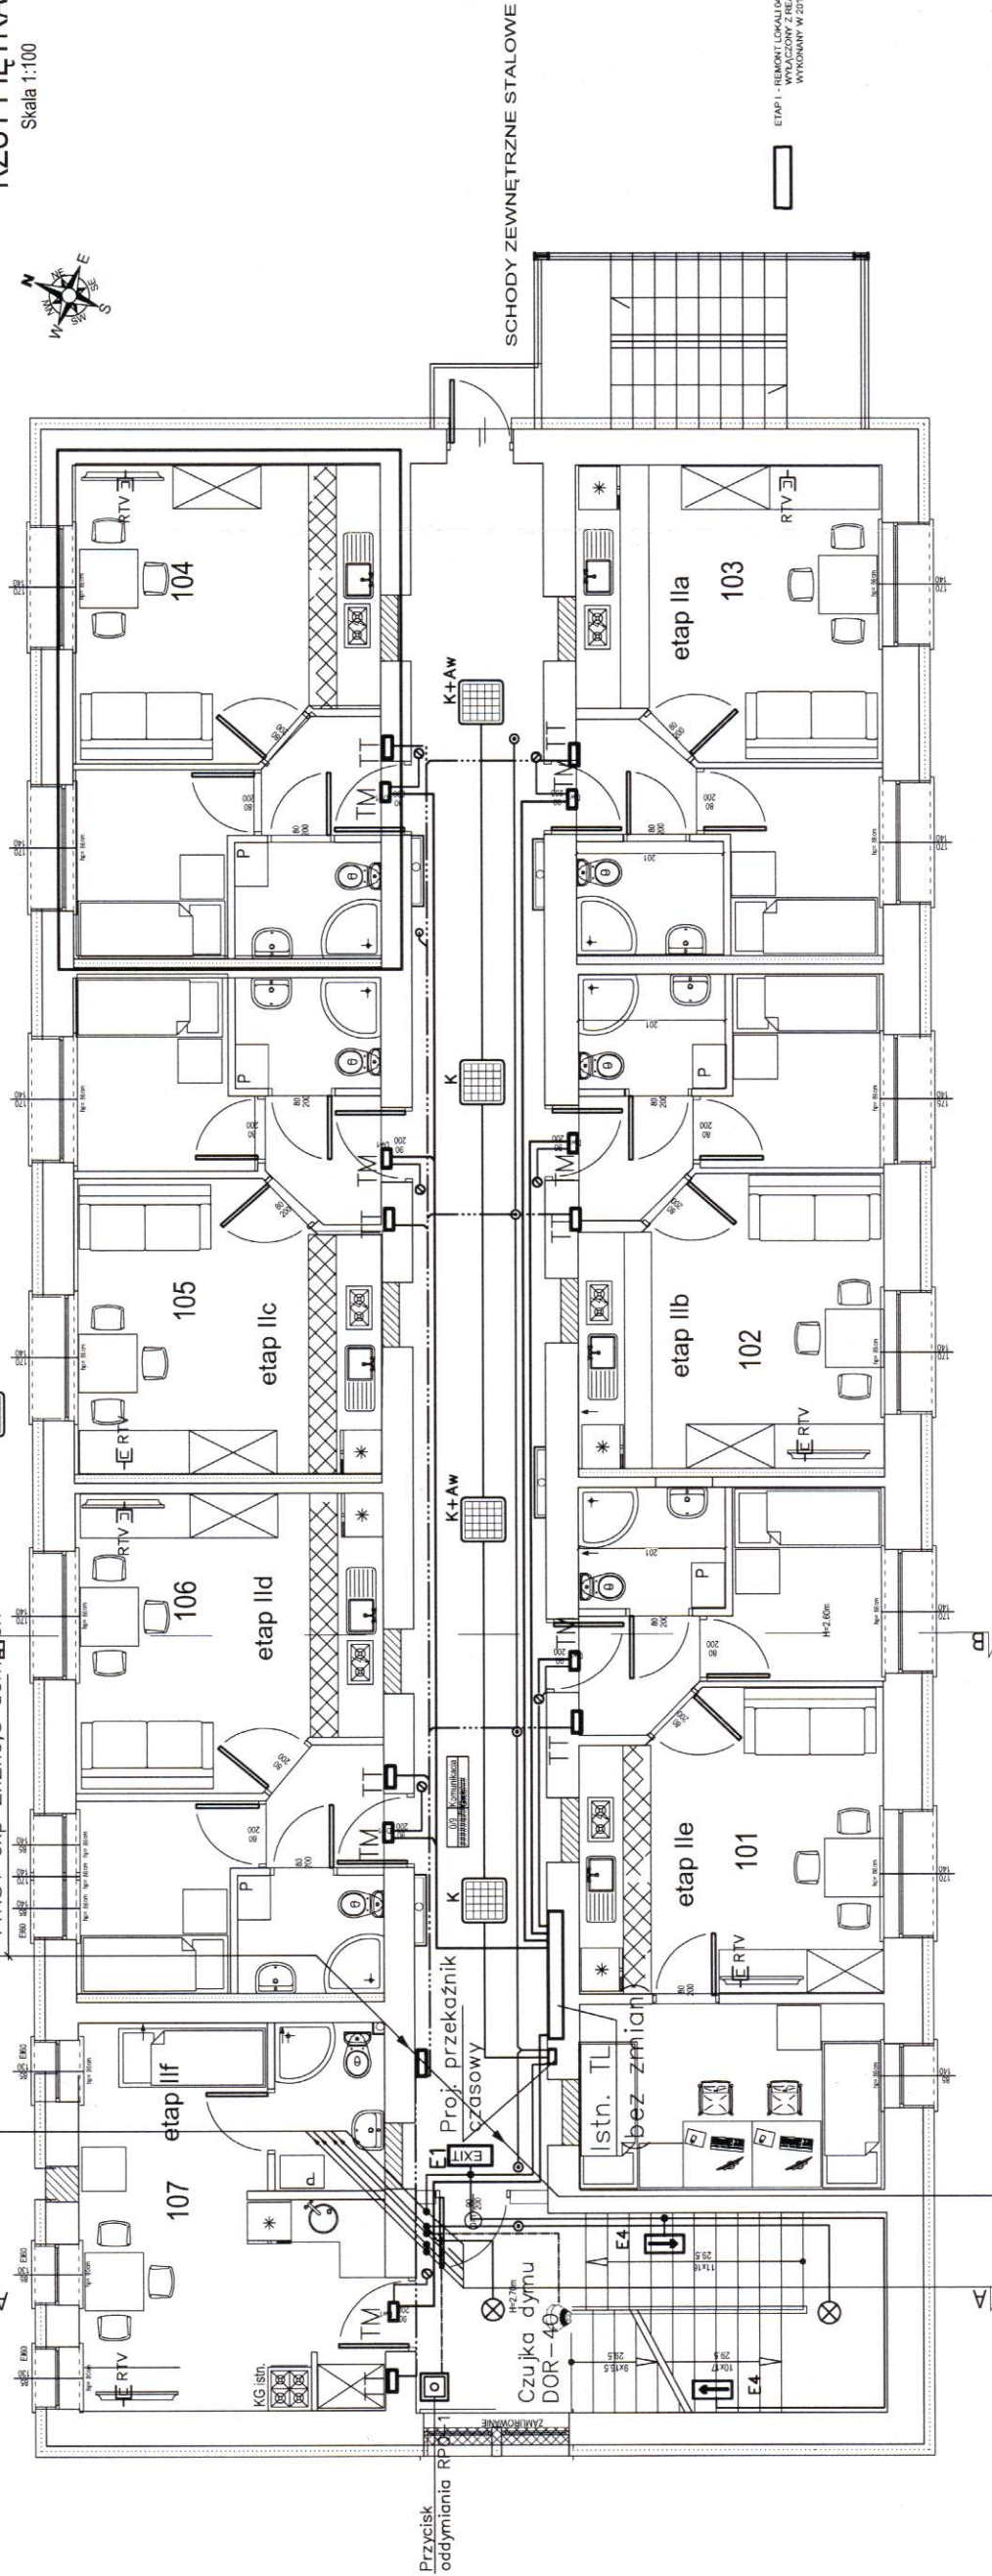

YDY 3x1,5 zasil. centrali oddymiającej
YDY 5x1,5 oświetlenie klatki schod.
YnTKSY 2x2x0,8 + YnTKSY 4x2x0,8 –oddymianie
YDY 3x2,5 oświetlenie korytarzy

5xTRISET 11/RL37
Sygnał z anten na dachu
31xTRISET 113/3xRL47
Sygnał z mutliswitcha lub TVK
62xUTP 4x2x0,5 kt. 5e
sieć LAN
2xULTIMODE BS-24SM
Światłowody
YTKSY eksp 2x2x0,5 domofon

UWAGI OGÓLNE:

- Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i ostatecznie dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika lub inwestora,
- Dopuszcza się zmianę typów aparatury i opraw pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.
- Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY, YDYp układanymi wg zasad określonych w opisie technicznym.
- Przewody teletechniczne układać w rurach pod tynkiem,
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować sprzęt szczelny,
- Trasy przewodów i rozmieszczenie opraw ostatecznie dostosować do rozmieszczenia instalacji sanitarnej i przewidywanego wyposażenia,



Biurowie Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO		
ADRES:	UL. PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCISZKI 5, 05-500 PIASECZNO		STADIUM: P.VV.
TEMAT:	RZUT I PIĘTRA	PODPIS:	SKALA: 1:100
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT:	mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ upr. bud. WAM/0180/POOE/14		DATA: 03.2016
OPRACOWAŁ:			RYS.NR
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr. bud.nr 358/73 i 338/82		E3