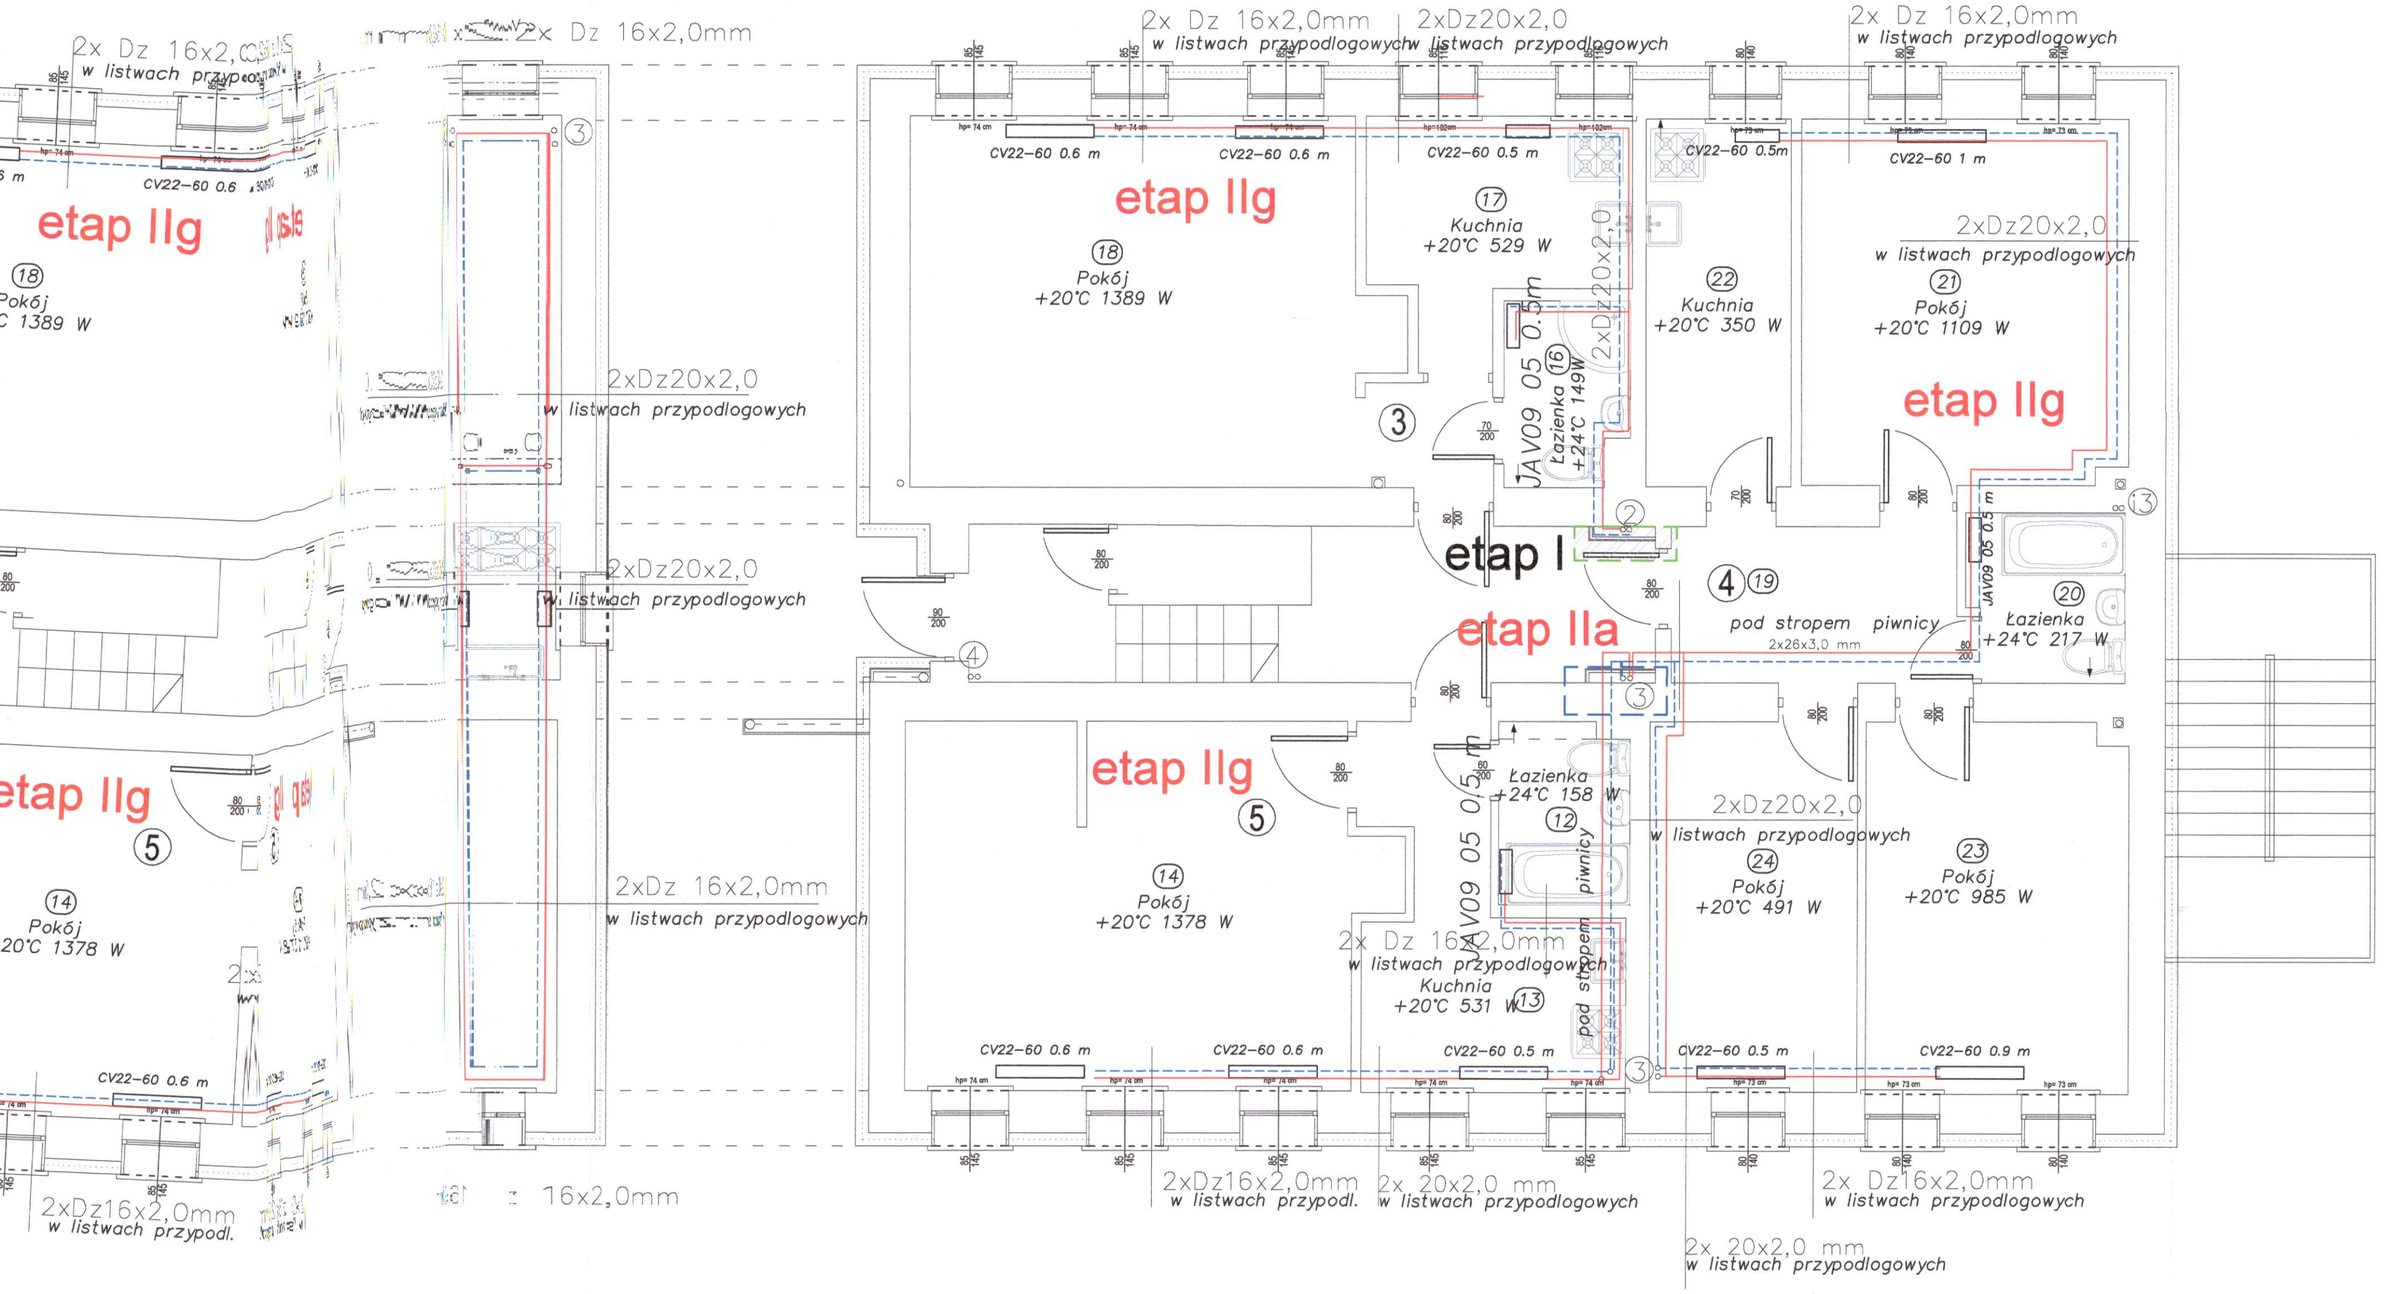

LEGENDA:

- zasilanie instalacji c.o.
- powrót instalacji c.o.

CV22-60 grzejniki uniwersalne
projektuje sie podlaczenie dolne

etap I - zrealizowany w 2016r.

etap IIa

RURY WIELOWARSTWOWE
PE-RT/AL/PE-RT lub równowazne

dz16A	16x2,0 (Dz x g)
dz20A	20x2,0
dz26A	26x3,0

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ETAP II		
ADRES:	UL.PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	STADIUM:	P.W.
TEMAT:	INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU	SKALA:	1:50
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. JAN JUREK upr.bud.nr Cie-56/85, specj.instal.-inż.	DATA:	06.2016
OPRACOWAŁ:		RYS.NR	2/c
SPRAWDZIŁ:	inż. MICHAŁ JACZEWSKI upr.bud.nr WAM/0150/PODS/10,specj.instal.		