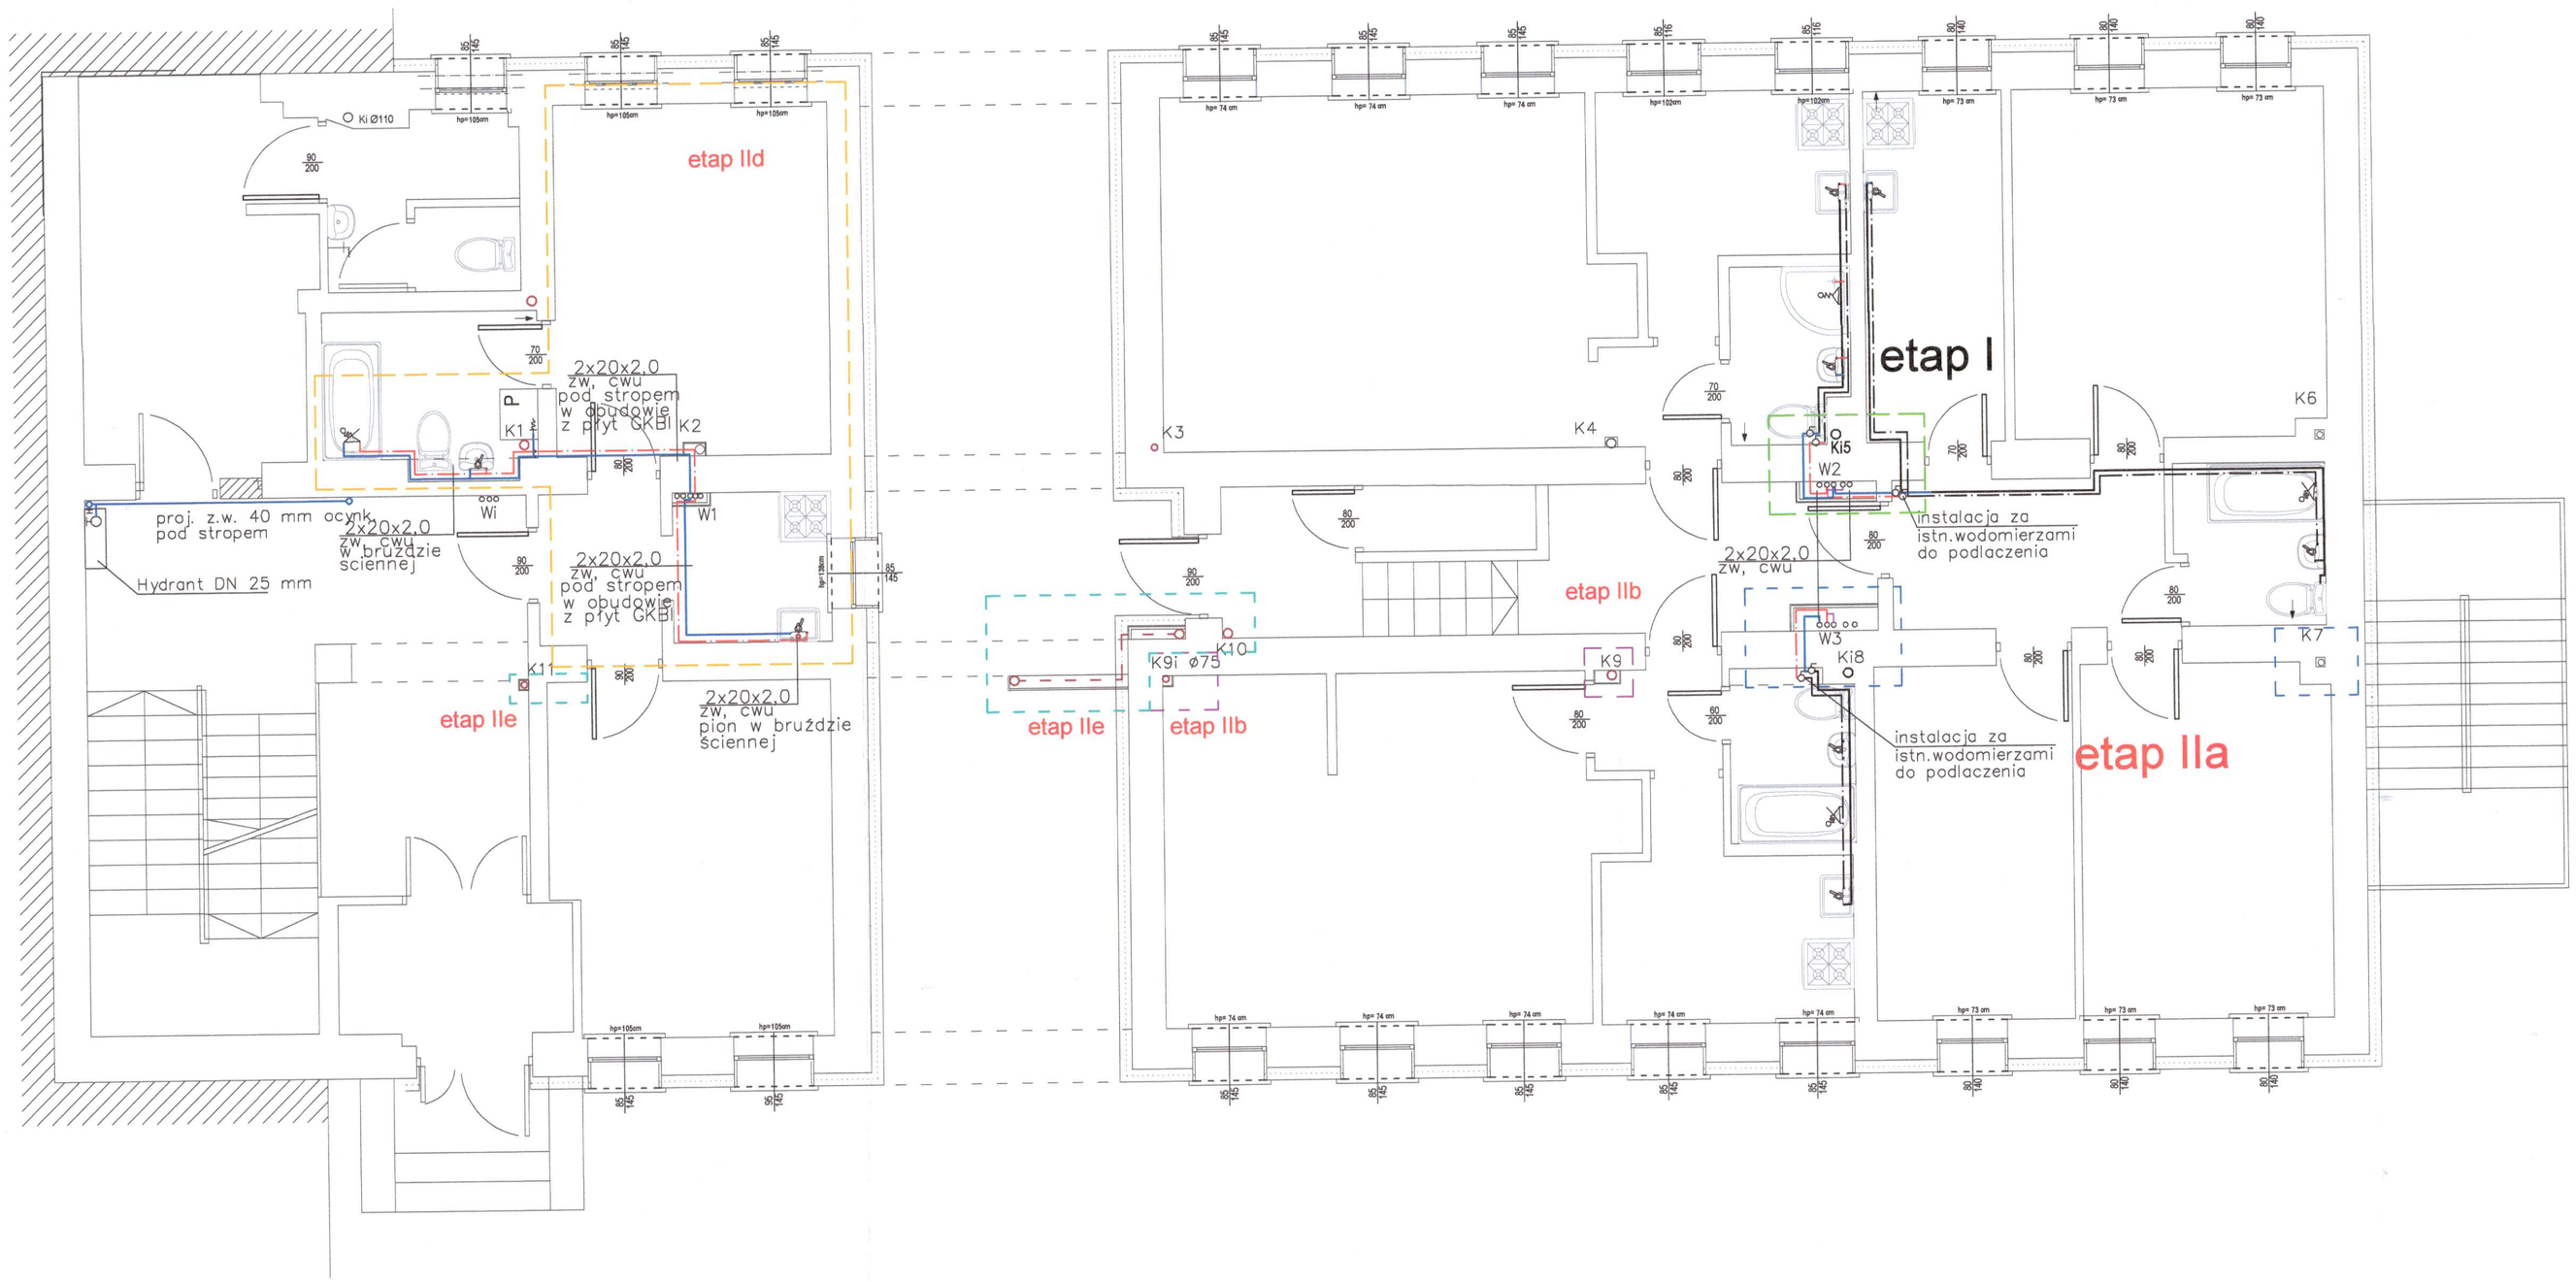

LEGENDA:

- etap IIb
- etap IIc
- etap IId
- etap IIe
- etap IIf
- etap IIa
- etap I - zrealizowany w 2016r.
- instalacji c.w.u.
- instalacja wody zimnej

RURY WIELOWARSTWOWE PE-RT/AL/PE-RT

Opis na rys. 20x2,0 (średnica zewn. x grubość ścianki)
Można stosować inne grubości ścianek wg typoszeregu producenta średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 14mm
Wszystkie podejscia do przyborów 20x2,0.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul.Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL.: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

TYTUŁ:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ETAP II		
ADRES:	UL.PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO	STADIUM:	P.W.
TEMAT:	INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT PARTERU	SKALA:	1:50
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. JAN JUREK upr.bud.nr Cie-56/85, specjalność:inż.		DATA:06.2016
OPRACOWAŁ:			RYS.NR
SPRAWDZIŁ:	inż. MICHAŁ JACEWSKI upr.bud.nr WAM/0150/PODS/10,specjalność:		2/wk