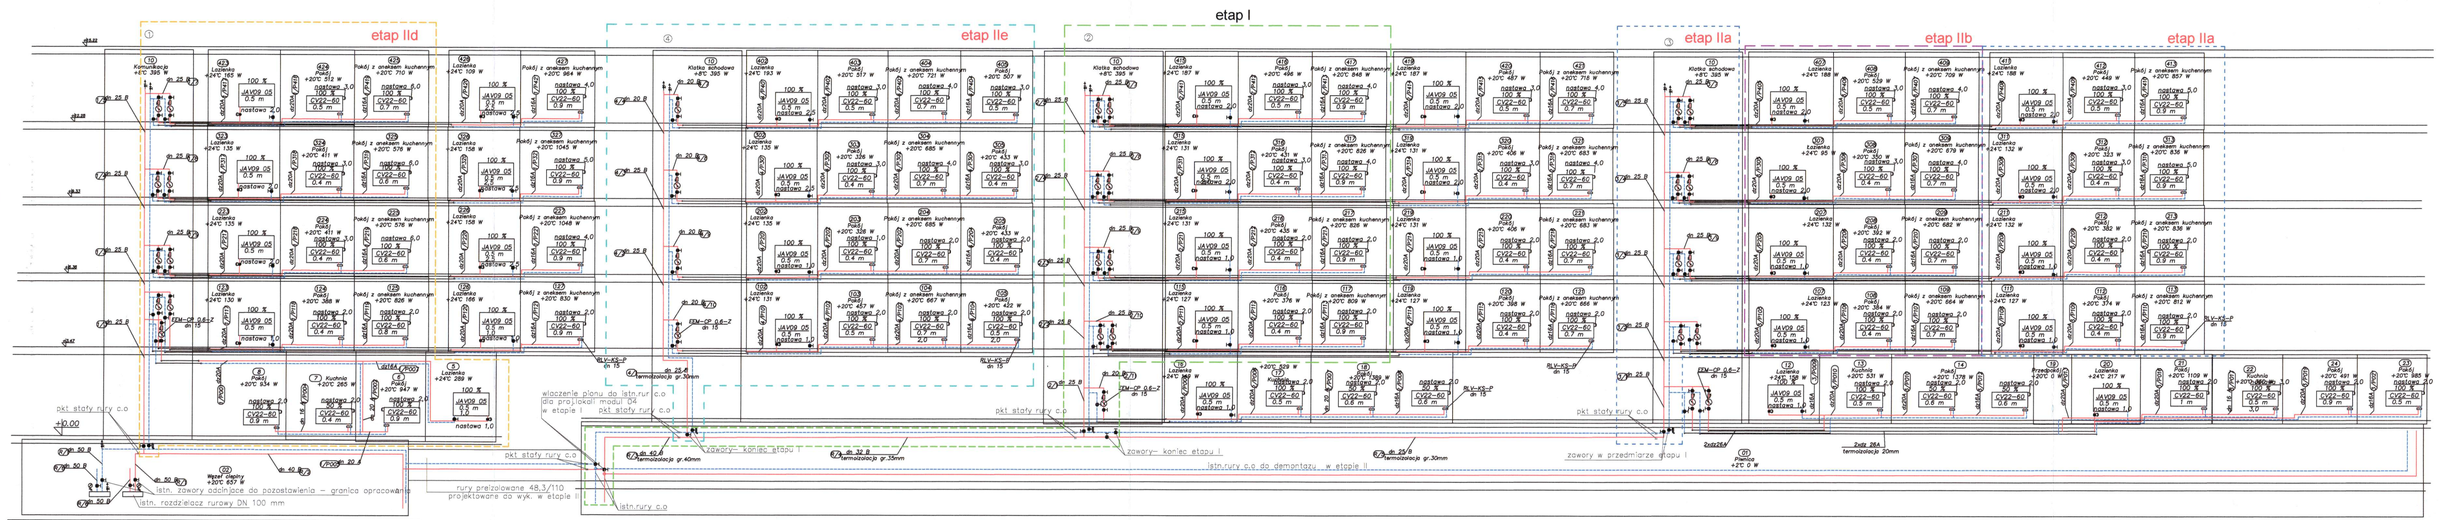
etap I
etap IId
etap IIe
etap IIa
etap IIb
etap IIa
pkt stały rury c.o
+0.00
zawory - koniec etapu I
zawory w przedmiarze etapu I
pkt stały rury c.o
rury prelizolowane 48,3/110
projektowane do wyk. w etapie II
istn.rury c.o
istn. zawory odcinające do pozostawienia – granica opracowania
istn. rozdzielacz rurowy DN 100 mm
istn.rury c.o do demontażu w etapie II
włączenie pionu do istn.rur c.o
dla projektowanej modyfikacji
w etapie II
pkt stały rury c.o
RURY WIELOWARSTWOWE
PE-RT/AL/PE-RT lub równoważne
dz16A 16x2,0mm (Dz x g)
dz20A 20x2,0 mm
dz26A 26x3,0 mm
etap IIb
etap IIc
etap IId
etap IIe
etap IIf
etap IIa
LEGENDA:
zasilanie instalacji c.o.
powrót instalacji c.o.
CV22-60 grzejniki uniwersalne
projektuj się podłączenie dolne
A – rury wielowarstwowe z wkładką aluminiowa
podano średnice zewnętrzna rur
B – rury stalowe czarne
GRANICE ETAPU I
ZEALIZOWANEGO W 2016r.
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "OZIEŃ"
ul.Rzeźnicza 31, 10-041 Olsztyn
tel. 089 531 66 41, fax 089 531 66 42
TYTUŁ: REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ETAP I
OBIEKT: UL.PIZUDSKIEGO 42a, PASZCZNO
INWESTOR: SKM PASZCZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-190 PASZCZNO
BRANŻA: SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inż. JAN JUREK
upr.budow. Do-166/06, WOKP Olsztyn
SPRAWDZIŁ: inż. MICHAŁ PIOTROWSKI
upr. budow. WAR/0170/POOW/10 WOKP Warszawa
STADIUM: P.W.
SKALA: 1:100
DATA: 04.06.2016
NR RYS.: 4/c