


LEGENDA:

- ⌵ — gniazdo pojedyncze 230V/16A,
- ⌵ — łącznik świecznikowy,
- ⌵ — łącznik stabilny "światło"
- ⌵ — łącznik stabilny "dzwonkowy"
- ⌵ — oprawa LED 1000lm lub równoważna świetłkowa,
- ⌵ — oprawa LED 4200lm lub 4x18W świetłkowa
- ⊗ — jw. lecz awaryjna z certyfikatem CNBOP



YTKSY eksp 2x2x0,5 domofon

5xTRISET 11/RL37

Sygnal z anten na dachu

7xTRISET 113/RL37

Sygnal z mutliswitcha lub TVK

14xUTP 4x2x0,5 kt. 5e

sieć LAN

ULTIMODE BS-24SM

Światłowód


YDY 3x1,5 zasil. centrali oddymiającej

YDY 5x1,5 oświetlenie klatki schod.

YnTKSY 2x2x0,8 + YnTKSY 4x2x0,8 — oddymianie

YDY 3x2,5 oświetlenie korytarzy

RZUT PIĘTRA III  
Skala 1:100

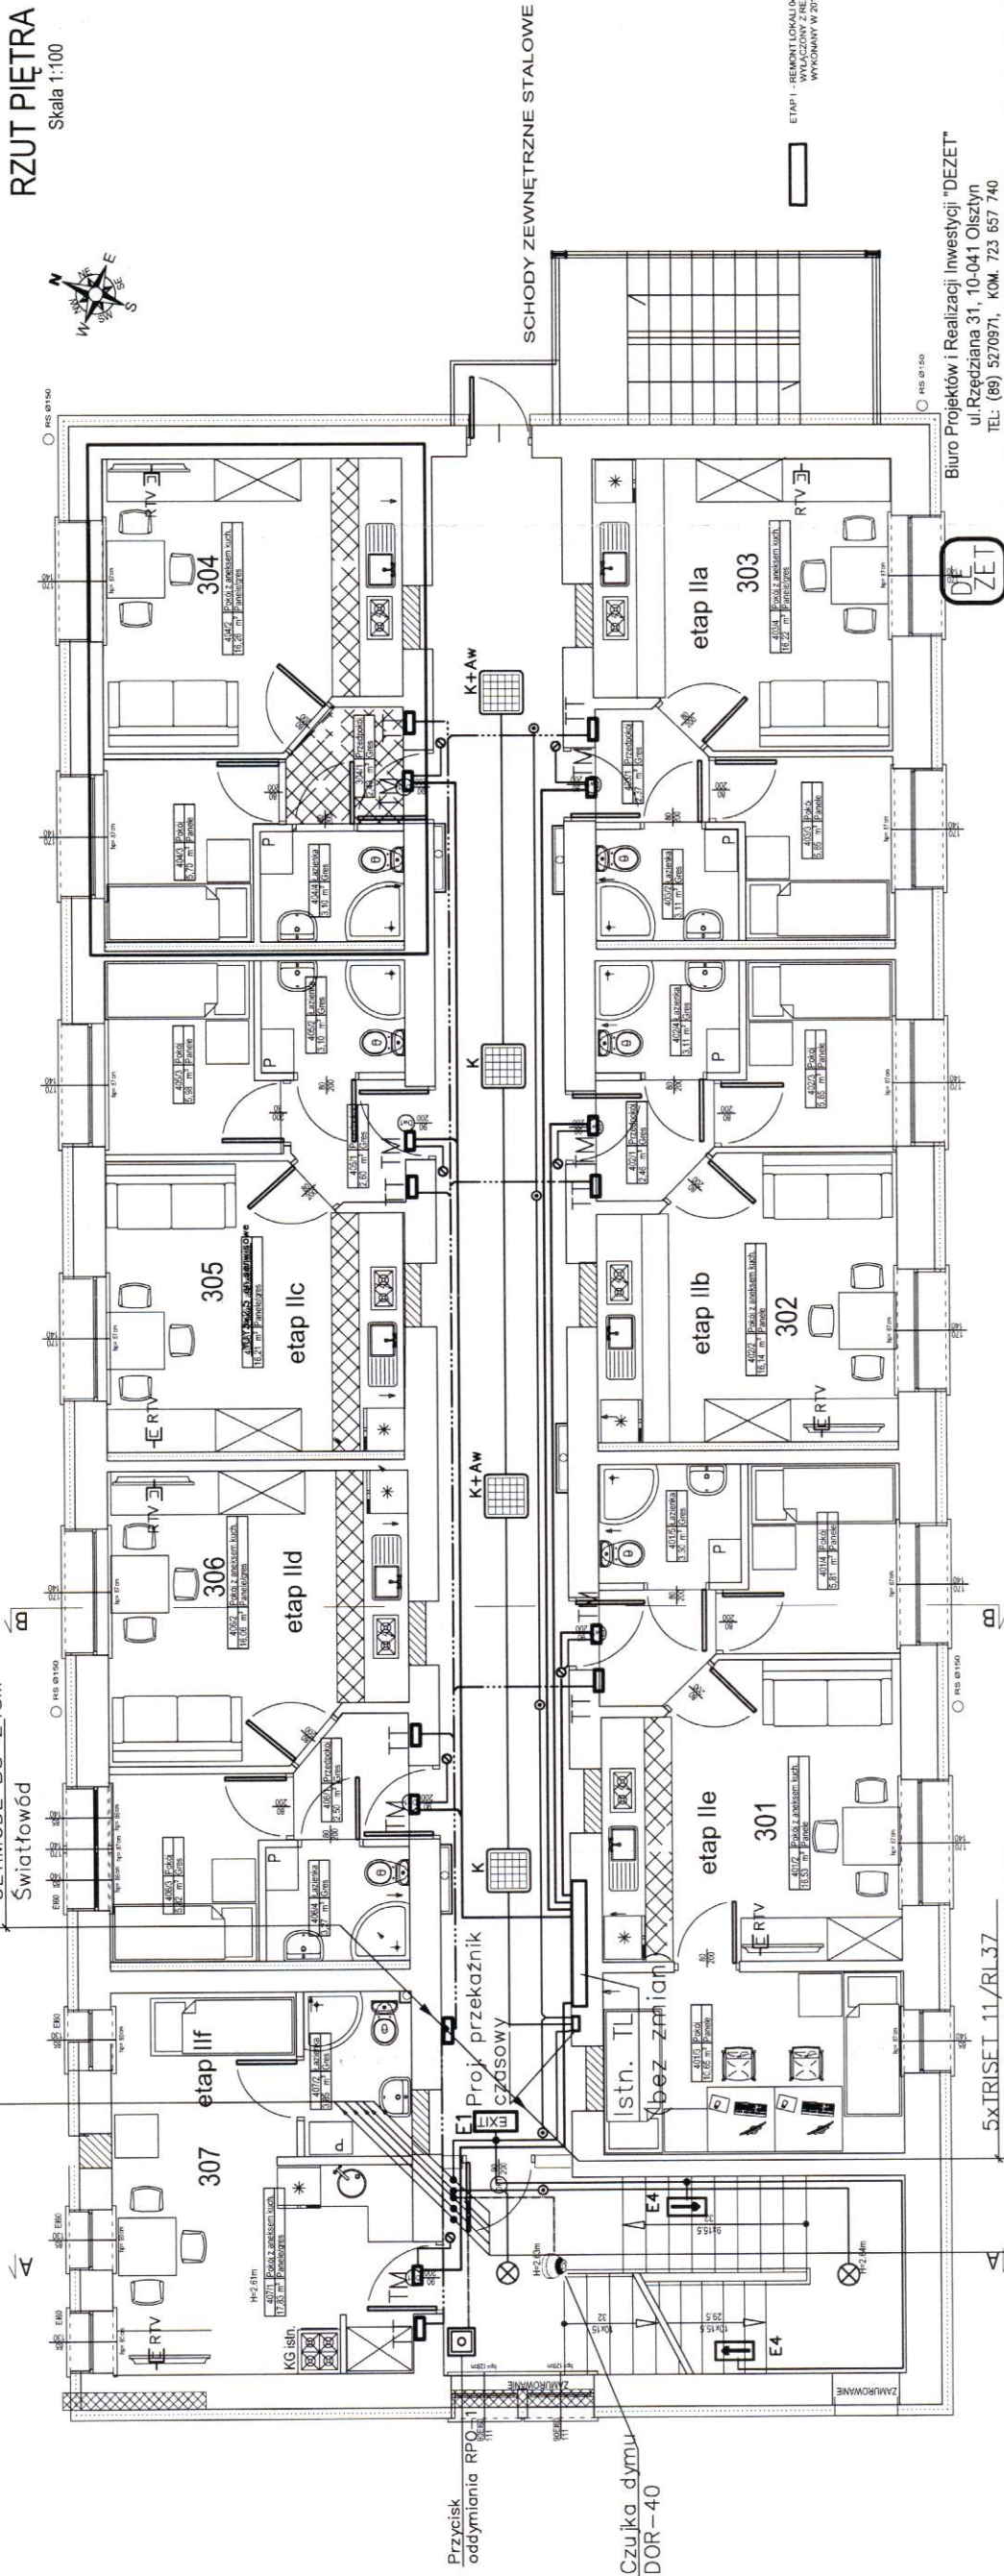

ETAP - REMONT LOKALI  
WYŁĄCZONY Z REALIZACJI  
WYKONANY W 2016.

Biurowy Projekt i Realizacji Inwestycji "DEZET"  
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn  
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 637 740

UWAGI OGÓLNE:

- Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i ostatecznie dostosować do aktualnych potrzeb użytkownika lub inwestora,
- Dopuszcza się zmianę typów aparatów i opraw pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.
- Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY, YD'p układowymi wg zasad określonych w opisie technicznym.
- Przewody teletechniczne układać w rurach pod tylnymi.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.
- Trasy przewodów i rozmieszczenie opraw ostatecznie dostosować do rozmieszczenia instalacji sanitarnej i przewidzianego wyposażenia.

5xTRISET 11/RL37

Sygnal z anten na dachu

14xTRISET 113/2xRL47

Sygnal z mutliswitcha lub TVK

28xUTP 4x2x0,5 kt. 5e

sieć LAN

ULTIMODE BS-24SM

Światłowód

YTKSY eksp 2x2x0,5 domofon

YDY 3x1,5 zasil. centrali oddymiającej

YDY 5x1,5 oświetlenie klatki schod.

YnTKSY 2x2x0,8 + YnTKSY 4x2x0,8 — oddymianie

YDY 3x2,5 oświetlenie korytarzy

Tytuł:	REMONT LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO			
Adres:	UL. PUŁAWSKA 42a, PIASECZNO			
Inwestor:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCISZKI 5, 05-500 PIASECZNO		Stadium:	P.W.
Temat:	RZUT III PIĘTRA		Skala:	1:100
Branka:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ upr. bud. WAW/0180/POOE/14		Data:	03.2016
Opracownik:			RYS NR	
Sprawdził:	mgr inż. EUGENIUSZ GWIZDEK upr. bud. nr. 358/73 i 338/82			E5