



## PRAGMA 4x13 / Schneider

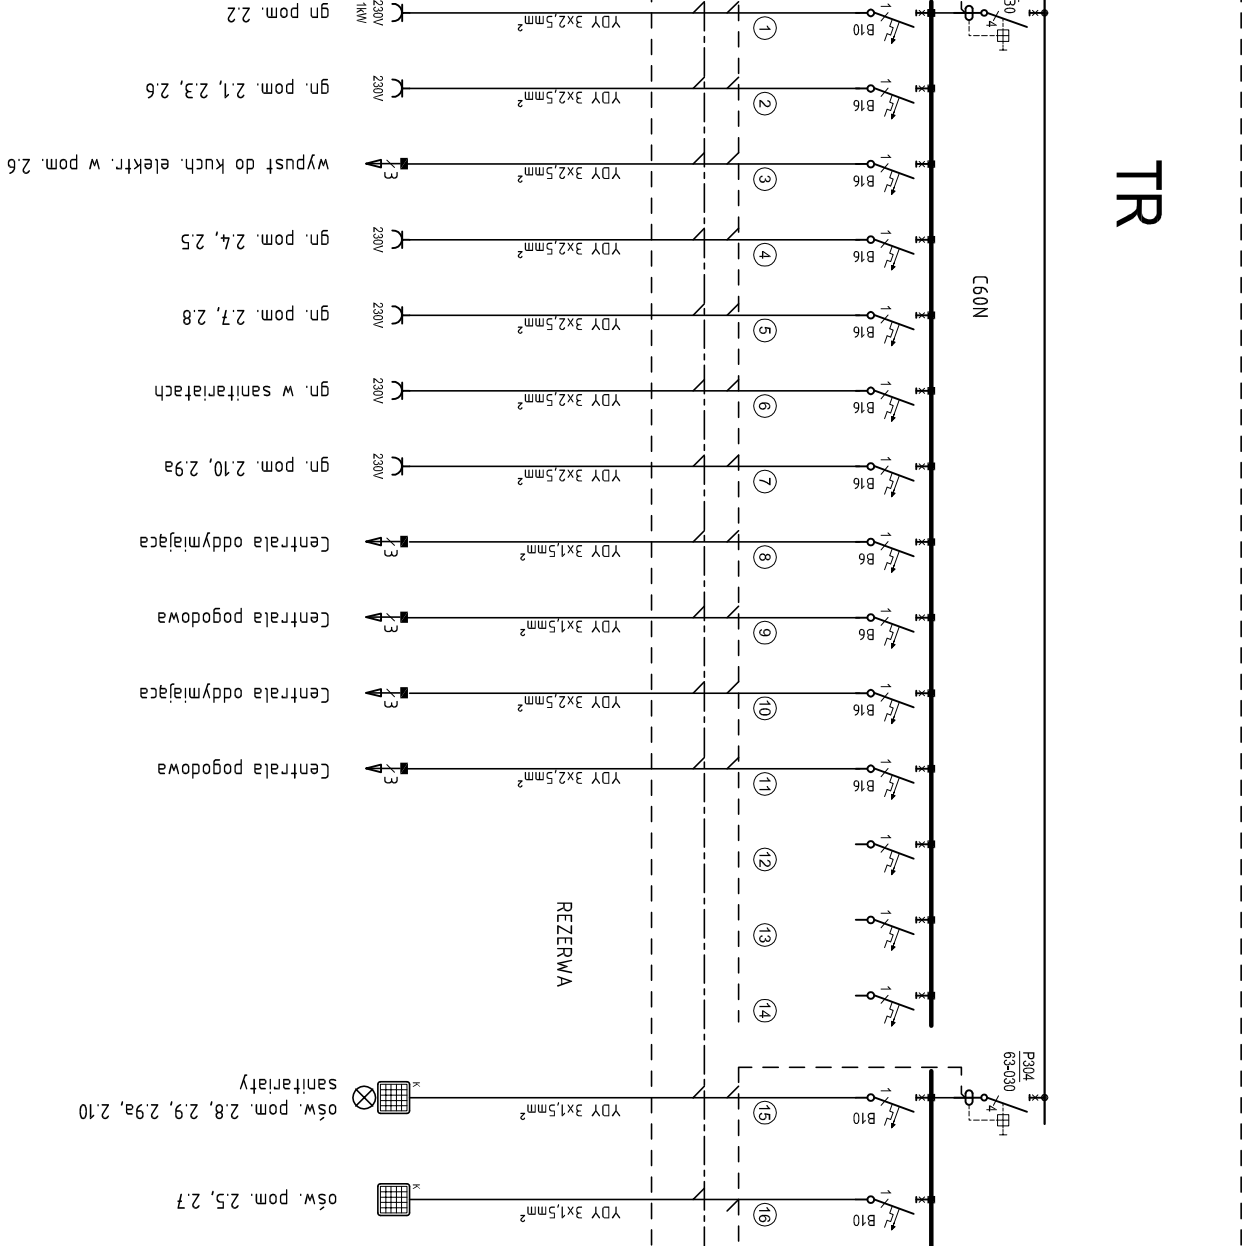

## ZAPOTRZEBOWANIE MOCY TABLICY TR 13kw

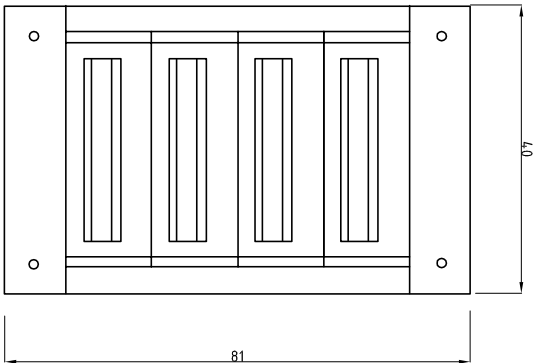

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Tytuł:      |  | BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNIE                    |  |
| Adres:      |  | PIASECZNO, UL.SAPERÓW RÓG DWORCOWEJ                    |  |
| Inwestor:   |  | GMINA PIASECZNO  |  |
| Temat:      |  | SCHEMAT TABLICZY TR - piętro                           |  |
| Branża:     |  | ELEKTRYCZNA  |  |
| Projektant: |  | mgr inż. Eugeniusz Gwizdek<br>upr. bud. 358/73.1238/82 |  |
| Opracował:  |  | mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ                              |  |
| Sprawdził:  |  | mgr inż. Witold Rozłutski<br>upr bud. 117/92OL         |  |
|             |  | E-6  |  |