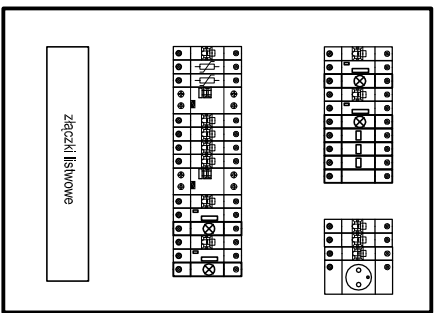


nr elementów  
patrz schemat


13	14	s	15	16	s	13	14	s	13	14	s
----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## Rozmieszczenie elementów

**TW- TABLICA WYMIENNIKOWNI  
RNN-3x18-55 lub równoważna IP55**

Regulator zamontować w obudowie izolacyjnej np. FIBOX ABS 5638 lub innej o IP 65

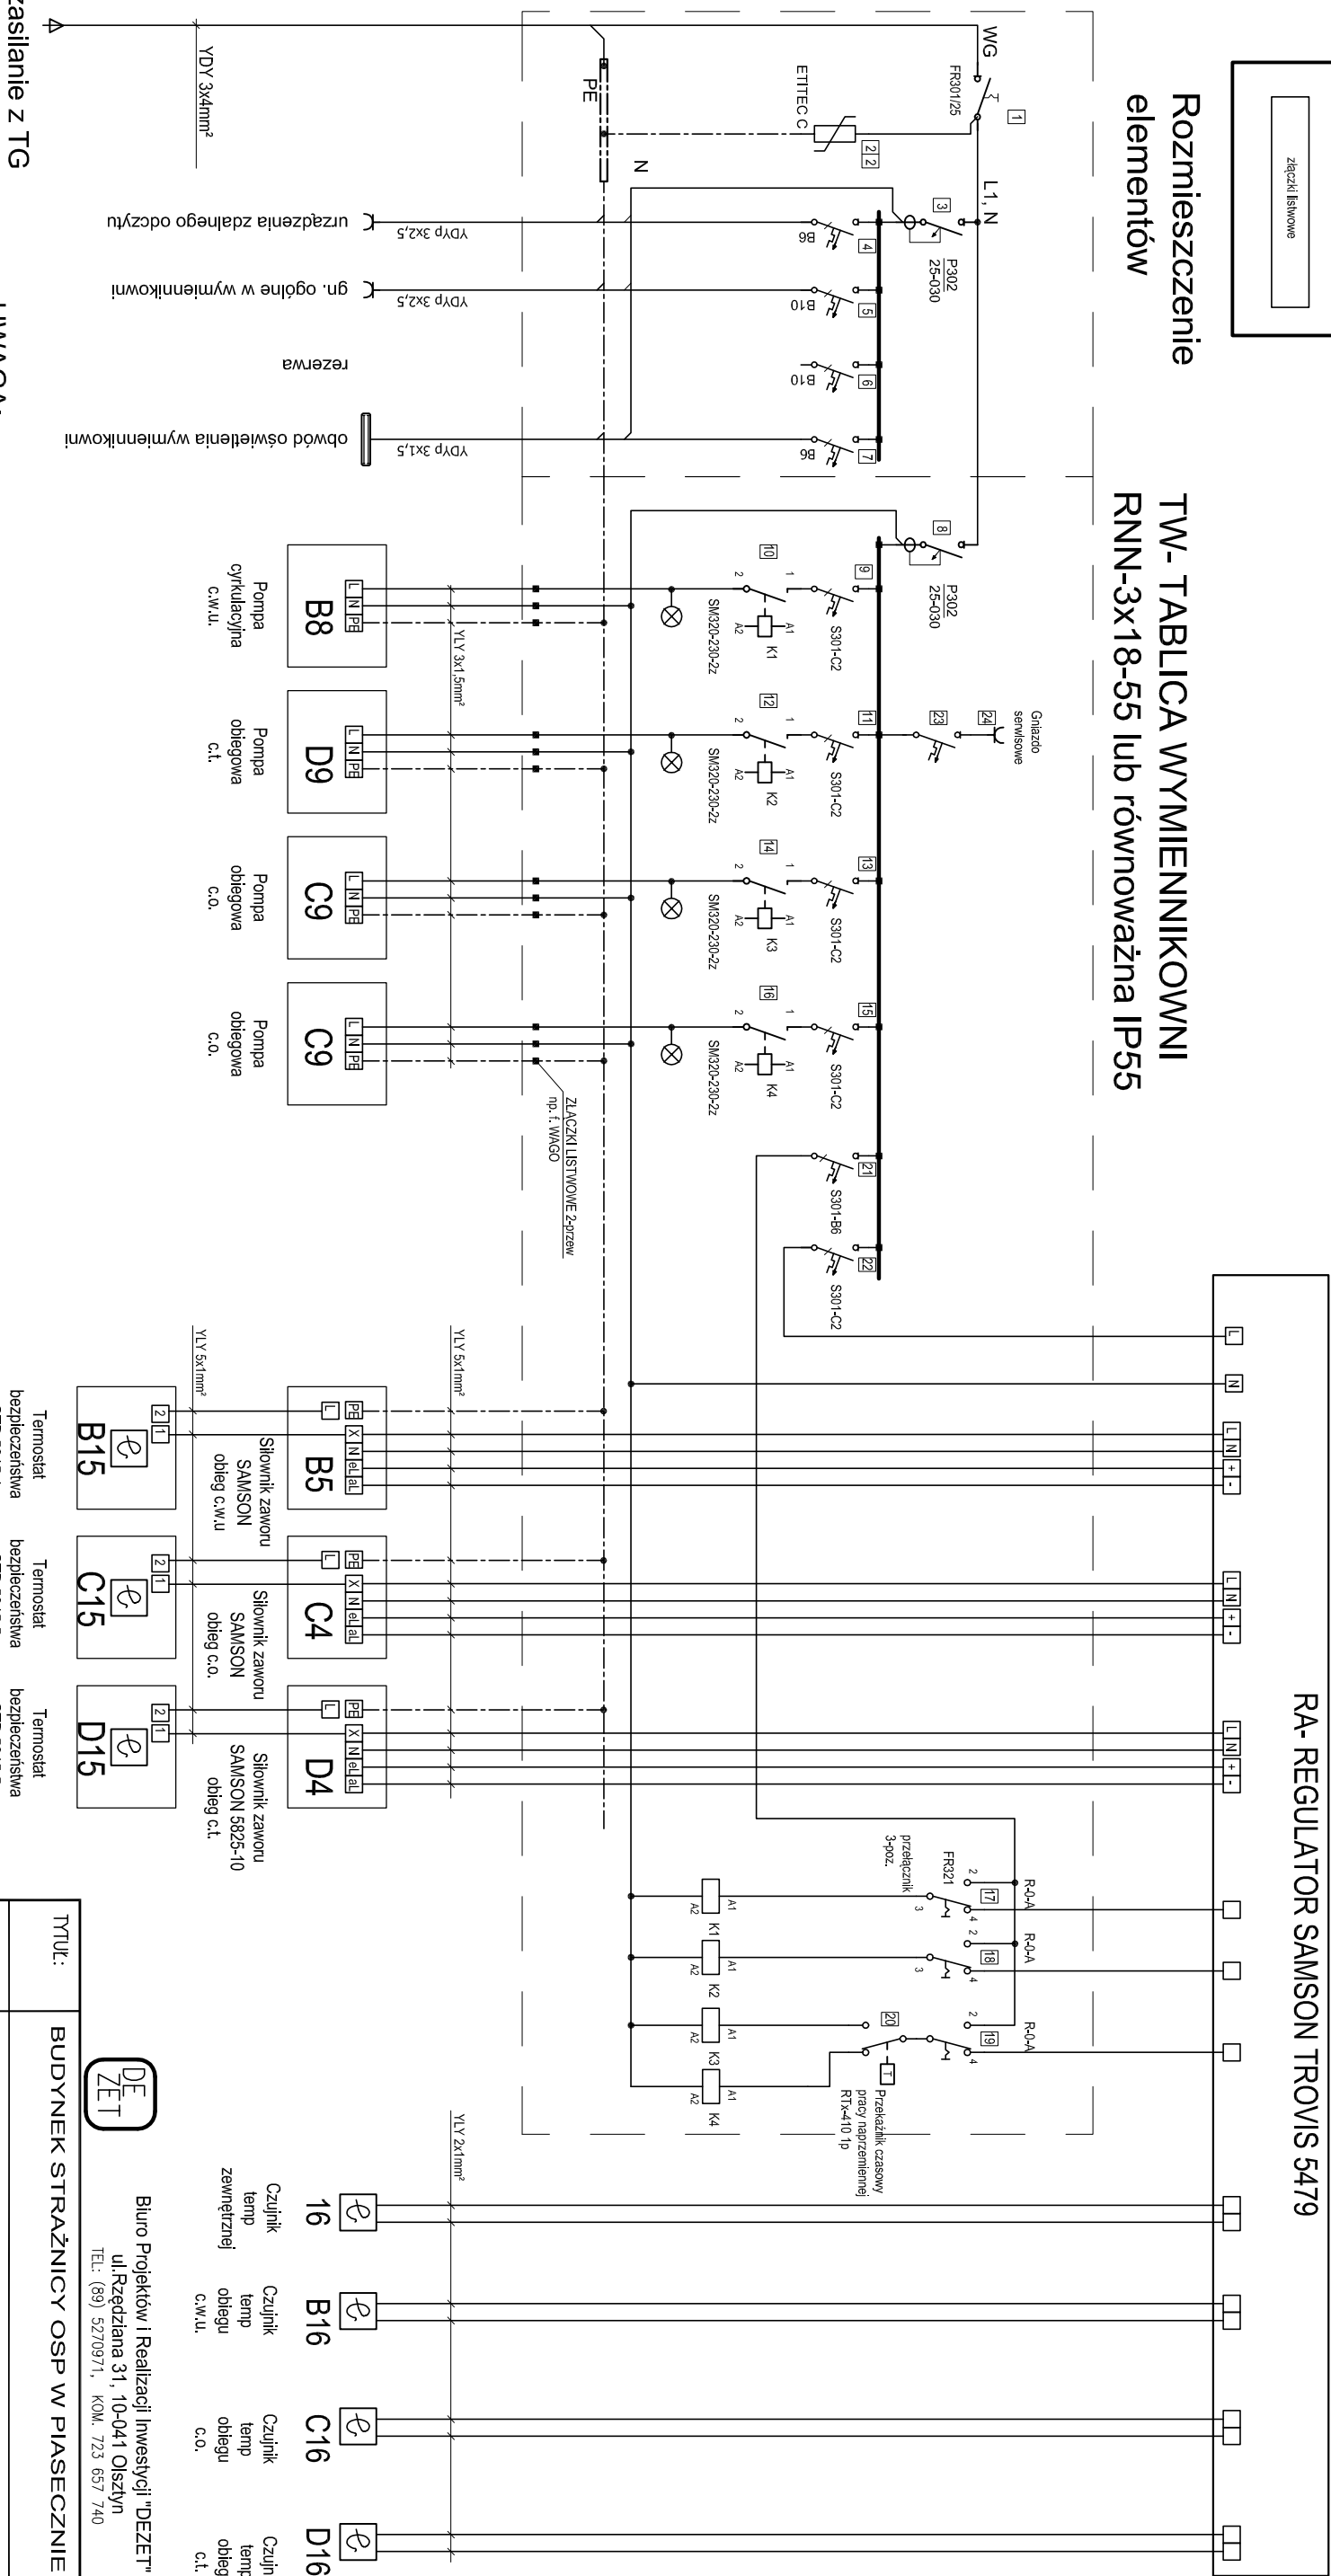

UWAGA:

- numeracja urządzeń zgodna ze schematem technologicznym,
- podłączenia urządzeń wykonać wg DTR załączonych do tych urządzeń,
- dopuszcza się dokonywanie zmian wynikających z ostatecznie wybranych urządzeń i elementów sterujących.

TYTUŁ:		BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNIE	
ADRES:	PIASECZNO, UL. SAPERÓW RÓG DWOROWEJ		
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO		
TEMAT:	SCHEMAT INSTALACJI W WYMIENNIKOWNI	STADIUM:	PB
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	-
	PODPIS		
PROJEKTANT:	mgr inż. Eugeniusz Gwizdek upr. bud. 358/731/238/82	DATA:	09.2013
OPRACOWAŁ:	mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ	RYS.NR	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Witold Rozłucki upr. bud. 177/920L	E-10	