




# SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE

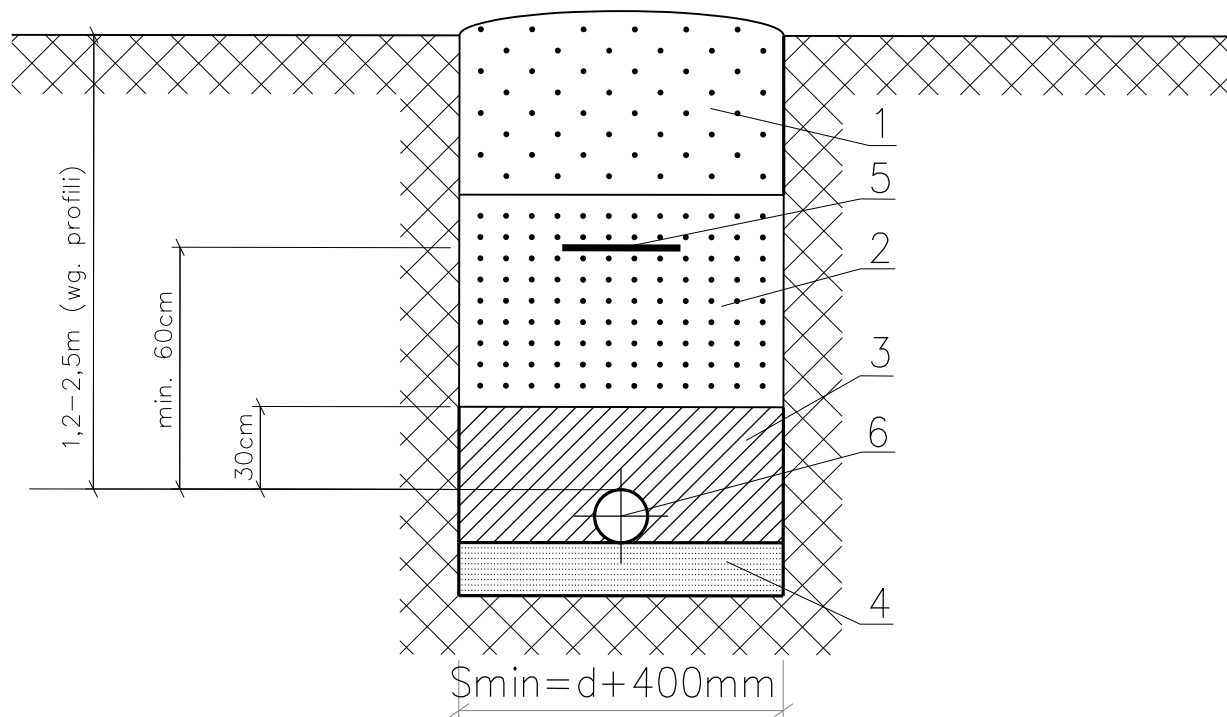

1. Warstwa ziemi, lub nawierzchnia wg projektu drogowego
2. Zasyp gruntem rodzimym , lub piaskiem
3. Ochronna warstwa piasku min 30cm nad wierzch rury
4. Podsypka piaskowa min 20cm
5. Taśma ostrzegawcza
6. Rura przewodowa

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewod.  
Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć.

Autor: <div></div> <b>URBAN MEDIA</b> ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22 00-676 Warszawa		Inwestor: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO</b> ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno		
Tytuł projektu: <b>Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lidii Wysockiej w Julianowie: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Julianowskiej do dz. ew. nr 291 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z ul. Sybiraków</b>				
Faza opracowania: <b>PROJEKT TECHNICZNY - ETAP 1</b>		Data: <b>04.2021 r.</b>	Nr rys.: <b>S-4</b>	
Nazwa rysunku: <b>SCHEMAT WYKOPU</b>		Specjalność: <b>SANITARNA</b>	Skala: <b>1:50</b>	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. <b>Mariusz Borzym</b>	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0056/POOS/12	
Projektant:	mgr inż. <b>Robert Molak</b>	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0240/POOS/11	