


UKŁAD SIECI : TN-S

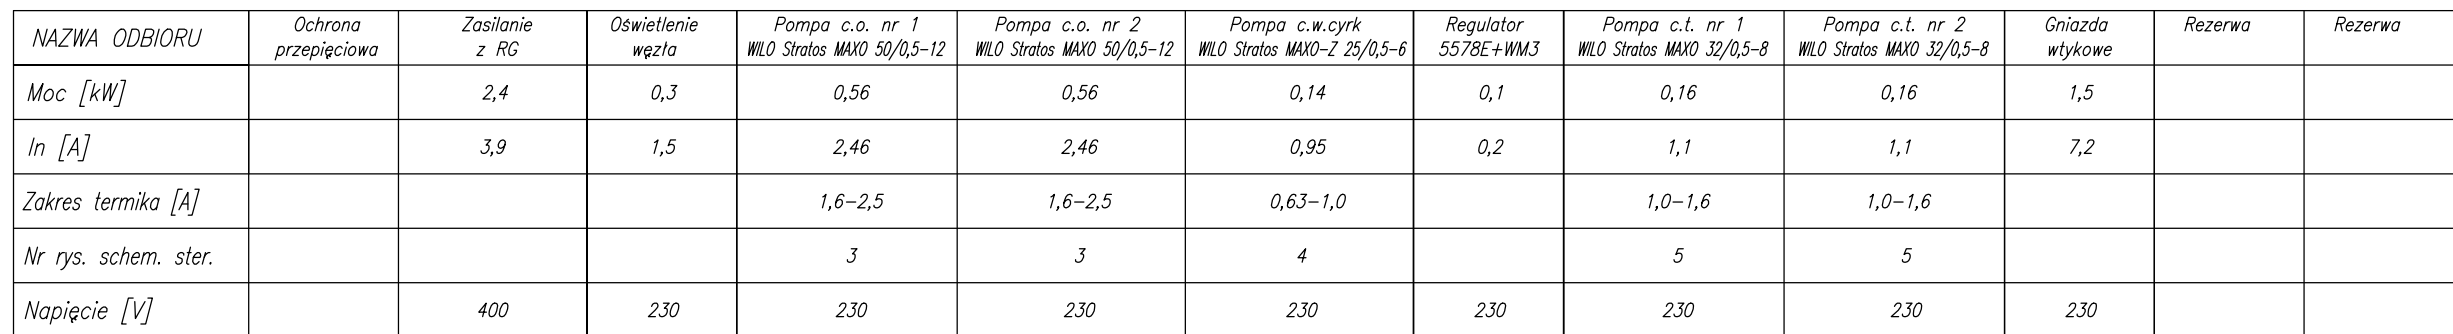

OCHRONA OD PORAŻENÍ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

2). Styki główne wyłącz. F1-F5 łączyć szeregowo !

str.18