


- UWAGI:
- Wysokość pomieszczenia 2,70 m
 - Przewody prowadzić na minimalnej wysokości 2,0 m
 - Instalacja kanalizacyjna rurociągi - Istniejące
 - Studzienka schładzając, rewizyjna i wpusty - Istniejące
 - Wentylacja grawitacyjna - Istniejąca

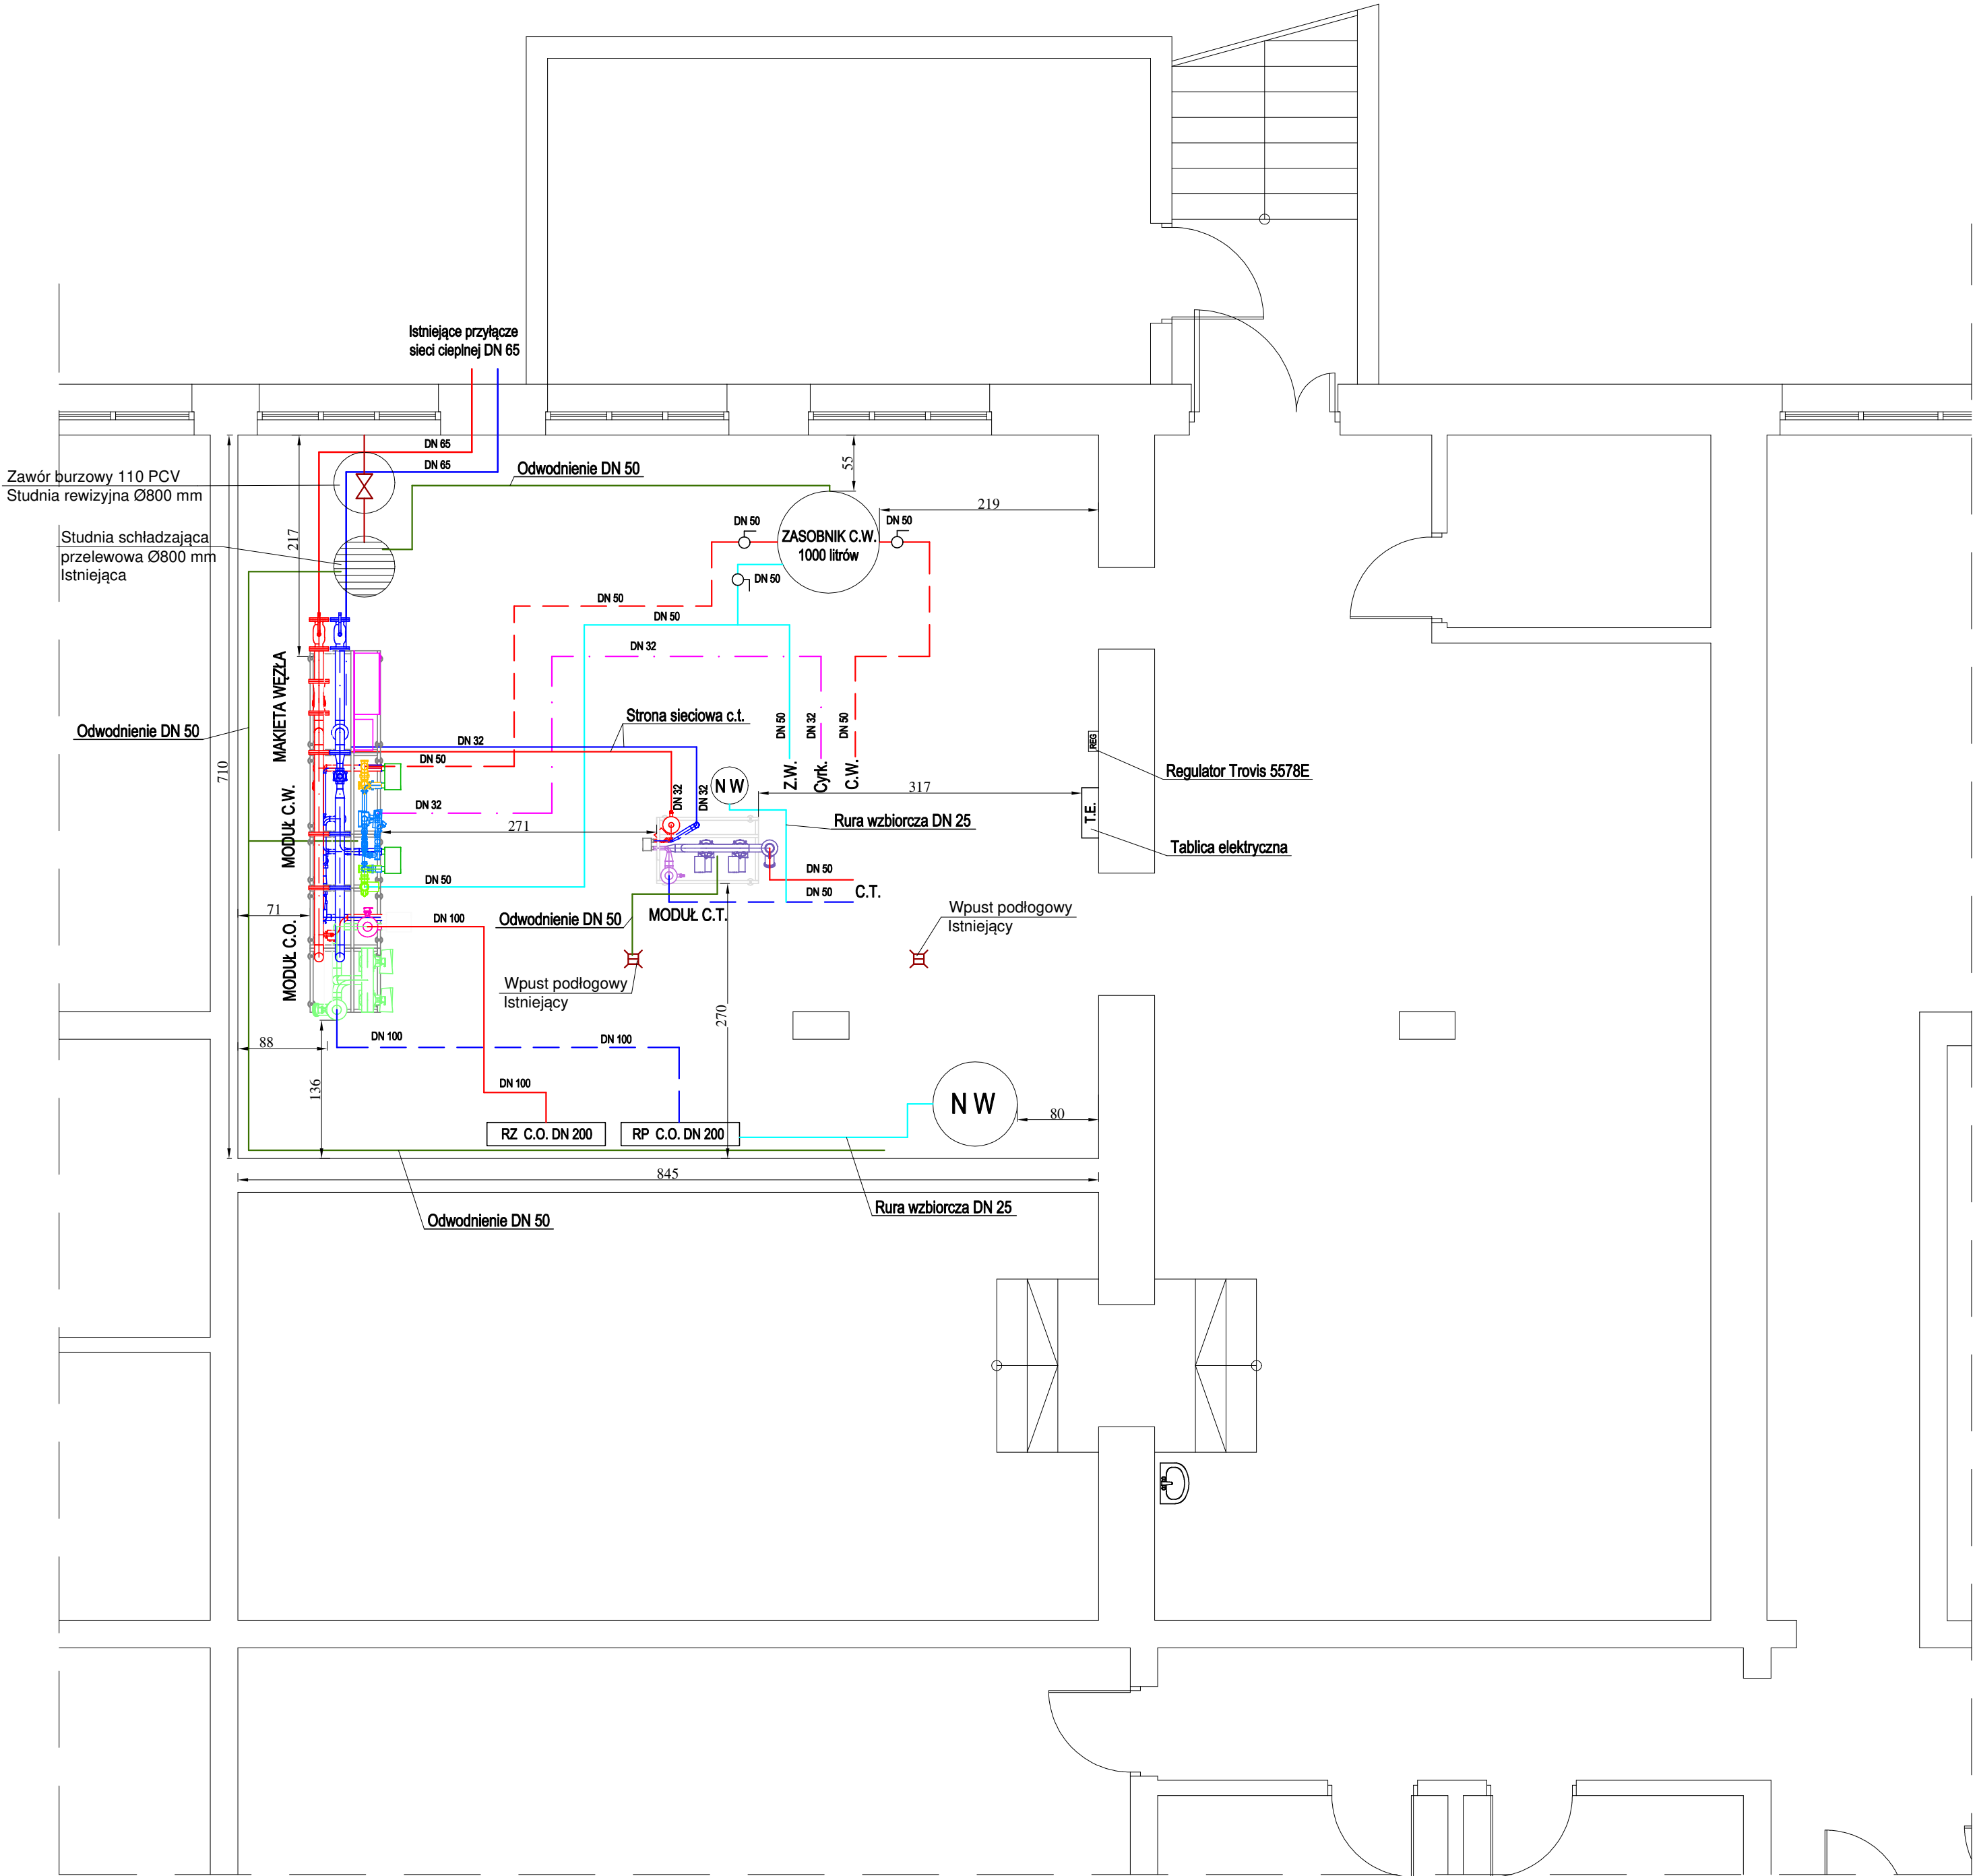

Nazwa inwestycji		
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNO		
działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804, 4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII		
Inwestor		
GMINA PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		
Generalny Projektant		
ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO NIP: 734-193-32-16, REGON: 360725017		
Projektant w specjalności sanitarnej	mgr inż. Rafał Nowiński nr MAZ/0141/POOS/13	
Sprawdzający w specjalności sanitarnej	inż. Stanisław Trzeczowski St-332/83	
Asystent:		
Tytuł rysunku:		
RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO		
Data: 15 Kwietnia 2021 r.	Skala: 1:50	Rys. nr 1