



# SZCZEGÓŁ HYDRANTU P. POŻ PODZIEMNEGO

## SKALA 1:20

Przekrój A-A



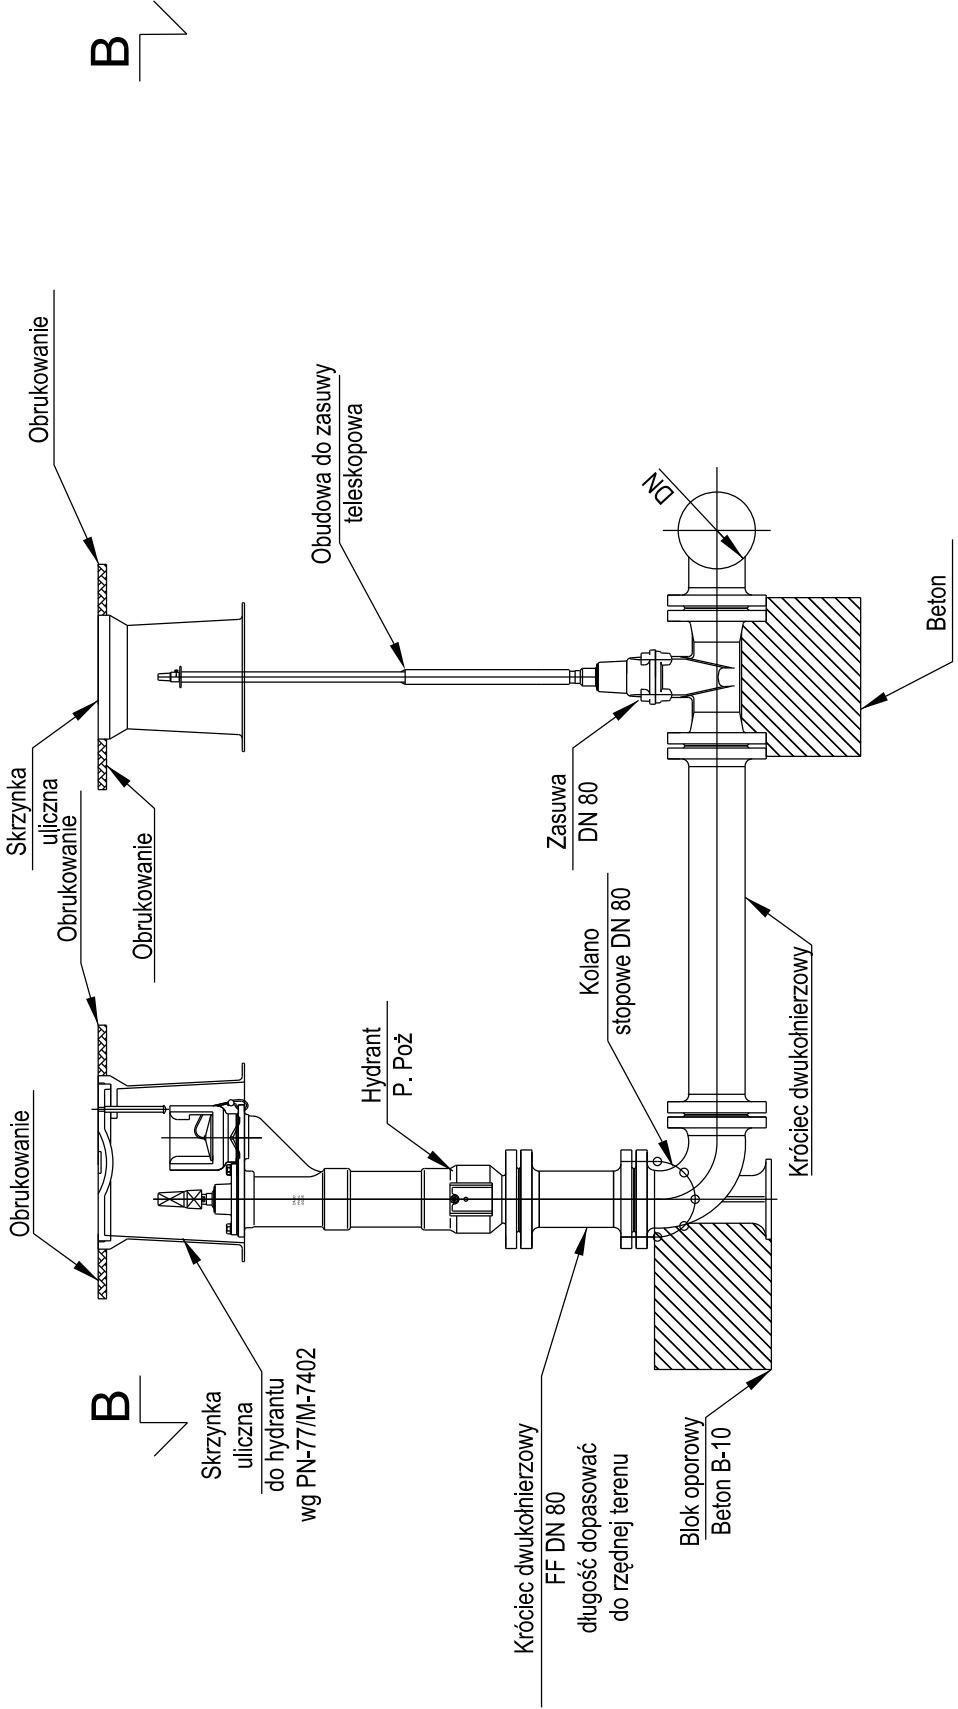

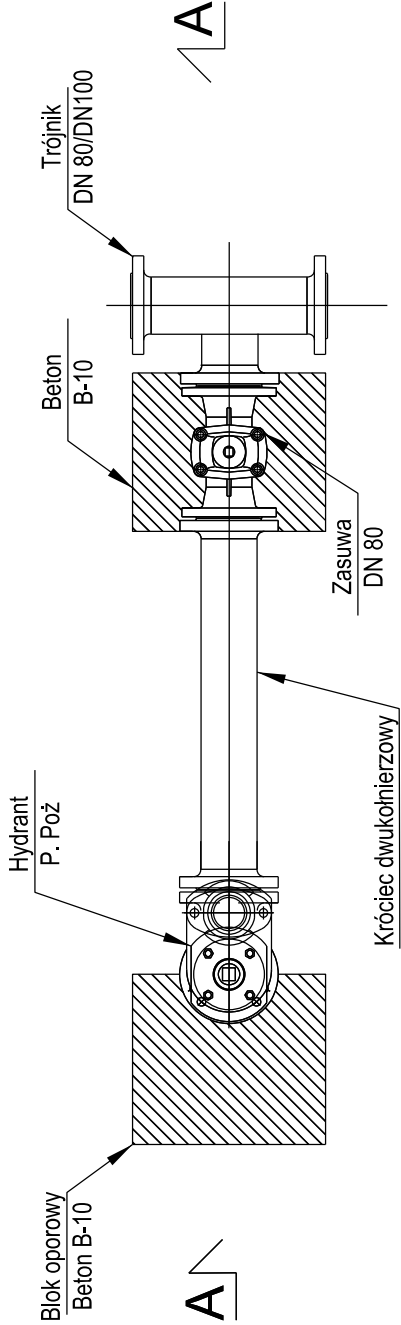Przekrój B-B



Uwaga!!!

Przed wykonaniem hydrantu należy zlokalizować w terenie projektowane elementy drogowe takie jak krawężniki, jezdnie, chodniki i umieścić hydranty nadziemne poza ciągami komunikacyjnymi, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zasuwę wodociągowe i hydranty znajdujące się w terenie nieutwardzonym mocować w obrukowaniu (wokół skrzynki hydrantu podziemnego, skrzynki zasuw oraz hydrantu nadziemnego).

Nazwy hydrantów odpowiadają nazwie najbliższego węzła.

Inwestor:	 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	
	<b>Piaseczno</b>	
Biuro projektowe:	 <b>EUROSTRADA</b> Sp. z o.o. 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl	
	<b>Piaseczno</b>	
Nazwa obiektu:	<b>Budowy ulicy Karłowatej Sosny w Pilawie, Gmina Piaseczno</b>	
	Adres obiektu: woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Piaseczno	
Branża:	SANITARNA	Stadium: Projekt Wykonawczy
Stanowisko:	Inię i Nazwisko	Specjalność
Projektant:	inż. Tomasz Gałązin	sanitarna
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Modrakowski	sanitarna
Nazwa rysunku:		Skala: 1:20
Szczegół hydrantu p.poż. podziemnego		Revizja 00
		Data: 03.2021
		Nr rys.: 4