



**UWAGI!**

1. Konieczna wymiana gruntu niesposy w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.

2. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonanie ww. robót należy wykop odpowiedni stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czymnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zbudować igłofiltr y a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czymnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.

3. W miejscu skrzyżowań istn. uzbrojenia wykonac wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

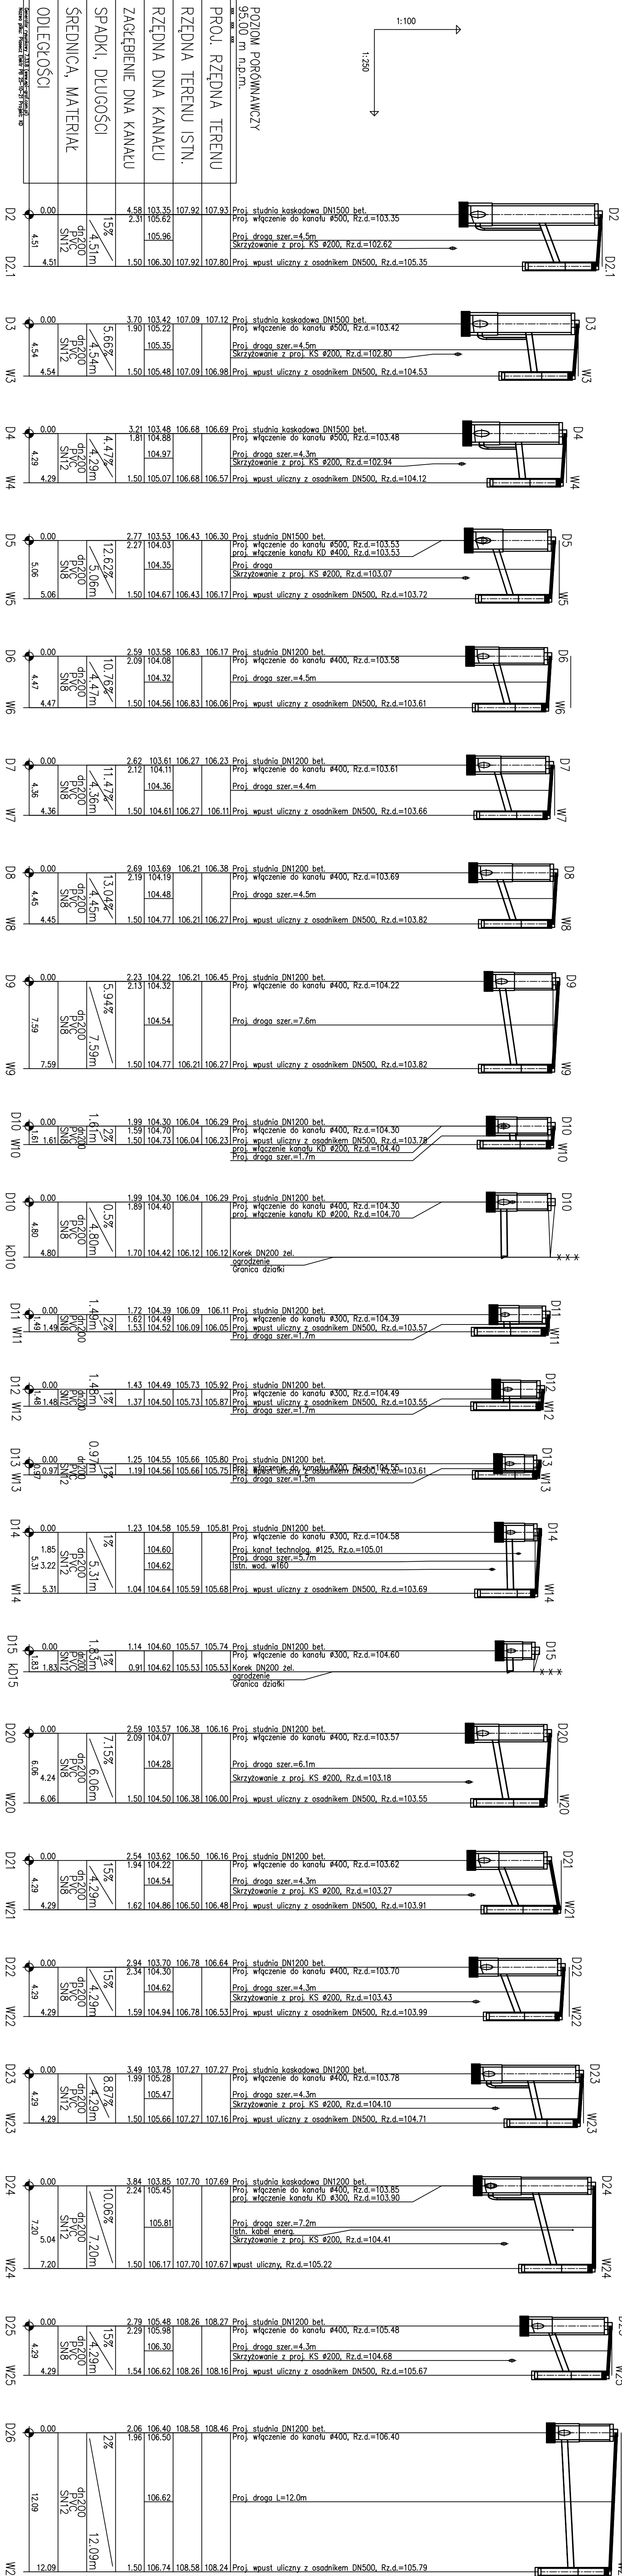

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
 <b>REMPROJEKT</b> biuro projektów ogólnych 96-100 Skierzwice		<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASZNO</b> ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaszno	
Nazwa obiektu budowlanego: <b>Rozbudowa i budowa drog. ul. Elektrycznej i Oponkowej w Piasznem wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.</b>			
Biuro opracowania: <b>PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY).</b>		Data: <b>06.2022 r.</b>	
Typu: <b>BRANŻA SANITARNA.</b>		Skala: <b>S-2.2</b>	
Typu: <b>PROJEKT PRZYSKAWIAKÓW WPUSTÓW</b>		Specjalność: <b>sanitarna</b>	
Funkcja: <b>Inż. i nadzór</b>		Nz uprawn. <b>578/01</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Zbigniew Słtek</b>		Podpis: <b></b>	
Sprawdzający: <b>mgr inż. Joanna Chmurnikowska</b>		SLK/4579/0085/13	