

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89 e-mail: pp.traffic@gmail.com



| | | |
|--|--|---|
| Data opracowania: 15.03.2022 | | Egz. 1 |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe <i>14. BUDYNKI GOSPODARSTWA 02.07.2022</i> | | |
| <p align="center">PROJEKT BUDOWLANY</p> <p>SPIS ZAWARTOŚCI (ELEMENTY) PROJEKTU BUDOWLANEGO:</p> <p>I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – TOM II</p> <p>II. ZAŁ. NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO – INFORMACJA BIOZ</p> <p>III. ZAŁ. NR 2 PROJEKTU BUDOWLANEGO – UZGODNIENIA, POZWOLENIA</p> | | |
| ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | <p align="right">Z up. Starosty Piaseczyńskiego <i>Sylwia Moszczyńska</i> mgr inż. Sylwia Moszczyńska-Staś Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego</p> |
| Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, jednostka ewidencyjna 141804_5, PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI, obręb 0017 Jazgarzew, działki ewidencyjne: 141804_5.0017.261, 141804_5.0017.262, 141804_5.0017.262/9 | | <p align="right">STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE Wydział Architektoniczno-Budowlany ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno tel. 22 758 62 84 wew. 163 Załącznik do decyzji nr <i>1413/2022</i> z dnia <i>20.07.2022</i> ARB.6740. <i>2022. AS</i></p> |
| INWESTOR: GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno | | |
| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Skarzyński upr. Nr MAZ/0420/POOS/12 | <i>LS</i> |
| | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński upr. Nr MAZ/0103/POOS/14 | <i>DK</i> |

Spis treści:

| | |
|--|-----------|
| I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – TOM II..... | 1 |
| OŚWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIENÍ, ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW | 3 |
| 1. Spis tomów..... | 10 |
| 2. Podstawa opracowania..... | 10 |
| 3. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia..... | 10 |
| 3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego..... | 10 |
| 3.2 Zakres zamierzenia budowlanego | 10 |
| 3.3 Lokalizacja zamierzenia budowlanego | 11 |
| 4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego | 11 |
| 5. Zamierzony sposób użytkowania | 12 |
| 6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego | 12 |
| 7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego | 12 |
| Zestawienie powierzchni..... | 12 |
| 8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego..... | 13 |
| 9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne..... | 14 |
| 10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie ... | 15 |
| 11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem..... | 16 |
| 12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej..... | 16 |
| 13. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – dane szczegółowe | 17 |
| 13.1 Projektowane rozwiązania | 17 |
| 13.2 Bilans wód opadowych i roztopowych. | 17 |
| 13.3 Studzienki na kanalizacji deszczowej..... | 18 |
| 13.4 Wpusty deszczowe uliczne..... | 18 |
| 13.5 Materiał rurociągów | 18 |
| 14. Roboty ziemne..... | 19 |
| 15. Zasyпка wykopu i prace wykończeniowe | 20 |
| 16. Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem..... | 20 |
| 17. Odwodnienie wykopów..... | 20 |
| 18. Warunki BHP..... | 21 |
| 19. Uwagi końcowe..... | 21 |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO..... | 22 |
| II. ZAŁ. NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO – INFORMACJA BIOZ..... | 23 |
| III. ZAŁ. NR 2 PROJEKTU BUDOWLANEGO – UZGODNIENIA, POZWOLENIA..... | 28 |

OŚWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy pn.: „Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA/SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|--|--|---|
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Skarżyński upr. Nr MAZ/0420/POOS/12 |  |
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński upr. Nr MAZ/0103/POOS/14 |  |

Warszawa, 15.03.2022 r.



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Łukaszowi Skarżyńskiemu
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 22 października 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0420/POOS/12

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek


2/ mgr inż. Irena Churska

3/ mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Łukasz Skarzyński
ul. Kazimierza Jarząbka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5T5-WSF-TK8 *

Pan ŁUKASZ SKARŻYŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13
adres zamieszkania ul. K. JARZĄBKA 22/103, 05-500 PIASECZNO
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/226/14/IS

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.) , po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kaczyński
magister inżynier
ur. dnia 22 października 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

UZASADNIENIE


W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Skład Orzekający

- 1/ dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
- 2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss

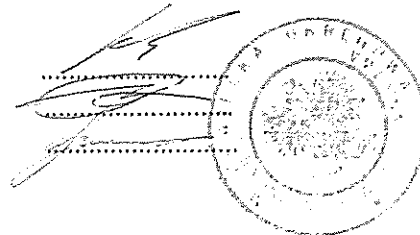

Otrzymują:

1. Pan Damian Kaczyński
06-461 Pniewo Wielkie 23
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z6U-AYD-EUT *

Pan DAMIAN KACZYŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0425/14
adres zamieszkania ul. OBOZOWA 73 / 39, 01-425 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

1. Spis tomów

| Lp. | Nr tomu | Stadium | branża | sieć |
|-----|---------|---|-------------|-----------------------|
| 1 | TOM I | Projekt Architektoniczno – Budowlany | drogowa | - |
| 2 | TOM II | Projekt Architektoniczno – Budowlany | sanitarna | kanalizacja deszczowa |
| 3 | TOM III | Projekt Architektoniczno – Budowlany | elektryczna | oświetlenie uliczne |

2. Podstawa opracowania

- 1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463z późniejszymi zmianami).
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)
- 1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
- 1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA Nr 565/XXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew.
- 1.5. Mapa do celów projektowych – oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej – GEK.6640.2209.2021

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest „Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie”, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

3.2 Zakres zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa zakłada:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- rozebranie ogrodzeń,
- rozebranie budynku gospodarczego,
- rozebranie obrzeży betonowych,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- zdjęcie warstwy humusu pod projektowanymi nawierzchniami,

- usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod chodnikami, jezdnie manewrowe parkingu, miejsca postojowe,
- budowa oświetlenia parkingu,
- budowa systemu odwodnienia – sieć kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej
- ułożenie geowłókniny w całym przekroju parkingu,
- wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georuszem trójosiowym,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georuszem trójosiowym,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej,
- wbudowanie elementów przekroju ulicznego – krawężnik granitowy, obrzeże betonowe,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień muszlowy) na chodnikach,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień dewoński) na jezdni manewrowej parkingu,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (grafitowa) na miejscach postojowych,
- zniesienie barier architektonicznych poprzez wykonanie obniżonych krawężników oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściami dla pieszych,
- zakładanie trawników.

3.3 Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Na terenie objętą niniejszą inwestycją obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWAŁA Nr 565/XXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, jednostka ewidencyjna 141804_17, PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI

- Obręb Jazgarzew dz. ew. 261, 262/2, 262/9

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: budowla (obiekt liniowy: obiekt, którego charakterystycznym parametrem jest długość).

Kategoria obiektu budowlanego:

- XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
- XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

5. Zamierzony sposób użytkowania

Obiekt budowlany będzie użytkowany poprzez prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego – obsługa komunikacyjna Zespołu Szkół Podstawowych w Jazgarzewie.

6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający dostosowanie go do otaczającego krajobrazu poprzez dobór materiałów i ukształtowanie wpasowujące się w przedmiotowy krajobraz.

Forma architektoniczna obiektu: obiekt spełnia wymagania estetyczne stawiane tego typu budowlom.

Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji mechanicznej i pieszej.

Dostosowanie obiektu do warunków wynikających z pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji: obiekt spełnia wymagania określone w warunkach ustanowionych dokumentami odrębnymi.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni

| l.p. | Charakter projektowanej powierzchni | Pole powierzchni [m ²] |
|------|--|------------------------------------|
| 1. | Jezdnia parkingu - kostka betonowa (wapień dewoński) | 610 |
| 2. | Miejsca postojowe – kostka betonowa gragitowa | 540 |
| 3. | Chodniki - kostka betonowa (wapień muszlowy) | 440 |
| 4. | Powierzchnie zielone | 520 |

Parking

- jezdnia manewrowa szerokości z kostki betonowej 5,0m,
- miejsca postojowe prostopadłe z kostki betonowej o wymiarach 2,5x5,0m,
- miejsca postojowe prostopadłe dla osób niepełnosprawnych wymiarach 3,6x5,0m,
- wyznaczona strefa „Kiss and Ride” szerokości 3,0m,
- odwonienie za pomocą kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie uliczne.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Na podstawie badań, w obrębie podłoża badanych działek wydzielono trzy zespoły gruntowe, przy czym zespoły II i III, ze względu na granulometrię i zagęszczenie lub konsystencję budujących go gruntów podzielono dodatkowo na warstwy geotechniczne.

Jako I zespół gruntowy wydzielono grunty nie nadające się do celów budowlanych. Są to gleby, nasypy oraz namuły gliniaste i piaszczyste. Zalegają one bezpośrednio przy powierzchni terenu. Miąższość ich w wykonanych otworach waha się od 0,3 do 1,6 m. Ze względu na przypadkowy skład, udział substancji organicznej i zmienność parametrów grunty tego zespołu nie mogą stanowić podłoża budowli i muszą zostać usunięte z podłoża projektowanej inwestycji.

Grunty tego zespołu należy traktować jako bardzo wysadzinowe.

Jako II zespół gruntowy wydzielono grunty spoiste, głównie morenowe, lokalnie zastoiskowe. Grunty tego zespołu należą do gruntów bardzo wysadzinowych oraz do mało wysadzinowych.

Ze względu na wykształcenie oraz konsystencję w obrębie tego zespołu wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Ila warstwa geotechniczna – gliny piaszczyste i gliny piaszczyste związane z kamieniami, przewarstwiane piaskiem drobnym, w stanie półzwardym, o uśrednionej wartości stopnia plastyczności $IL = 0,00$,

I Ib warstwa geotechniczna – gliny piaszczyste przewarstwiane piaskiem drobnym, gliny pylaste związane z kamieniami, w stanie twardoplastycznym, o uśrednionej wartości stopnia plastyczności $IL = 0,20$,

I Ic warstwa geotechniczna – gliny piaszczyste, na granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego, o uśrednionej wartości stopnia plastyczności $IL = 0,25$,

I Id warstwa geotechniczna – gliny pylaste, pyły w stanie plastycznym, o uśrednionej wartości stopnia plastyczności $IL = 0,30$.

Ze względu na skonsolidowanie, grunty warstw Ila, I Ib, I Ic zaliczono do grupy B, zaś warstwy I Id do grupy C wg normy PN-81/B-03020.

III zespół gruntowy tworzą grunty niespoiste rzeczne i wodnolodowcowe. Budują go piaski różnej granulacji, które należą do gruntów niewysadzinowych i wątpliwych.

Ze względu na granulometrię oraz zagęszczenie w obrębie tego zespołu wyróżniono 5 warstw geotechnicznych:

IIIa warstwa geotechniczna – piaski drobne i piaski pylaste z laminami pyłu, w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia $ID = 0,40$,

IIIb warstwa geotechniczna – piaski drobne i pylaste, czasem z laminami pyłu, w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia $ID = 0,60$,

IIIc warstwa geotechniczna – piaski drobne w stanie zagęszczonym, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia $ID = 0,70$,

IIId warstwa geotechniczna – piaski średnie, czasem z laminami namułu piaszczystego, w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia $ID = 0,40$,

IIIe warstwa geotechniczna – piaski średnie, czasem z domieszką grubych, średniozagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia $ID = 0,60$.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie przypowierzchniowy poziom wód podziemnych (gruntowych) występuje na zróżnicowanych głębokościach. Na obszarze wysoczyzny (otw. 6, 7, 8, 9, 10, 11) wody mają charakter wód zawieszonych na glinach lub występują w postaci sączeń na zróżnicowanej głębokości i stabilizują się na głębokości 0,55 – 2,00 m p.p.t.

Na skłonie wysoczyzny (otw. 5) wód gruntowych do głębokości 3,0 m p.p.t. nie nawiercono.

W obrębie rozcięcia erozyjnego (otw. 1, 2, 3, 4) zwierciadło wód gruntowych ma na ogół charakter swobodny, lokalnie napięty i stabilizuje się na głębokości 0,40 – 1,50 m p.p.t.

Obecny stan wód należy uznać za zbliżony do średniego, a wahania oszacować na +0,5 m i -0,5 m od stanu zarejestrowanego obecnie (02.08.2021 r.).

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowując parametry obiektu (w tym spadki podłużne i poprzeczne) do obowiązujących przepisów, uwzględniających zapisy Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Elementy korony drogi szczególnie istotne z uwagi na wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Sposób dostosowania obiektu budowlanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne - zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi poprzez:

- wykonanie obniżonych krawężników na przejściach dla pieszych,
- zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściami dla pieszych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zapotrzebowanie na wodę:

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie użytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.

Ilość jakość i sposób odprowadzenia wód opadowych

Zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenie wodnoprawne WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ z dnia 10.03.2022 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w ramach inwestycji budowy drogi gminnej 1KDL w Jazgarzewie odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji będzie istniejący rów zlokalizowany na działce 242/2 z obrębu 0017 Jazgarzew. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej zlewni parkingu przy ZSP w Jazgarzewie odprowadzone zostaną projektowaną w ramach budowy drogi gminnej 1KDL w Jazgarzewie kanalizacją deszczową Ø300-400mm poprzez wylot zlokalizowany po wschodniej stronie rowu. Przed odprowadzeniem wód opadowych do rowu zostaną one podczyszczone z zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczeń gazowych.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji, parkingi o danym natężeniu ruchu nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87).

Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów:

Obiekt samoczynnie nie wytwarza odpadów.

Oddziaływanie wytwarzanych odpadów na środowisko na etapie eksploatacji należy zminimalizować poprzez właściwe i terminowe usuwanie odpadów z miejsc ich powstawania i magazynowania.

Gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przewiduje się aby przedstawione powyżej odpady negatywnie wpływały na środowisko.

Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Realizacja przedmiotowego parkingu, ze względu na poprawę istniejącego stanu technicznego, nie spowoduje zwiększenia emisji hałasu w stosunku do stanu obecnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja, poprzez poprawę stanu technicznego nawierzchni, wpłynie na obniżenie obecnego poziomu emisji, a co za tym idzie jego oddziaływanie nie będzie powodowało przekroczenia poziomów dopuszczalnych na terenach sąsiadujących z obiektem.

Obiekt nie wytwarza: promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego, innych zakłóceń.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Obiekt, ze względu na swoje parametry oraz prognozowane natężenie ruchu, nie będzie negatywnie wpływał na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt nie wymaga zastosowania dodatkowych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego.

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami określającymi wymagania dla tego typu obiektu. Przyjęte parametry geometryczne (szerokości elementów korony drogi, spadki podłużne i poprzeczne) umożliwiają korzystanie z obiektu przez wozy bojowe straży pożarnej.

13. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – dane szczegółowe

13.1 Projektowane rozwiązania

Zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenie wodnoprawne WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ z dnia 10.03.2022 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w ramach inwestycji budowy drogi gminnej 1KDL w Jazgarzewie odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji będzie istniejący rów zlokalizowany na działce 242/2 z obrębu 0017 Jazgarzew. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej zlewni parkingu przy ZSP w Jazgarzewie odprowadzone zostaną projektowaną w ramach budowy drogi gminnej 1KDL w Jazgarzewie kanalizacją deszczową Ø300-400mm poprzez wylot zlokalizowany po wschodniej stronie rowu.

13.2 Bilans wód opadowych i roztopowych.

Obliczenie objętości wód opadowych zostało opracowane zgodnie z metodyką określoną w PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.” oraz wytycznymi ATV. Współczynniki spływu powierzchniowego zostały przyjęte zgodnie z publikacjami branżowymi

W celu obliczenia ilości ścieków deszczowych posłużono się metodą stałego natężenia deszczu, zobrazowaną wzorem:

$Q_d = q_d \times \Sigma \psi_i \times F_i \times \varphi$ [dm³/s] gdzie:

Q_d – przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych w danym przekroju [dm³/s],

q_d – miarodajne natężenie deszczu [dm³/s x ha]:

170 [dm³/s x ha] dla wszystkich jezdni

czas trwania deszczu $T=15$ min.

średnia roczna wysokość opadu $H \leq 800$ mm

ψ_i – współczynnik spływu rozpatrywanej powierzchni „i” [-]

F_i – rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzująca się współczynnikiem [ha]

φ – współczynnik opóźnienia odpływu zobrazowany wzorem:

$\varphi = 1 / (\Sigma F_i^{1/n})$ gdzie:

F – powierzchnia jw.;

n – wartość w zależności od kształtu zlewni ($n=4$)

Współczynniki spływu przyjęto:

0,9 – dla nawierzchni dróg (jezdni), zjazdów i chodników

| Zlewnia | Powierzchnia całkowita rzeczywista [m ²] | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu q [l/s*ha] | Zrzut maksymalnej ilości [l/s] |
|---------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Parking | 1590 | 0,90 | 170 | 24,3 |

13.3 Studzienki na kanalizacji deszczowej

Studnie muszą być zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

Na przykanalikach, dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych i zapewnienia drożności kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z kręgów betonowych $\phi 1200$ łączonych na uszczelkę gumową, zapewniającą m. inn. szczelność komory. W/w kompletne studzienki powinny posiadać aprobatę techniczną na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kołowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: włącz typu ciężkiego D400 w obszarach ruchu kołowego, płytę nastudzienną posadowioną na pierścieniu odciążającym, stopnie żłazowe, odpowiednio wyprofilowaną kinetę betonową w kręgu dennym. Studzienki przystosowane są do podłączenia przykanalików wpustów deszczowych PP SN8 $\phi 200\text{mm}$. Przy przejściach rurociągów przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające elastyczne połączenia studni z rurociągami i zapewniające odpowiednią szczelność połączenia. Proponuje się zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych PP z uszczelką gumową o odpowiednich średnicach w zależności od materiału i średnic rurociągów. Ściany należy dwukrotnie zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.

13.4 Wpusty deszczowe uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o średnicy $\phi 500$ mm wykonane z kręgów betonowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o głębokości czynnej 1,0m typu D400 kN wg PN-EN 124:2000. Dla wpustów przewidziano ruszty żeliwne typu ciężkiego, na zawiasie z uszczelką, zamykane na zatrask. Dla zapewnienia szczelności wpustów projektuje się wykonanie ich z betonu wodoszczelnego oraz należy również zaizolować zewnętrznie izoplastem R+B. Przejścia rur przez ściany wpustów wykonać jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla średnicy rury przewodowej.

13.5 Materiał rurociągów

Kanały kanalizacji deszczowej od wpustów ulicznych projektuje się z rur litych wykonanych z polipropylenu o sztywności obwodowej $SN = 10 \text{ kN/m}^2$.

Przykanaliki od wpustów ulicznych projektuje się z rur litych wykonanych z polichlorku winylu o sztywności obwodowej $SN = 8 \text{ kN/m}^2$.

14. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:

PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 – Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy wytyczyć trasę kolektora projektowanego. Dla odcinków kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych o minimalnej szerokości DN+0,4m.

Głębokość wykopów powinna być większa o 20 cm w stosunku do założonej niwelety dna przewodu, tj. o grubość podsypki piaskowej. Wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości większej niż 1,0m należy zabezpieczyć obudowami systemowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie.

Podczas prowadzenia robót przez cały czas trwania budowy należy:

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,
- w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż $I_s=0,95$.

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem oraz zastosować kładki dla pieszych. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych o nośności 150 kg/m². Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Kładka musi posiadać poręcz ochronną umieszczoną na wysokości 1,1 m, deskę krawężnikową o wysokości 0,15 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

15. Zasyпка wykopu i prace wykończeniowe

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanałów piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasyпки wykopu.

Mechaniczne zagęszczenie zasyпки głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy nad wierzchem przewodu osiągnie co najmniej 0,30m.

Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,20m gruntem bez kamieni oraz równomiernie zagęszczać w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizację układać na głębokości jak na profilach podłużnych. Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481.

16. Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na wejście w pas drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z budową sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy zastosować rurę ochronną na kablach wg części elektroenergetycznej. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP.

17. Odwodnienie wykopów

Roboty związane z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie w/w robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnego kanału lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji. W przypadku

wysokiego poziomu wód gruntowych należy zapewnić ciągłe odwodnienie poprzez wykonanie drenażu ze spadkiem lub zastosować instalację igłofiltrową IGE-81/32 składającą się z 50 igłofiltrów.

18. Warunki BHP

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w:

Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - „BHP-Transport ręczny”,

Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

19. Uwagi końcowe

Wytyczenie trasy kanałów sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać kompleksowo w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanej ulic w oparciu o „Plan sytuacyjny”.

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i architektonicznym z projektowanym kanałem, należy dokonać korekty trasy przy udziale Właściwego Konserwatora Zabytków, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.


Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowej kanalizacji wraz z przyłączami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostałych służb budowlanych i państwowych.

PROJEKTANT

mgr inż.  Łukasz Skarżyński

MAZ/0420/POOS/12

SPRAWDZAJACY

mgr inż.  Damian Kaczyński

MAZ/0103/POOS/14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Spis rysunków

| l.p. | Tytuł rysunku | Skala | Nr rys. |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 1. | Plan sytuacyjny | 1:500 | 1 |
| 2. | Profil podłużny | 1:100/500 | 2 |
| 3. | Szczegół studni typowej | b/s | 3 |
| 4. | Szczegół wpustu ulicznego | b/s | 4 |

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89, e-mail: pp.traffic@gmail.com

| | | |
|---|--|---|
| Data opracowania: 15.03.2022 | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | | |
| Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | | |
| II. ZAŁ. NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO – INFORMACJA BIOZ | | |
| ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, jednostka ewidencyjna 141804_5, PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI, obręb 0017 Jazgarzew, działki ewidencyjne: 141804_5.0017.261, 141804_5.0017.262/2, 141804_5.0017.262/9 | | |
| INWESTOR: | | |
| GMINA PIASECZNO | | |
| ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno | | |
| BRANŻA: SANITARNA | | |
| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Skarżyński upr. Nr MAZ/0420/POOS/12 |  |
| | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński upr. Nr MAZ/0103/POOS/14 |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac

Przedmiotem zamierzenia budowlanego pn. „Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie”, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmuje:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- rozebranie ogrodzeń,
- rozebranie budynku gospodarczego,
- rozebranie obrzeży betonowych,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- zdjęcie warstwy humusu pod projektowanymi nawierzchniami,
- usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod chodnikami, jezdnie manewrowe parkingu, miejsca postojowe,
- budowa oświetlenia parkingu,
- budowa systemu odwodnienia – sieć kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem,
- ułożenie drenu francuskiego,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej,
- wbudowanie elementów przekroju ulicznego – krawężnik granitowy, obrzeże betonowe,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień muszlowy) na chodnikach,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień dewoński) na jezdni manewrowej parkingu,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (grafitowa) na miejscach postojowych,
- zniesienie barier architektonicznych poprzez wykonanie obniżonych krawężników oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściami dla pieszych,
- zakładanie trawników.

2. Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonania przedstawia się następująco:

2.1. Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

- rozebranie ogrodzeń,
- rozebranie budynku gospodarczego,
- rozebranie obrzeży betonowych,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu,

2.2. Główne roboty:

- zdjęcie warstwy humusu pod projektowanymi nawierzchniami,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod chodnikami, jezdnie manewrowe parkingu, miejsca postojowe,
- budowa oświetlenia parkingu,
- budowa systemu odwodnienia – sieć kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem,
- ułożenie drenu francuskiego,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej,
- wbudowanie elementów przekroju ulicznego – krawężnik granitowy, obrzeże betonowe,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień muszlowy) na chodnikach,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (wapień dewoński) na jezdni manewrowej parkingu,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej (grafitowa) na miejscach postojowych,
- zniesienie barier architektonicznych poprzez wykonanie obniżonych krawężników oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściami dla pieszych,
- zakładanie trawników.

Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczególności sieci telekomunikacyjnej, gazowej.

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania n. w. zagrożeń :

- o prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami sieci telekomunikacyjnej, gazowej wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi,
- o generalnie stosować zasadę, że nie wszystkie prace do końca – szczególnie roboty ziemne w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej nie da się zmechanizować, część prac należy

wykonywać ręcznie z pełnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu ludzi pracujących w wykopach,

- prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,
- wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. .

Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

- nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jej wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

- niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
- szczególną uwagę należy zachować przy montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, warstw wzmocnienia podłoża, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu kostki betonowej.

Ogólnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie w tym umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi względnie innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

- właściwy instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji.



PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Skarżyński

MAZ/0420/POOS/12

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89, e-mail: pp.traffic@gmail.com

| | | |
|---|--|---|
| Data opracowania: 15.03.2022 | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | | |
| Budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe | | |
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| III. ZAŁ. NR 2 PROJEKTU BUDOWLANEGO – UZGODNIENIA, POZWOLENIA | | |
| ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, jednostka ewidencyjna 141804_5, PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI, obręb 0017 Jazgarzew, działki ewidencyjne: 141804_5.0017.261, 141804_5.0017.262/2, 141804_5.0017.262/9 | | |
| INWESTOR: | | |
| GMINA PIASECZNO | | |
| ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno | | |
| BRANŻA: SANITARNA | | |
| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Skarżyński upr. Nr MAZ/0420/POOS/12 |  |
| | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński upr. Nr MAZ/0103/POOS/14 |  |

Spis uzgodnień, pozwoleń

| l.p. | Nazwa załącznika | Numer pisma/warunków technicznych | Numer strony |
|-------------|--|---|---------------------|
| 1. | Decyzja pozwolenie wodnoprawne - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie | WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ z dnia 10.03.2022 | 1 |
| 2. | Uzgodnienie – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie | z dnia 15.03.2022 | 2 |



Warszawa, 10 - 03 - 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie

WA.ZUZ.6.4210.106.2022.AZ

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65, art. 401 ust. 1, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Stępień, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 242/2 obręb 0017 Jazgarzew, gmina Piaseczno oraz na odprowadzanie do rowu poprzez ww. wyloty wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 1KDL, 1KUL w Jazgarzewie

orzekam

- I. Udzielam Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 242/2 obręb 0017 Jazgarzew, gmina Piaseczno:
 - wylotu WylA DN300, usytuowanego na rzędnej 105,30 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH Amsterdam), współrzędne: X 5766905.3389, Y 7499442.7347,
 - wylotu WylB DN400, usytuowanego na rzędnej 105,33 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH Amsterdam), współrzędne: X 5766908.4026, Y 7499446.8022.
- II.A. Udzielam Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu poprzez wyloty WylA i WylB na działce o nr ew. 242/2 obręb 0017 Jazgarzew, gmina Piaseczno, o których mowa w pkt I. niniejszej decyzji, wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej 1KDL, 1KUL w Jazgarzewie, o łącznej powierzchni rzeczywistej – 4635 m² i powierzchni zredukowanej – 4100 m².
- II.B. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:
 1. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu poprzez:
 - wylot WylA nie przekroczy 0,005 m³/s, z powierzchni rzeczywistej 430 m² i powierzchni zredukowanej 390 m²,
 - wylot WylB nie przekroczy 0,005 m³/s, z powierzchni rzeczywistej 4105 m² i powierzchni zredukowanej 3690 m².
 2. Ilość wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 1KDL, 1KUL w Jazgarzewie do rowu nie przekroczy 6329,3 m³/rok.
 3. Zainstalowania regulatorów przepływu w studniach KDa1 i KDb2 przed wylotami kanalizacji deszczowej do rowu.

II.C. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. na okres 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).

Uzasadnienie

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Stępień, wnioskiem z dnia 4 lutego 2022 r., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 242/2 obręb 0017 Jazgarzew, gmina Piaseczno oraz na odprowadzanie do rowu poprzez ww. wyloty wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 1KDL, 1KUL w Jazgarzewie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych w wersji papierowej i elektronicznej oraz wypisy z rejestru gruntów dla działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych działań.

Z przedłożonych materiałów wynika, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 1KDL, 1KUL w Jazgarzewie ujęte zostaną w systemy kanalizacji deszczowej i odprowadzane do rowu na działce o nr ew. 242/2 obręb 0017 Jazgarzew, gmina Piaseczno poprzez dwa wyloty DN300 i DN400. Przed odprowadzeniem do odbiornika wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach oraz retencjonowane w systemach kanalizacji deszczowej, a wielkość zrzutu tych wód limitowana będzie poprzez regulatory przepływu. Koryto rowu w rejonie wylotów zostanie umocnione w ramach wykonywania przepustu na rowie.

Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o *szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*.

Wyloty do rowu, w myśl art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), stanowią urządzenia wodne. Stosownie do art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy *Prawo wodne* odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych (jakim jest rów zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a) ww. ustawy stanowi usługę wodną, na którą stosownie do art. 389 pkt 1 ww. ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych podano do publicznej wiadomości. Stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. Wszystkie warunki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydano na czas określony tj. 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Stosownie do art. 400 ust. 6

ww. ustawy nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rozdzielnik:

- ①) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
pełnomocnik: Pan Krzysztof Stępień
 2. a/a
- Do wiadomości
1. Gminna Spółka Wodna Piaseczno
ul. Kościuszki 22, 05-500 Piaseczno



DYREKTOR
Z up. p.o. Dyrektora
Aneta Gasińska

Informacja:

1. **Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.**
(stosowne zgłoszenie należy przedłożyć Zarządowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)
2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna inwestor, nie rozpoczął wykonywania tego urządzenia w ramach realizacji inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego może zostać przedłużone, jeżeli wnioskodawca, przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z takim wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.
3. Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne nie wygasa, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu na jakie zostało wydane pozwolenie, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia, spełniając przy tym wymagania, o których mowa w art. 414 ust. 3 ww. ustawy.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień, Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
tel. 604 700 233, fax. 22 300 12 89, e-mail: pp.traffic@gmail.com

| | | |
|--|--|---|
| Data opracowania: 15.03.2022 | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | | |
| Budowa drogi gminnej 1KDL w Jazgarzewie | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| IV – elementy dróg publicznych, XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | | |
| PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) | | |
| ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | |
| Województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> jednostka ewidencyjna 141804_17, PIASECZNO – OBSZAR WIEJSKI - Obręb Jazgarzew dz. ew. 159, 158, 160/2, 241/2, 242/2 (242/5, 242/6), 263 (263/1, 263/2), 243/3 (243/4, 243/5), 307/2 (307/5, 307/6, 307/7), 262/3 (262/11, 262/12), 264 (264/8, 264/9, 264/10), 262/8, 448/2, 262/2 (262/13, 262/14), 262/10, 262/9, 261, 259, 459/8 | | |
| * Sposób oznaczenia numerów działek: 2/11 – nr działki ew. przed podziałem (2/19 – nr działki ewidencyjnej po podziale, włączanej w pas drogowy, 2/20 – nr działki ewidencyjnej po podziale, pozostającej przy właścicielu) | | |
| INWESTOR: | | |
| BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO | | |
| ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno | | |
| BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA | | |
| SPECJALNOŚĆ | FUNKCJA, IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| SANITARNA/ SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Skarżyński upr. Nr MAZ/0420/POOS/12 |  |
| | PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński upr. Nr MAZ/0103/POOS/14 | |

Stwierdza się, że przedłożono projekt

Kanalicja, demowej

uzgodniono z ~~uwagami~~ - bez uwag w PWiK
w Piasecznie Sp. z o.o.


O rozpoczęciu robót należy powiadomić PWiK
w Piasecznie Sp. z o.o. przekazując 1 egzempl.
zawierzonego projektu.

Dyrektor Techniczny
PWiK Piaseczno Sp. z o.o.


Data **03.2022**

Podpis



mgr inż. Grzegorz Banaszewski

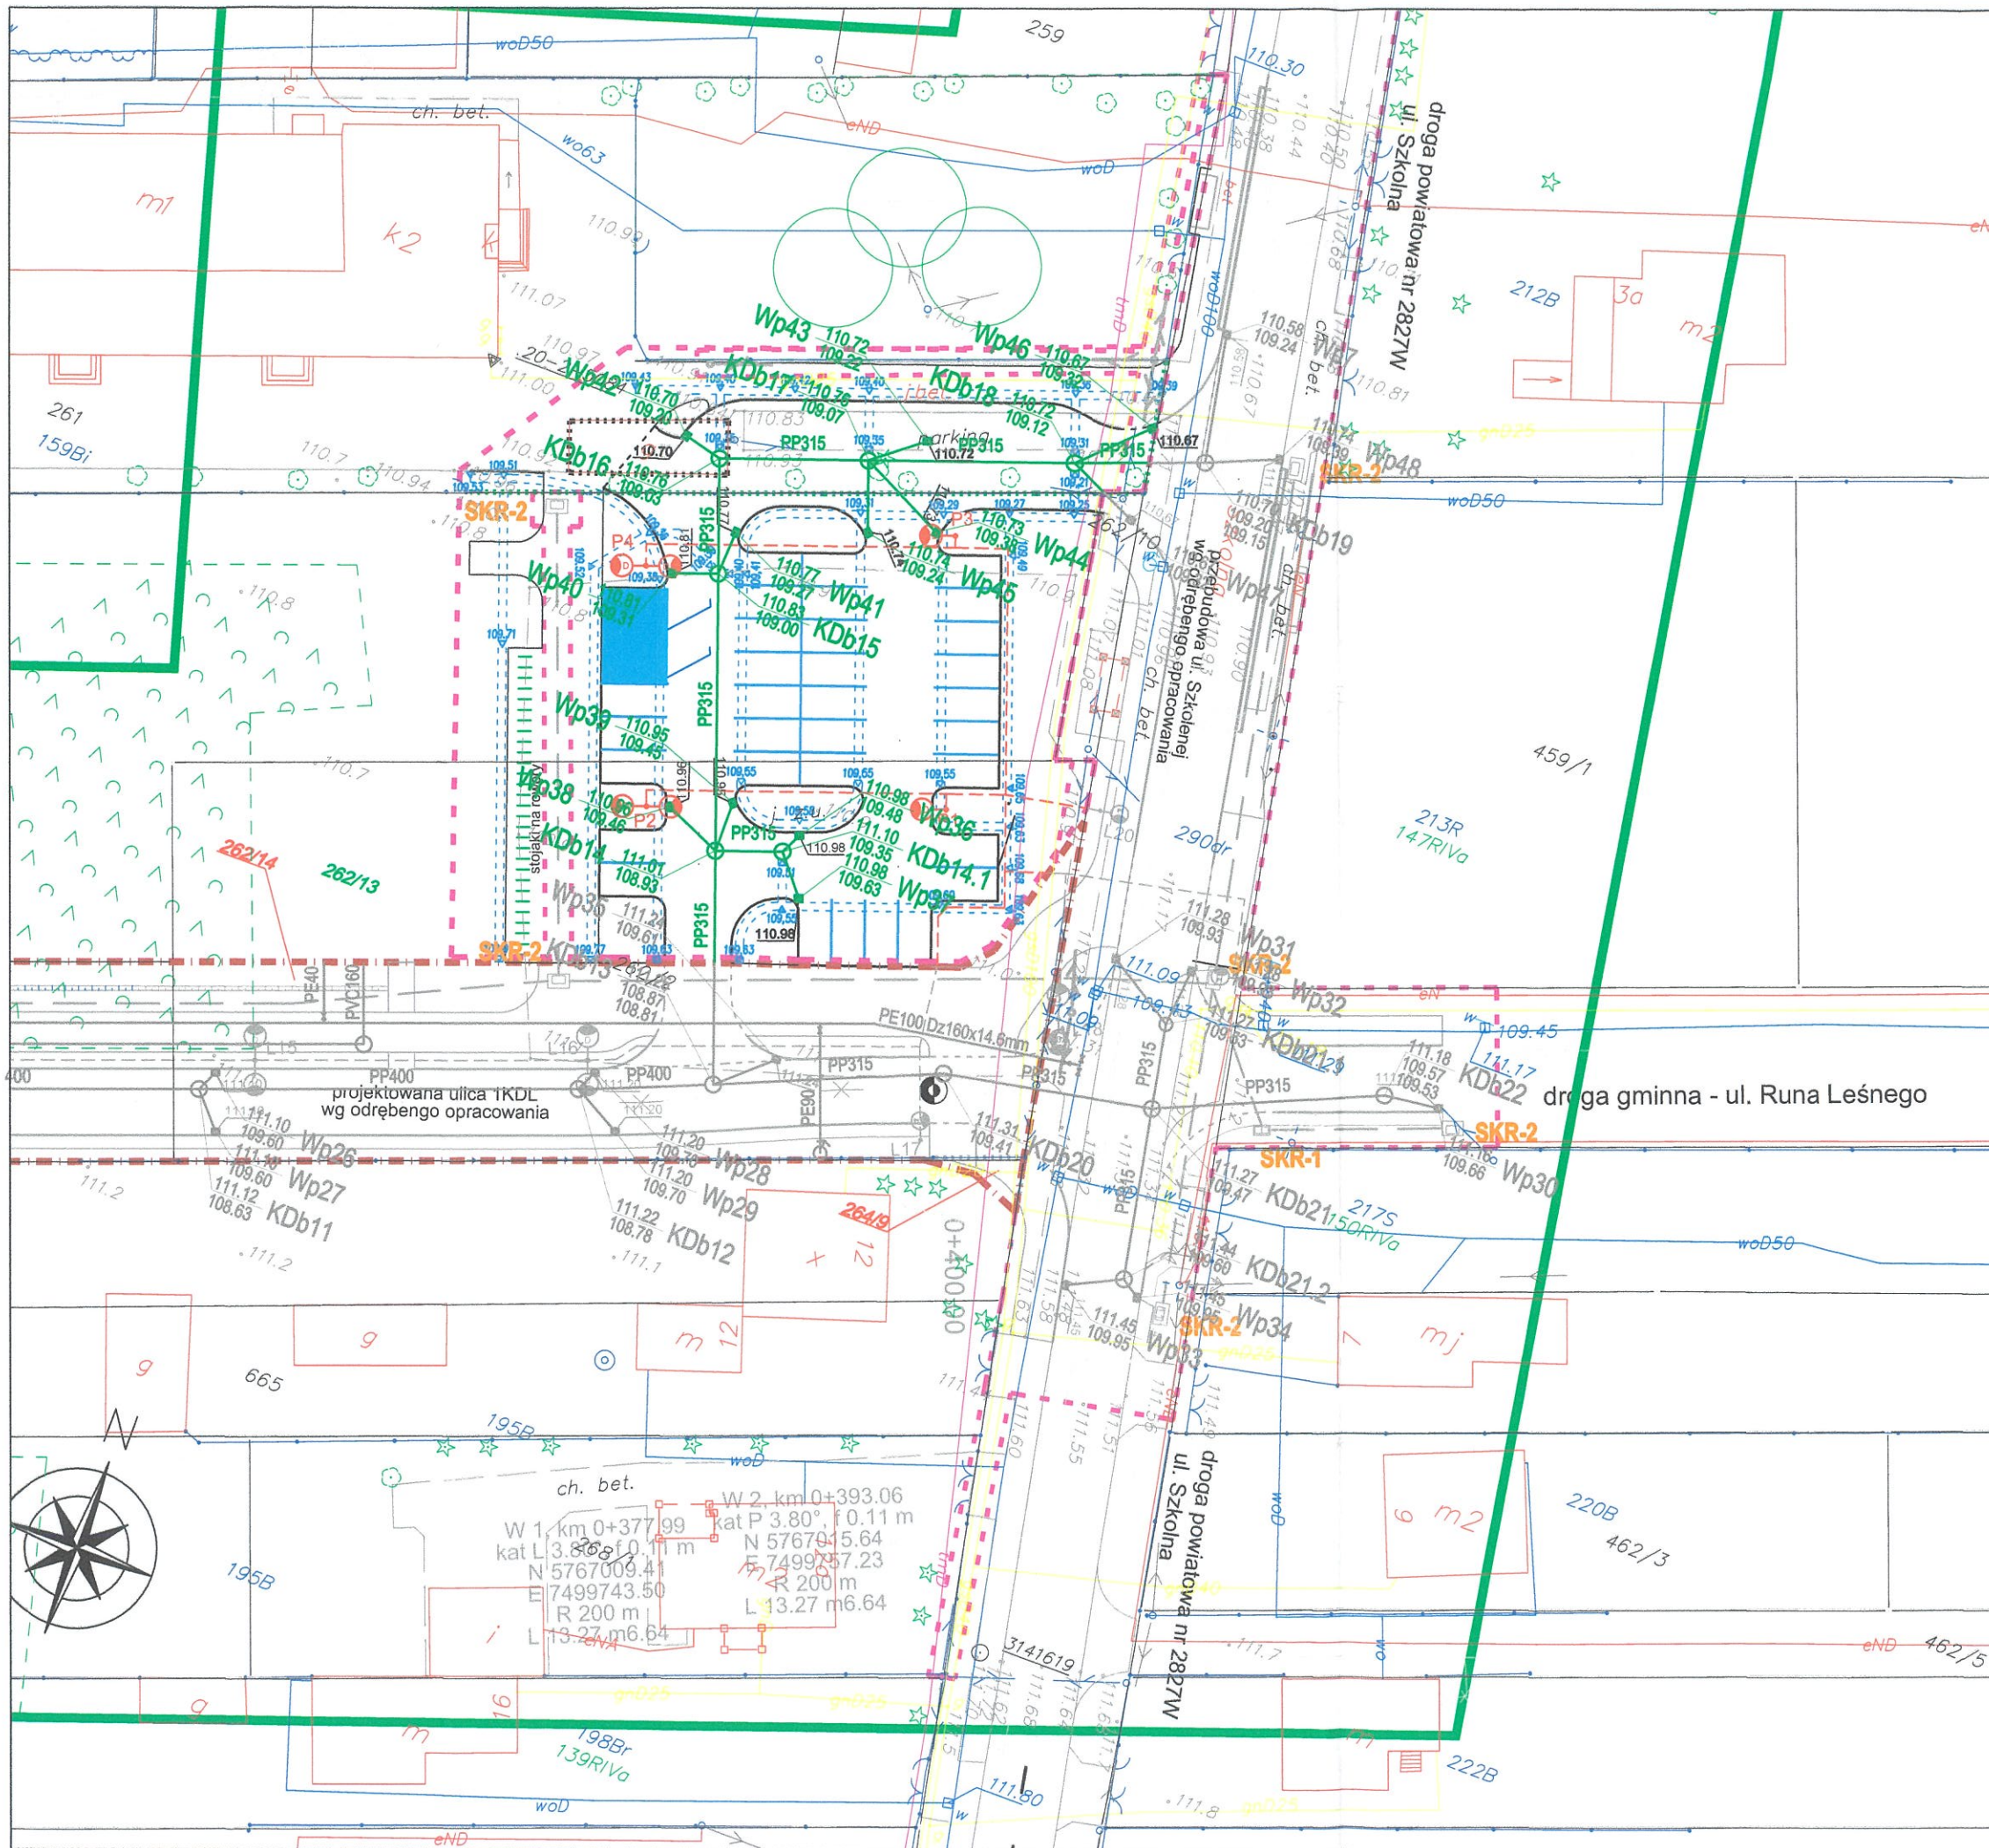

| | |
|---|---|
| LEGENDA: <ul style="list-style-type: none">istniejące granice działek/linia rozgraniczającaproj linia rozgraniczająca działki (zakres) poza linią rozgraniczającą, gdzie przewiduje się przebudowę innych dróg publicznych, przebudowę/budowę sieci uzbrojenia terenu, budowę urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowychproj. wpust ulicznyproj. kanalizacja deszczowaproj. kanalizacja sanitarnaproj. kanalizacja sanitarna tłocznaproj. sieć wodociągowaproj. kanał technologicznyist. słup linii napowietrznej telekomunikacyjnej do rozbiórkiproj. słup linii napowietrznej telekomunikacyjnejist. latarnia oświetlenia do rozbiórkiproj. lokalizacja przebudowywanych słupów oświetleniaproj. sieć elektroenergetyczna nN (linia kablowa oświetlenia ulicznego)proj. sieć elektroenergetyczna nN (linia kablowa)ist. sieć elektroenergetycznej nN (linia kablowa) do rozbiórkiproj. sieć elektroenergetyczna nN (latarnia oświetlenia ulicznego)proj. szafa oświetlenia "SOK" i lokalizacja ZKL przyłączaist. złącze kablowe nr 02z16775 do przeniesieniaproj. lokalizacja złącza kablowego nr 02z16775 | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWA PARKINGU PRZY ZSP W JAZGARZEWIE | |
| BIURO PROJEKTOWE <div><div>Traffic</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEŃ Pl. A. Rembowskiego 9/8 02-915 WARSZAWA tel. 0 604 700 233 fax. 0 22 300 12 89 pp.traffic@gmail.com</div> | |
| INWESTOR Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno | |
| FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | |
| TEMAT RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY | |
| DATA 15.03.2022 | SKALA 1:500 |
| PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szczęśliński nr uprawnień MAZ/0470/POOS/12 | SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Damian Kaczyński nr uprawnień MAZ/0703/POOS/14 |
| SANITARNA BRANŻA | 1 NR RYSUNKU |

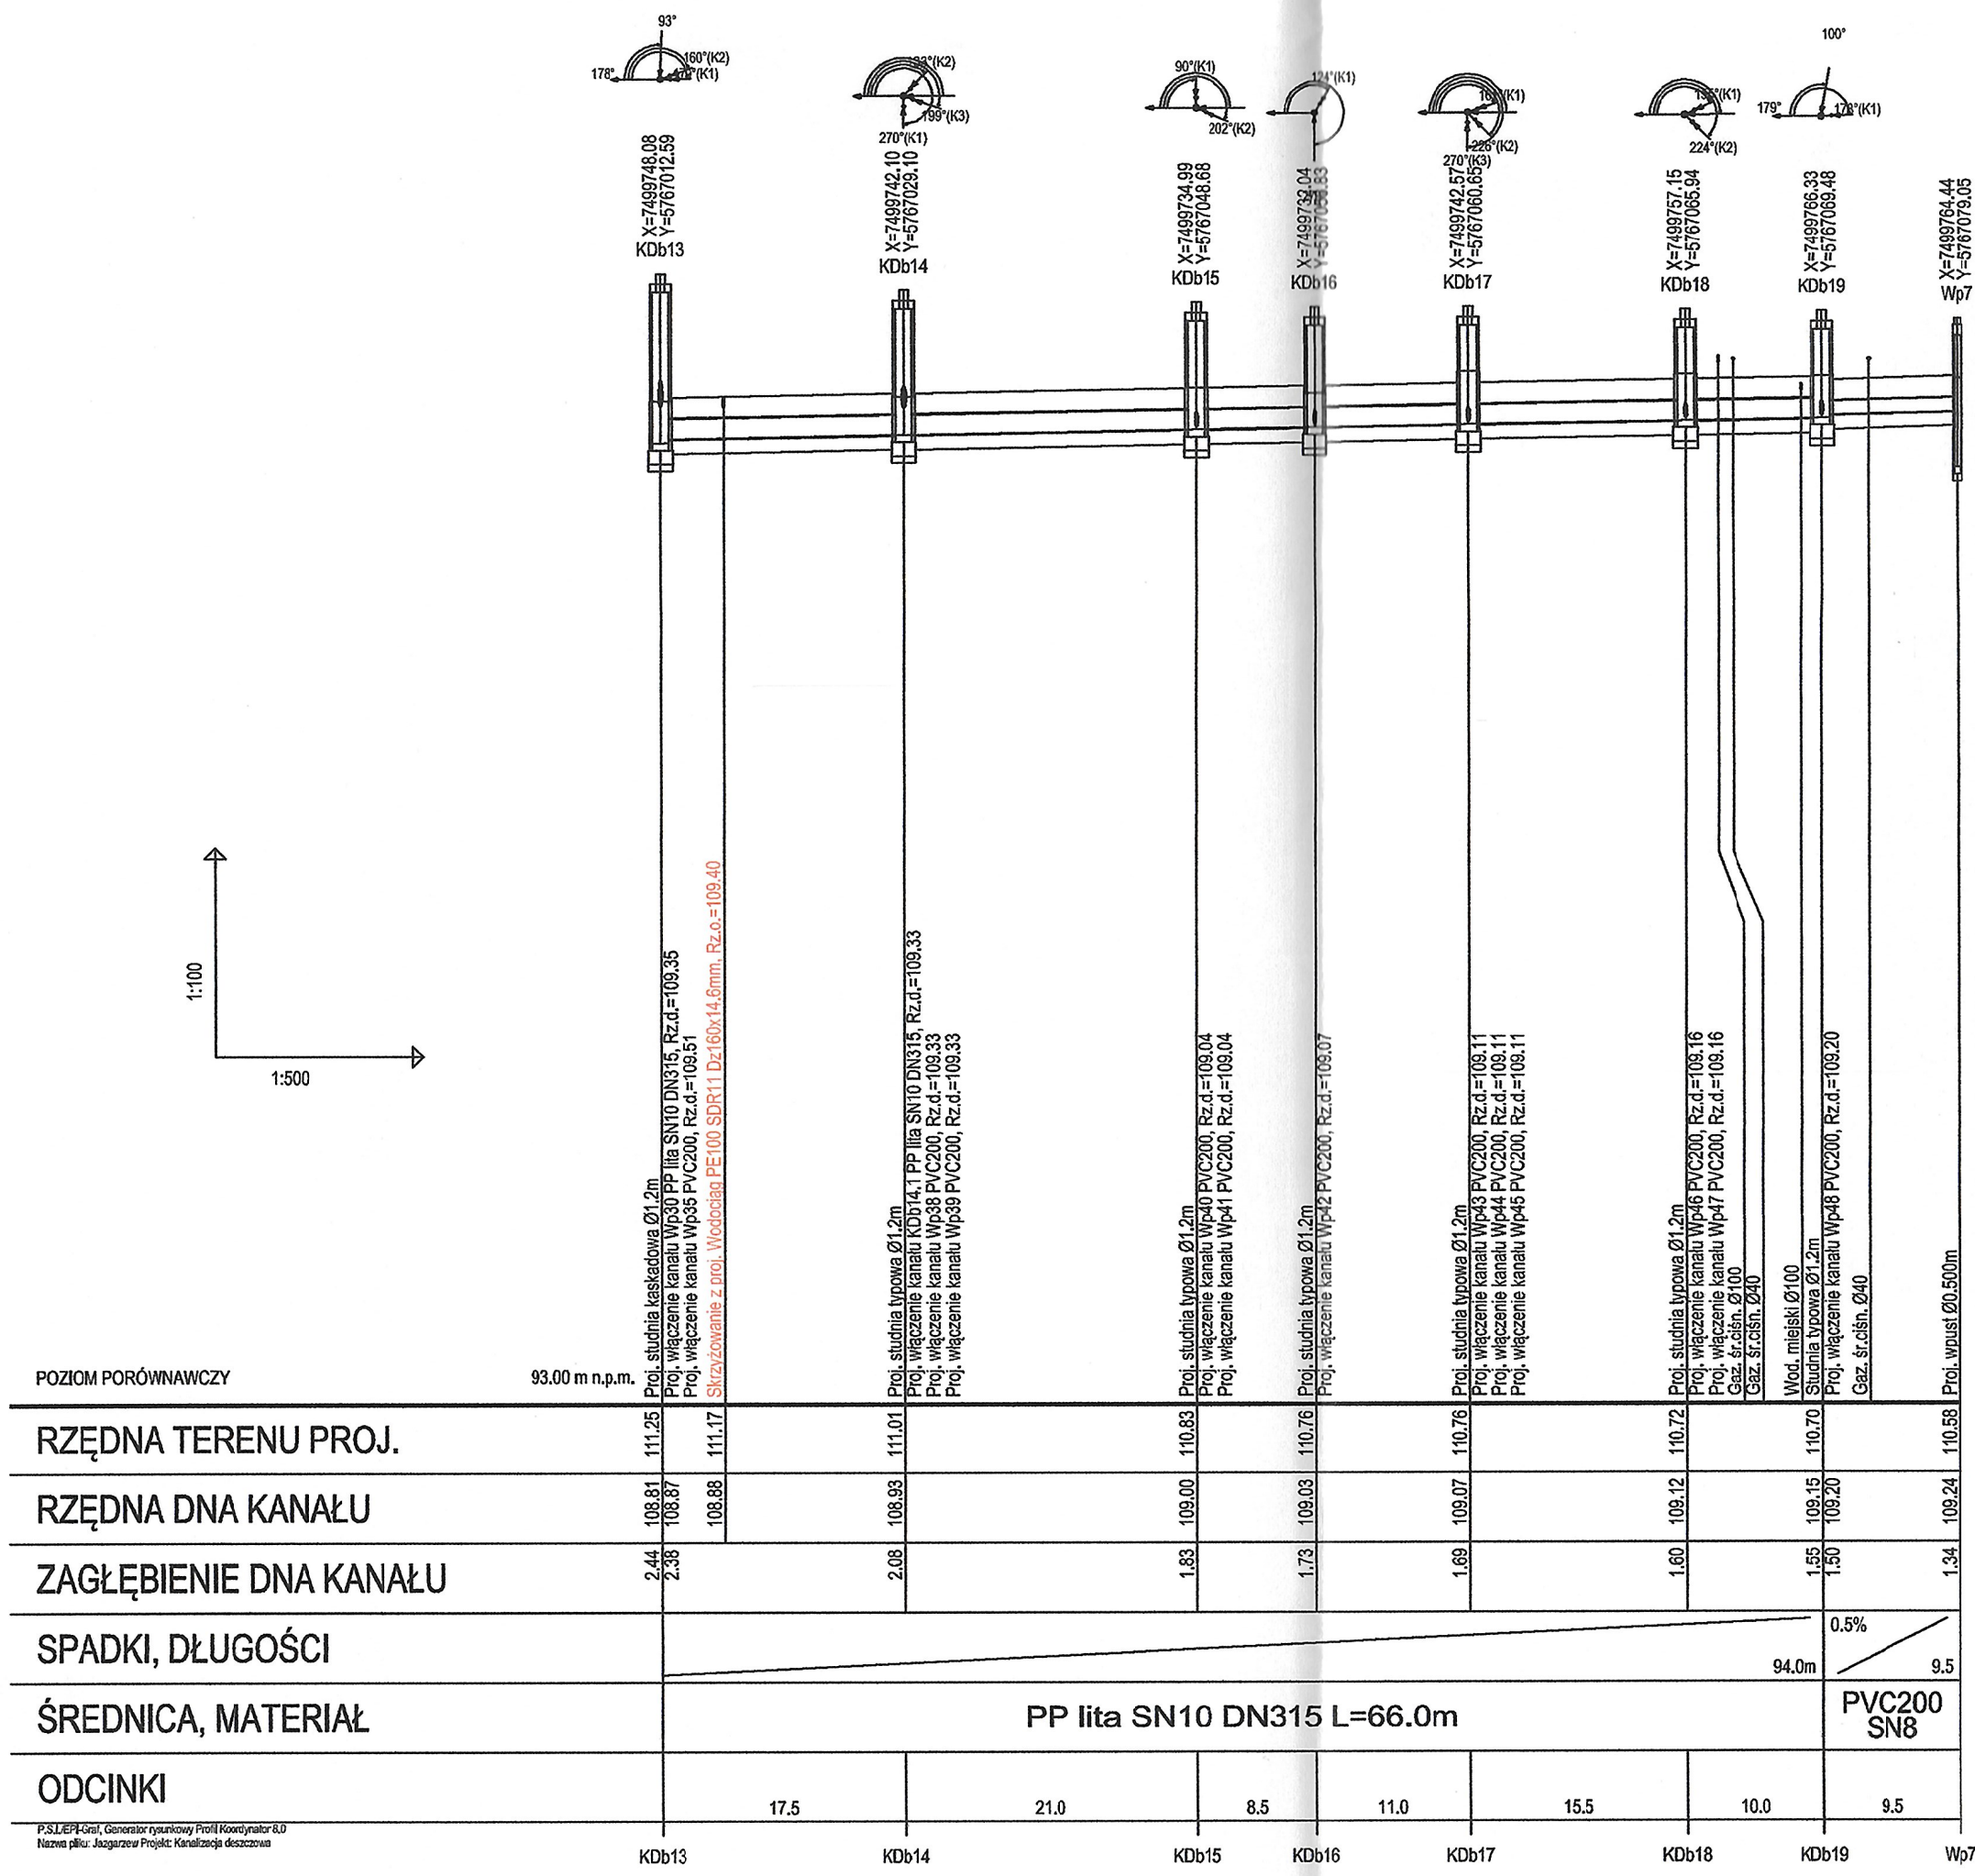

P.S.L.E.P.I.-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Jazgarzew Projekt: Kanalizacja deszczowa

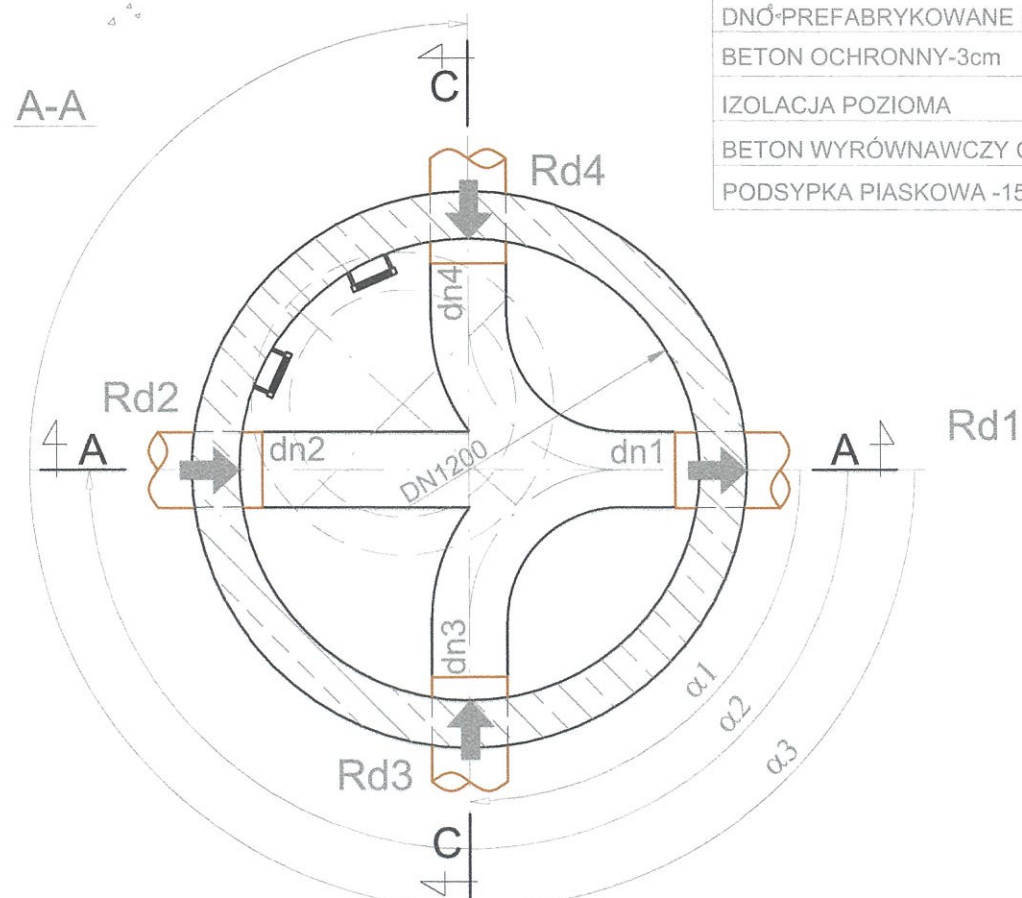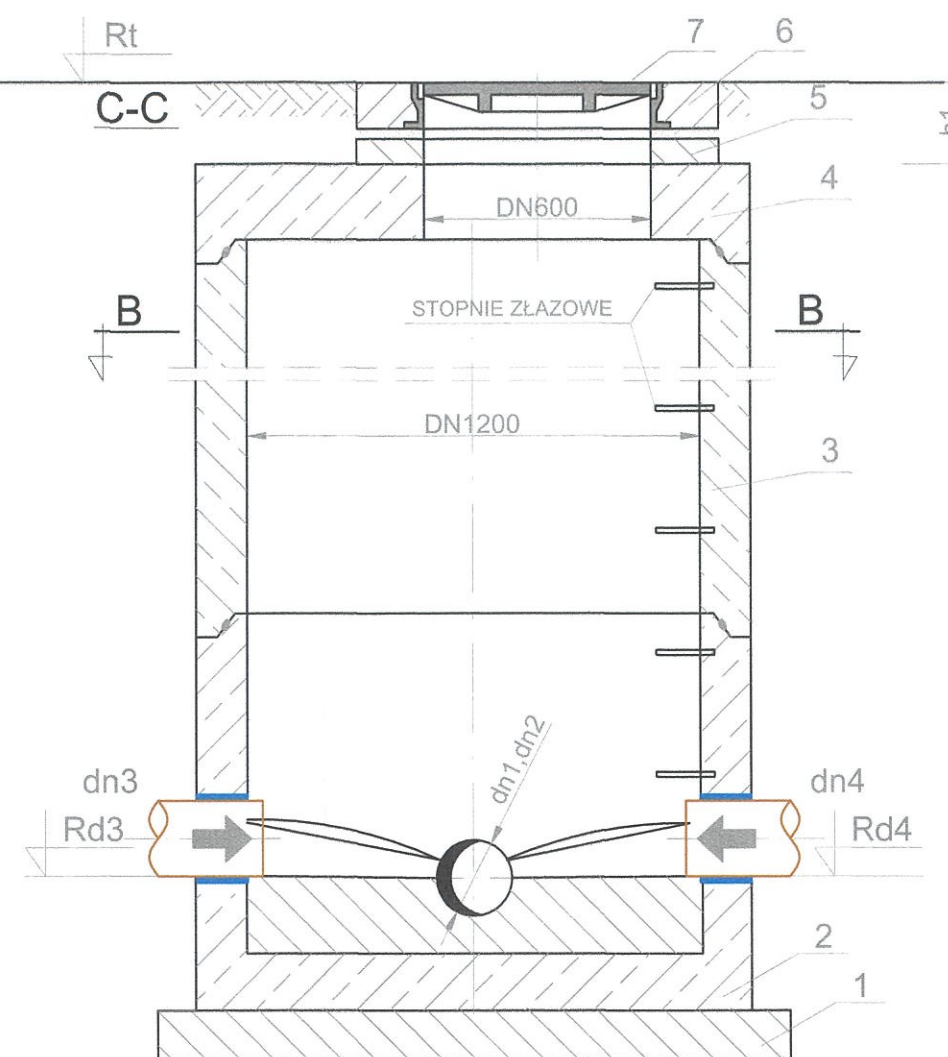

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W10
- MAŁONASIĄKLIWY $n_{w} < 4,5\%$
- MROZODPORNOŚĆ F-50
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - ABIZOL R+2xP

PREFABRYKATY:

1. PŁYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C12/15 H=100
2. DENNICA DN 1200 H=1000
3. KRĄG BETONOWY DN1200 H=1000, H=500, H=250
4. PŁYTA POKRYWOWA DN1200 H=200
5. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY: a-625x80, b-625x100,
c-625x120, d-625x150, f-625x200
6. PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY H=140
7. WŁAZ ŻELIWNY Ø600 Z HERBEM M. PIASECZNO W KLASIE D400

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PARKINGU PRZY ZSP W JAZGARZEWIE

BIURO PROJEKTOWE

Traffic
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STĘPIŃ
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
fax. 0 22 300 12 89
pp.traffic@gmail.com

INVESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

| | |
|------|------------------------------------|
| FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
|------|------------------------------------|


| | |
|---------------|-------------------------|
| TEMAT RYSUNKU | SZCZEGÓŁ STUDNI TYPOWEJ |
|---------------|-------------------------|

| | | | |
|------|------------|-------|-----|
| DATA | 15.03.2022 | SKALA | B/S |
|------|------------|-------|-----|

| | |
|--|--|
| <p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. Łukasz Skarżyński nr uprawnień MAZ/0420/POOS/12</p> | <p>SPRAWDZAJĄCY</p> <p>mgr inż. Damian Kaczyński nr uprawnień MAZ/003/POOS/14</p> |
|--|--|

| | |
|-----------|------------|
| SANITARNA | 3 |
| BRANŽA | NR RYSUNKU |

OBJAŚNIENIA:

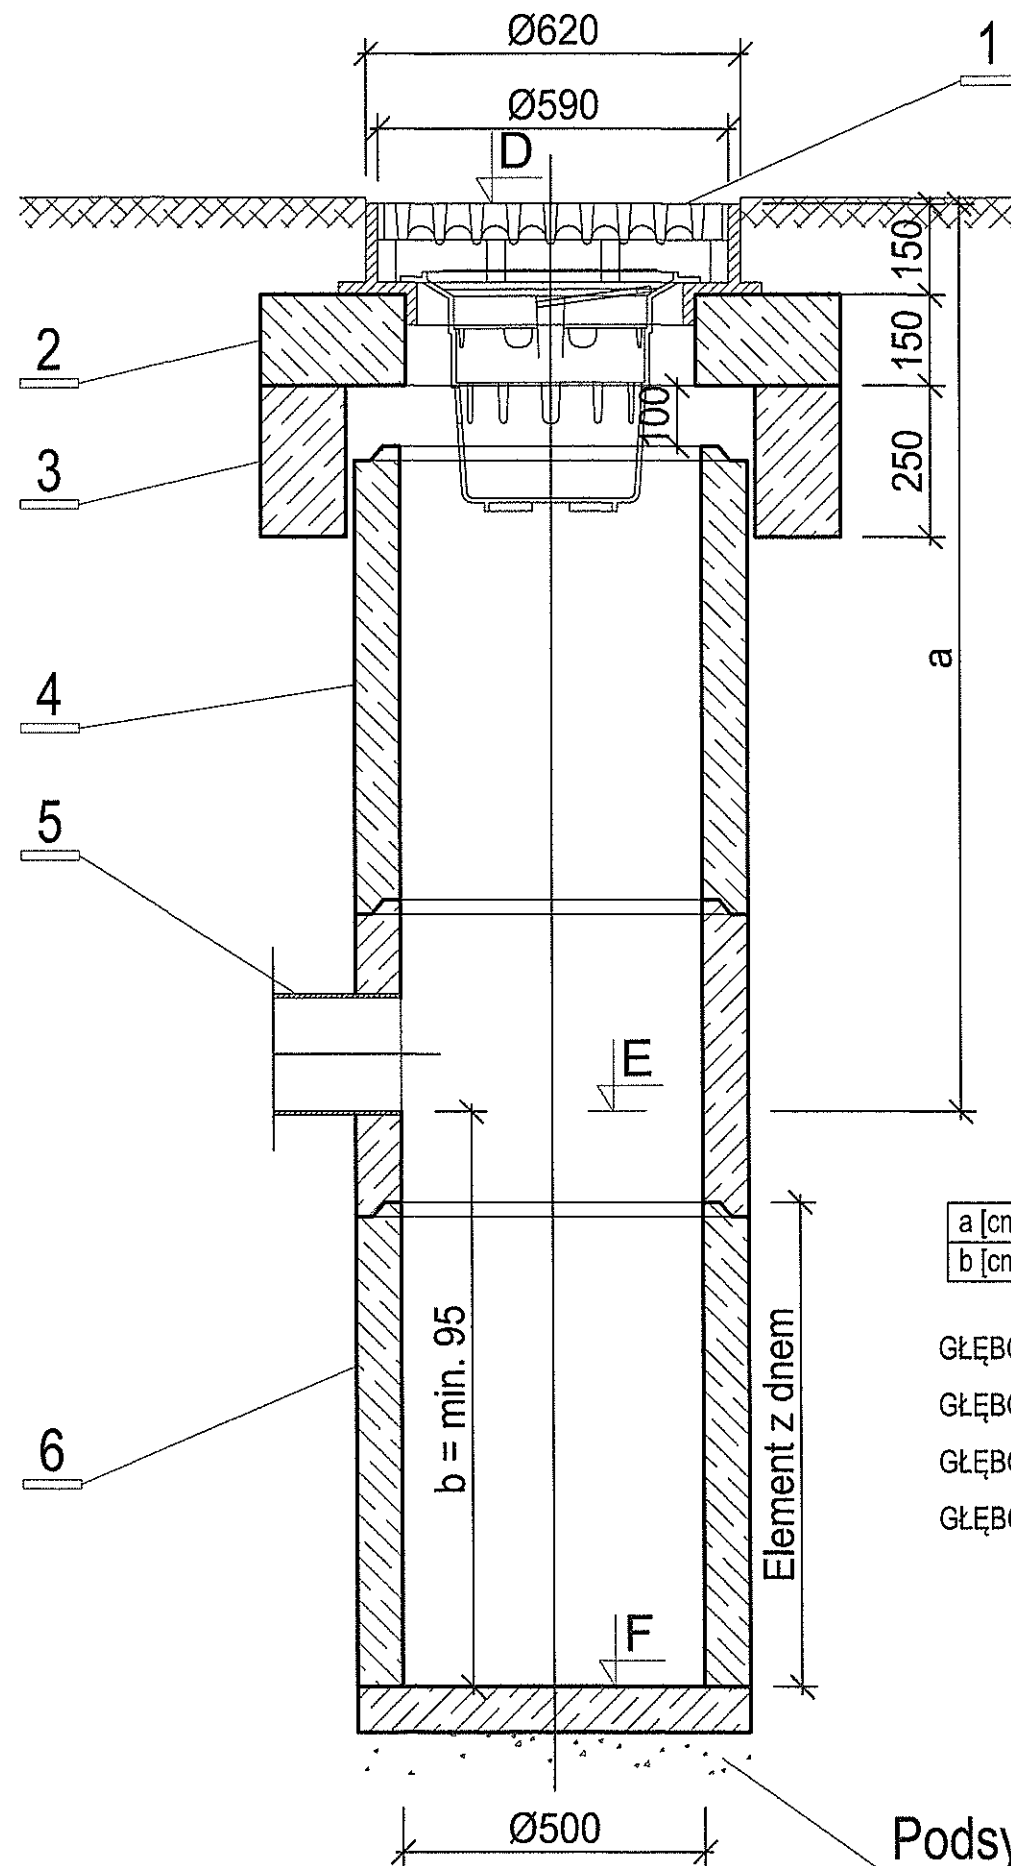

1. Wpust deszczowy uliczny typ D400 bez kołnierza od strony krawężnika z zawiasem wg PN-EN 124:2000
2. Pierścień utrzymujący 960 x 150 mm
3. Pierścień odcciążający 960 x 250 mm
4. Rura pośrednia 500 x 1000 mm, 500 x 750 mm, 500 x 500 mm, 500 x 350 mm
5. Rura DN200 mm PPlita SN8 kN/m²
6. Element denny wpustu 500 x 800 mm

D - rzędna terenu

E - rzędna wylotu

F - rzędna dna

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| a [cm] | 90 | 95 | 115 | 135 | 150 |
| b [cm] | 105 | 100 | 105 | 95 | 95 |

GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU a = 90 i 95 cm PRZY ZASTOSOWANIU KRĘGÓW: 500 x 750 mm

GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU a = 115 cm PRZY ZASTOSOWANIU KRĘGÓW: 500 x 1000 mm

GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU a = 135 cm PRZY ZASTOSOWANIU KRĘGÓW: 500 x 350 mm

GŁĘBOKOŚĆ WYLOTU a = 150 cm PRZY ZASTOSOWANIU KRĘGÓW: 500 x 750 mm

Podsyпка piaskowa
zagęszczona gr. 20 cm

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PARKINGU PRZY ZSP W JAZGARZEWIE

BIURO PROJEKTOWE

Traffic
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC
KRZYSZTOF STĘPIEŃ
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
fax. 0 22 300 12 89
pp.traffic@gmail.com

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU

SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO

DATA

15.03.2022

SKALA

B/S

PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Skarżyński
nr uprawnień MAZ/0420/POOS/12

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Damian Kaczyński
nr uprawnień MAZ/0103/POOS/14

SANITARNA

4

BRANŻA

NR RYSUNKU