


UWAGA:
Siłownik na zaworze ZRR1 oraz siłownik na zaworze ZRR2 obsługiwane są przez ten sam sygnał z automatyki centrali 0-10V. Siłownik ZRR2 jest podłączony w sposób przeciwny (inwertowany).

- ⌚ AUTOMATYCZNY ODPOWIEDZNIK PROSTY Z ZAWOREM STOPOWYM
- ⌚ ZAWÓR ODCINAJĄCY KUŁOWY (ZK)
- ⌚ ZAWÓR ZWROTNY (ZZ)
- ⌚ FILTR SIATKOWY
- ⌚ POMPA CYRKULACYJNA
- ⌚ ZAWÓR ODCINAJĄCY KUŁOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA (ZK_ZŁ)

- UWAGA:
- Główne przewody C.T. wykonąć ze stali czarnej ze szwem łączącej przez spawanie i prowadzić pod stropem ze spadkiem 3‰ w kierunku kotłowni.
 - Rurociągi prowadzone pod stropem zaizolować termicznie materiałem z wełny mineralnej (materiał 0,035 W/(m 2 K) w otulinie z folii aluminiowej.
 - Wszystkie przewody rozpraszające prowadzić zgodnie z rzędnymi przedstawionymi na rzucie.
 - Przy przejściu przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. zabudować zabezpieczenia p.poż.
 - W najbliższych miejscach na instalacji zabudować zawory spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
 - Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i opracowaniami branżowymi.
 - Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

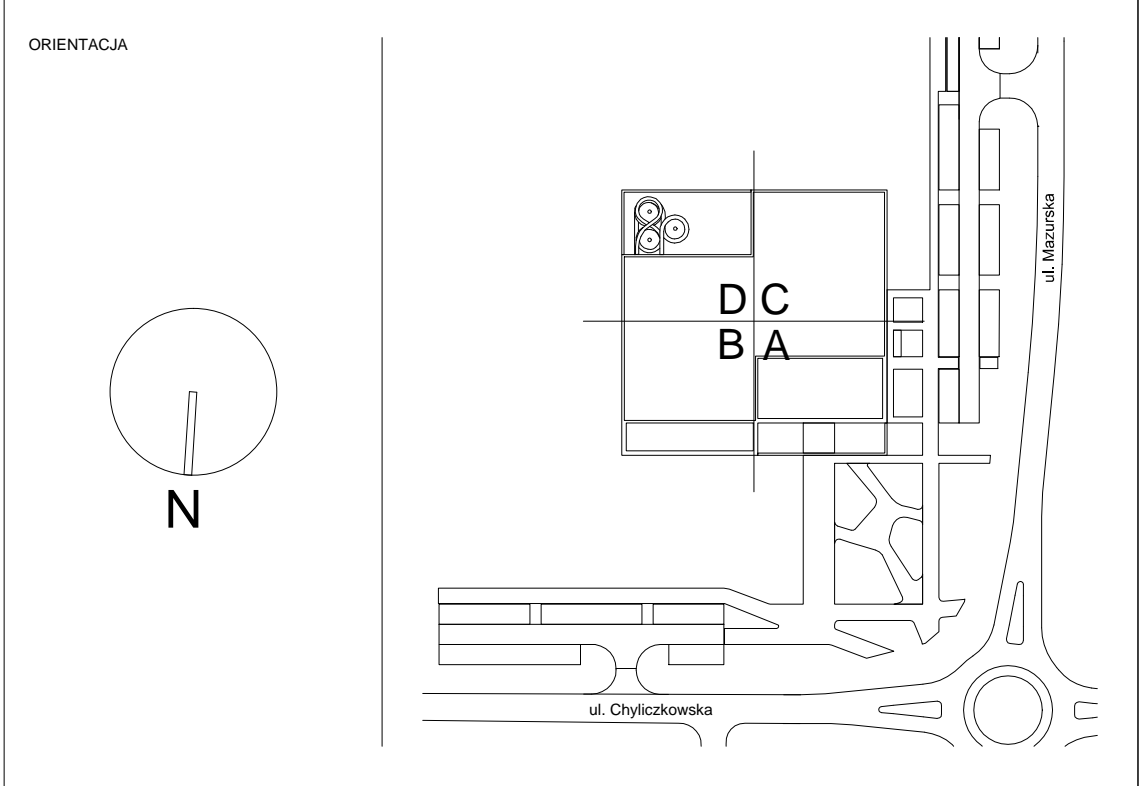

JEDNOSTKA PROJEKTOWA P2PA P2PA Sp. z o.o. Rynek 25 50-101 Wrocław biuro@p2pa.pl		INWESTOR Piaseczno Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	BRANŻA CEGROUP CREATIVE ENGINEERS CEGROUP Sp. z o.o Sp.K ul. T. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice biuro@cegroup.pl
PROJEKT CENTRUM SPORTU – BAZEN W PIASECCZynie			
BRANŻA INSTALACJA SANITARNA			
NAZWA ARKUSZA ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T. 1 (CENTRALE WENTYLACYJNE, KURTyny POWIETRZNE)			
FAZA DATA 07.02.2022	PW	SKALA FORMAT 297x1260	
PROJEKTANT mgr inż. Radosław Radziecki nr upr. 403/02	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kurzbauer nr upr. 297/02		
NR RYSUNKU P2001	PW	HC	C
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.
		PIĘTRO	
		NR. CIĄGŁY	5105
		REWIZJA	