


ROZWINIĘCIE INSTAL. WODOCIĄGOWEJ

SKALA 1:50

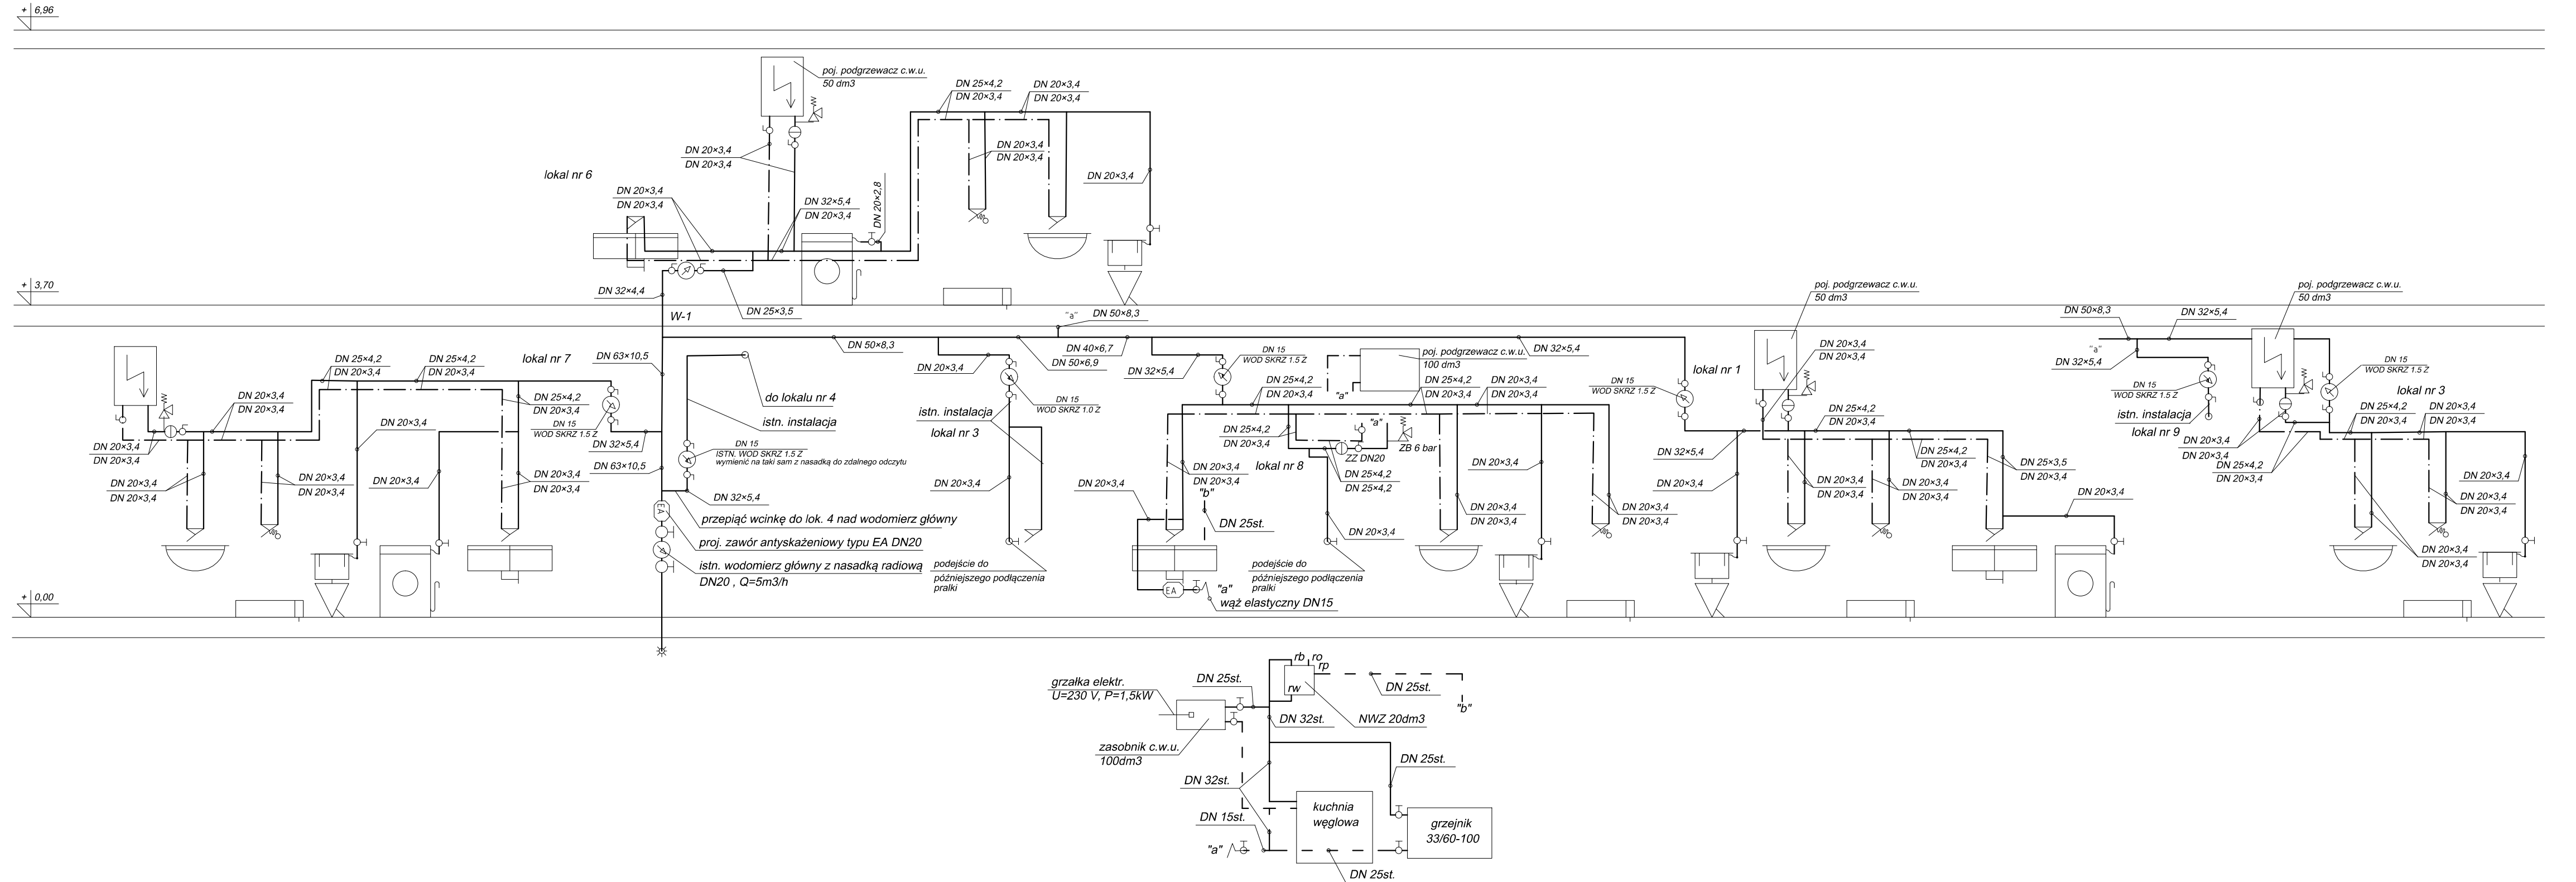

Uwagi:
1. Wodomierze lokatowe wraz z zaworami, nie montować wyżej niż 1,9m od poziomu podłogi.
2. Podejście baterii umywalkowych, zmywakowych odciąć kurkami Dn=15mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIELSKA, GM. PIŁECZNO
UL. SIELSKA 12, DZIAŁKA NR EWID. 5
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Andrzej Boryn
upr.nr. 4441, St-159/87
specjalność: sanitarna
TYTUŁ RYSUNKU:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE
FAZA OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA LOKALI
SKALA:
1:50
DATA OPRACOWANIA:
LISTOPAD 2015
NUMER RYSUNKU:
ISO5